

Nido Castello Raggio e Scuola Materna Rossa E1054 via Federico Gattorno 6, Genova

RAPPORTO DI DIAGNOSI ENERGETICA
FONDO KYOTO - SCUOLA 3



Luglio/2018

COMUNE DI GENOVA
STRUTTURA DI STAFF - ENERGY MANAGER



COMUNE DI GENOVA



D B A PROGETTI

**Nido Castello Raggio e Scuola Materna Rossa
E1054
via Federico Gattorno 6, Genova**

RAPPORTO DI DIAGNOSI ENERGETICA

FONDO KYOTO - SCUOLA 3
Luglio/2018

COMUNE DI GENOVA
STRUTTURA DI STAFF - ENERGY MANAGER

Comune di Genova – Area Tecnica – Struttura di Staff Energy Manager
Via Di Francia 1 – 18° Piano Matitone – 16149 – Genova
Tel 010 5573560 – 5573855; energymanager@comune.genova.it; www.comune.genova.it

DBA Progetti Spa
SEDE OPERATIVA Viale Felissent 20/D - 31020 Villorba (TV)
SEDE LEGALE: Piazza Roma, 19 - 32045 S. Stefano di Cadore (BL)
[Tel: 04220318811 – info@dbagroup.it – www.dbagroup.it]

REGISTRO REVISIONI E PUBBLICAZIONI

Revisione	Data	Realizzazione	Revisione	Approvazione	Descrizione
0	12/06/2018	Maria Giovanna Passaghe	Francesca Bottega Matteo Zanotto	Alessandro Bertino	Prima Pubblicazione
1	26/07/2018	Maria Giovanna Passaghe	Francesca Bottega Matteo Zanotto	Alessandro Bertino	Prima Revisione

Nell'ambito del servizio di Audit e Diagnosi Energetica, denominato Fondo Kyoto - Scuola 3, il presente documento si pone l'obiettivo di supportare la redazione del rapporto di diagnosi energetica attraverso la predisposizione di un modello di relazione standardizzato. Qualsiasi parere, suggerimento d'investimento o giudizio su fatti, persone o società contenuti all'interno di questo documento è di esclusiva responsabilità del soggetto terzo che lo utilizza per emanare tale parere, suggerimento o giudizio.

Il Comune di Genova non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze che possano scaturire da qualsiasi uso di questo documento da parte di terzi. Questo documento contiene informazioni riservate e di proprietà intellettuale esclusiva. E' vietata la riproduzione totale o parziale, in qualsiasi forma o mezzo e di qualsiasi parte del presente documento senza l'autorizzazione scritta da parte del Comune di Genova.

INDICE

PAGINA

REGISTRO REVISIONI E PUBBLICAZIONI	3
INDICE.....	I
PAGINA.....	I
EXECUTIVE SUMMARY	I
1 INTRODUZIONE	1
1.1 PREMessa	1
1.2 SCOPO DELLA DIAGNOSI ENERGETICA	1
1.3 RIFERIMENTO E CONTATTI AUDITOR E PERSONALE COINVOLTO.....	1
1.4 IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO.....	2
1.5 METODOLOGIA DI LAVORO	3
1.6 STRUTTURA DEL REPORT	6
2 DATI DELL'EDIFICIO.....	7
2.1 INFORMAZIONI SUL SITO	7
2.2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE, SOCIO-ECONOMICO E DESTINAZIONE D'USO	8
2.3 VERIFICA DEI VINCOLI INTERFERENTI SULLE PARTI DELL'IMMOBILE INTERESSATE DAGLI 'INTERVENTI.....	8
2.4 MODALITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI ED IMPIANTO.....	9
3 DATI CLIMATICI	11
3.1 DATI CLIMATICI DI RIFERIMENTO.....	11
3.2 DATI CLIMATICI REALI.....	12
3.3 ANALISI DELL'ANDAMENTO DEI DATI CLIMATICI E PROFILI ANNUALI DEI GRADI GIORNO	12
4 AUDIT EDIFICIO E IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI	14
4.1 DESCRIZIONE E PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL'INVOLUCRO EDILIZIO.....	14
4.1.1 <i>Involucro opaco</i>	14
4.1.2 <i>Involucro trasparente</i>	16
4.2 DESCRIZIONE E PRESTAZIONI ENERGETICHE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/ CLIMATIZZAZIONE INVERNALE.....	17
4.2.1 <i>Sottosistema di emissione</i>	17
4.2.2 <i>Sottosistema di regolazione</i>	18
4.2.3 <i>Sottosistema di distribuzione</i>	19
4.2.4 <i>Sottosistema di generazione</i>	20
4.3 DESCRIZIONE E PRESTAZIONI ENERGETICHE IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA	21
4.4 DESCRIZIONE E PRESTAZIONI ENERGETICHE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO/CLIMATIZZAZIONE ESTIVA	22
4.5 DESCRIZIONE E PRESTAZIONI ENERGETICHE IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA	22
4.6 DESCRIZIONE E PRESTAZIONI ENERGETICHE IMPIANTO ELETTRICO E PRINCIPALI UTENZE ELETTRICHE.....	22
4.7 DESCRIZIONE E PRESTAZIONI ENERGETICHE IMPIANTO ILLUMINAZIONE	23
4.8 DESCRIZIONE E PRESTAZIONI ENERGETICHE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA O COGENERAZIONE	24
5 CONSUMI RILEVATI	24
5.1 CONSUMI ENERGETICI STORICI PER CIASCUN VETTORE E CONNESSIONE ALLE RETI GAS NATURALE ED ELETTRICA.....	24
5.1.1 <i>Energia termica</i>	24
5.1.2 <i>Energia elettrica</i>	27
5.2 INDICATORI DI PERFORMANCE ENERGETICI ED AMBIENTALI	33
6 MODELLO DEL FABBISOGNO ENERGETICO.....	36
6.1 METODOLOGIA DI CALCOLO ADOTTATA E VALIDAZIONE DEI MODELLI DI CALCOLO	36
6.1.1 <i>Validazione del modello termico</i>	37
6.1.2 <i>Validazione del modello elettrico</i>	38
6.2 FABBISOGNI ENERGETICI.....	39
6.3 PROFILI ENERGETICI MENSILI.....	40
7 ANALISI DEI COSTI PRE-INTREVENTO	42



7.1	COSTI RELATIVI ALLA FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI	42
7.1.1	<i>Vettore termico</i>	42
7.1.2	<i>Vettore elettrico</i>	43
7.2	TARIFFE E PREZZI VETTORI ENERGETICI UTILIZZATI NELL'ANALISI.....	46
7.3	COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICIO ED IMPIANTI.....	46
7.4	BASELINE DEI COSTI.....	47
8	IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA	48
8.1	DESCRIZIONE, FATTIBILITÀ E PRESTAZIONI DEI SINGOLI INTERVENTI MIGLIORATIVI	48
8.1.1	<i>Involucro edilizio</i>	48
8.1.2	<i>Impianto riscaldamento</i>	50
9	VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA.....	52
9.1	ANALISI DEI COSTI DEI SINGOLI INTERVENTI MIGLIORATIVI CONSIDERATI FATTIBILI.....	52
9.2	ANALISI DI CONVENIENZA DEI SINGOLI INTERVENTI MIGLIORATIVI CONSIDERATI FATTIBILI.....	57
9.3	IDENTIFICAZIONE DELLE SOLUZIONI INTEGRATE D'INTERVENTO E SCENARI D'INVESTIMENTO.....	62
9.3.1	<i>Scenario 1: EEM2</i>	64
9.3.2	<i>Scenario 2: EEM1+EEM2+EEM4:</i>	69
10	CONCLUSIONI.....	76
10.1	RIASSUNTO DEGLI INDICI DI PERFORMANCE ENERGETICA	76
10.2	RIASSUNTO DEGLI SCENARI DI INVESTIMENTO E DEI PRINCIPALI RISULTATI	76
10.3	CONCLUSIONI E COMMENTI.....	76
ALLEGATO A – ELENCO DOCUMENTAZIONE FORNITA DALLA COMMITTENZA.....		A
ALLEGATO B – ELABORATI		C
ALLEGATO C – REPORT DI INDAGINE TERMOGRAFICA		1
ALLEGATO D – REPORT RELATIVI AD ALTRE PROVE DIAGNOSTICHE STRUMENTALI		1
ALLEGATO E – RELAZIONE DI DETTAGLIO DEI CALCOLI		1
ALLEGATO F – CERTIFICATO CTI SOFTWARE		1
ALLEGATO G – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA		1
ALLEGATO H – BOZZA DI APE SCENARI.....		1
ALLEGATO I – DATI CLIMATICI.....		1
ALLEGATO J – SCHEDE DI AUDIT.....		1
ALLEGATO K – SCHEDE ORE.....		1
ALLEGATO L – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SCENARI		1
ALLEGATO M – REPORT DI BENCHMARK.....		1
ALLEGATO N – CD-ROM		1

EXECUTIVE SUMMARY

Caratteristiche dell'edificio oggetto della DE

Tabella 0.1 - Tabella riepilogativa dei dati dell'edificio

PARAMENTO	U.M.	VALORE
Anno di costruzione edificio		1860
Anno di ristrutturazione		-
Zona climatica		D
Destinazione d'uso		E.7 – Edificio scolastico
Superficie utile riscaldata	[m ²]	942
Superficie disperdente (S)	[m ²]	2.129,55
Volume lordo riscaldato (V)	[m ³]	4.975,19
Rapporto S/V	[1/m]	0,43
Superficie netta aree interne (scaldate e non scaldate)	[m ²]	957
Superficie lorda aree interne (scaldate e non scaldate)	[m ²]	1.170,5
Superficie lorda aree esterne	[m ²]	748
Superficie lorda complessiva (aree interne ed esterne)	[m ²]	1.928,5
Tipologia generatore riscaldamento		Caldaia a basamento
Potenza totale impianto riscaldamento	[kW]	234
Potenza totale impianto raffrescamento	[kW]	Non presente
Tipo di combustibile		Gas metano
Tipologia generatore Acqua Calda sanitaria (ACS)		Boiler elettrici
Emissioni CO ₂ di riferimento ⁽¹⁾	[t/anno]	32.017
Consumo di riferimento Gas Metano ⁽¹⁾	[kWh _{th} /anno]	95.682
Spesa annuale Gas Metano ⁽¹⁾	[€/anno]	7.823
Consumo di riferimento energia elettrica ⁽¹⁾	[kWh _{el} /anno]	27.173
Spesa annuale energia elettrica ⁽¹⁾	[€/anno]	5.858

Nota (1): Valori di Baseline

Descrizione delle Misure di efficienza energetica proposte:

- EEM 1: Sostituzione serramenti
- EEM 2: Sostituzione generatore di calore ed installazione termovalvole
- EEM 4: Controsoffitto isolato
- SCN1: EEM2
- SCN2: EEM1+EEM2+EEM4

Tabella 0.2 – Sintesi dei risultati della valutazione economico-finanziaria delle misure di efficienza energetica proposte e degli scenari ottimali, caso con incentivi

	CON INCENTIVI													
	% ΔE	% ΔCO_2	ΔC_E	ΔC_{MO}	ΔC_{MS}	I_0	TRS	TRA	n	VAN	TIR	IP	DSCR	LLCR
	[%]	[%]	[€/anno]	[€/anno]	[€/anno]	[€]	[anni]	[anni]	[anni]	[€]	[%]	[-]		
EEM1	14%	15%	1.959	0	0	60.437	26,9	44,6	30	-20.417	0,5%	-0,34	-	-
EEM2	31%	33%	4.282	3.142	418	43.715	4,4	4,9	15	43.714	18,5%	1,00	-	-
EEM4	12%	12%	1.575	0	0	45.898	16,7	30,2	30	-305	3,9%	-0,01	-	-
SCN 1	30%	32%	4.089	3.142	418	43.715	2,30	2,71	15	€ 17.069	45,18%	39,05%	1,28	2,335
SCN 2	38%	40%	5.191	4.713	418	150.051	14,30	18,19	25	€ 5.547	12,11%	3,70%	1,034	1,472

Figura 0.1 – Scenario 1: analisi finanziaria


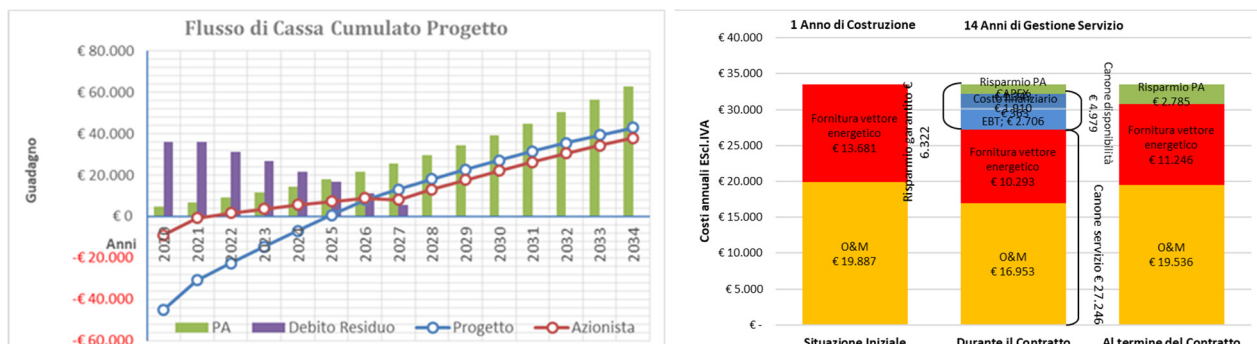


Figura 0.2 – Scenario 2: analisi finanziaria

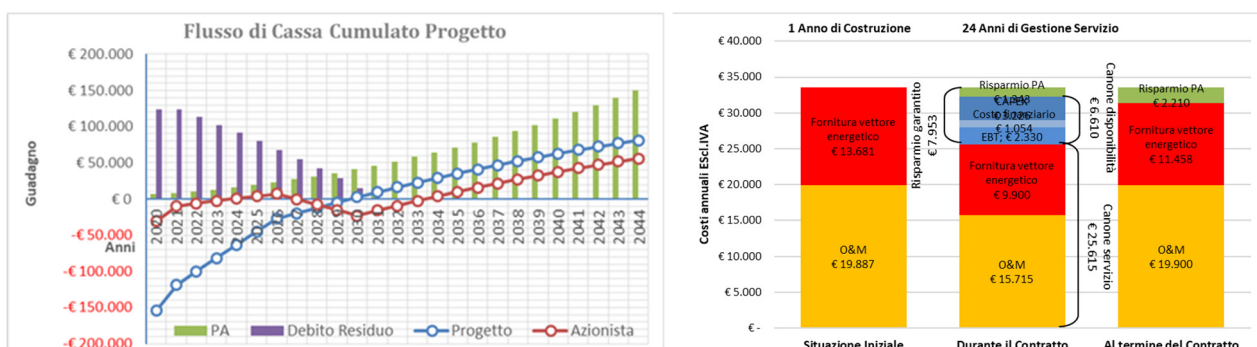

Dalle analisi fatte sull'edificio è emerso che entrambi gli scenari sono economicamente vantaggiosi sia per la PA che per la ESCO.

Dei due scenari proposti solo lo scenario 2 consente però un aumento di classe energetica maggiore di 2, dalla F alla D; questo perché gli interventi perseguibili con tempi di investimento inferiori ai 25 sono principalmente legati alla sola componente impiantistica e, pur proponendo una ristrutturazione quasi totale del sistema, non si riescono a raggiungere i livelli di performance richiesti.

L'aumento di due classi energetiche difficilmente infatti prescinde dagli interventi sull'involucro che, seppur beneficiando di forme incentivanti, risultano avere nella quasi totalità dei casi dei tempi di ritorno maggiori di 15 anni.

1 INTRODUZIONE

1.1 PREMESSA

Il Comune di Genova, in attuazione alle politiche di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici di sua proprietà, ha individuato negli edifici scolastici, la possibilità di intervenire, ai fini di ridurre gli attuali consumi, in quanto tali edifici risultano essere particolarmente energivori.

Con DGC n. 225 del 17/09/2015 l'amministrazione ha pertanto partecipato al bando ministeriale denominato "Fondo Kyoto Scuole 3" attraverso il quale, con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 Agosto 2016 n.197/CLE, è stato riconosciuto al Comune di Genova un finanziamento a tasso agevolato pari a € 1.127.506,00 per l'elaborazione delle **Diagnosi energetiche (DE)** di 204 edifici scolastici necessarie per la programmazione futura degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici stessi.

Nell'attività di realizzazione delle DE si è fatto riferimento alla normativa tecnica ed alla legislazione riportata al Capitolo 3 del Capitolato Tecnico per la "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di audit e diagnosi energetiche relative agli edifici scolastici di proprietà del comune di Genova finanziate ai sensi dell'ex art.9 del d.l. 91/2014 "interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici", (fondo Kyoto) - lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9"

Figura 1.1 - Vista della facciata principale



1.2 SCOPO DELLA DIAGNOSI ENERGETICA

Per DE del sistema edificio-impianto s'intende pertanto una procedura sistematica finalizzata alla conoscenza degli usi finali di energia con l'individuazione e l'analisi delle eventuali inefficienze o criticità energetiche di un edificio e degli impianti presenti al suo interno.

La presente DE si inserisce in questo contesto ed analizza, pertanto, le possibili soluzioni tecniche e contrattuali, che potrebbero portare alla realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica volti ad una riduzione dei consumi e ad un conseguente abbattimento delle emissioni di CO₂.

La DE è, inoltre, il principale strumento per la valutazione della fattibilità tecnica ed economica di **misure di miglioramento dell'efficienza energetica (Energy Efficiency Measures - EEM)** negli edifici e rappresenta un valido punto di partenza per la realizzazione di **contratti di prestazione energetica (Energy Performance Contract – EPC)**.

Scopo della DE è quindi la definizione di due scenari ottimali a partire dalla combinazione delle singole EEM proposte al fine di conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio superiore a due classi e tempi di ritorno inferiori uguale rispettivamente a 25 o a 15 anni.

1.3 RIFERIMENTO E CONTATTI AUDITOR E PERSONALE COINVOLTO

La presente DE è stata eseguita dalla DBA Progetti Spa, il cui responsabile per il processo di audit è l'ing. Alessandro Bertino, soggetto certificato Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) ai sensi della norma UNI CEI 11339.

In Tabella 1.1 sono riportati i nominativi di tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi di svolgimento della DE.

Tabella 1.1 – Soggetti coinvolti nella realizzazione del processo di Audit

NOME E COGNOME	RUOLO	ATTIVITÀ SVOLTA
Maria Giovanna Passaghe	Impiegato tecnico	Sopralluogo in sito, Elaborazione dati e creazione del modello energetico
Gianluca Loddi	Impiegato tecnico	Sopralluogo in sito, Elaborazione dati diagnosi energetica
Angela Sposato	Impiegato tecnico	Gestione rapporti con committenza, Elaborazione dati diagnosi energetica
Francesca Bottega	Responsabile involucro	Supervisione attività e report di diagnosi energetica
Matteo Zanotto	Responsabile impianti	Supervisione attività e report di diagnosi energetica
Alessandro Bertino	EGE	Supervisione attività e approvazione report di diagnosi energetica

1.4 IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

L'immobile oggetto della DE, catastalmente individuato al NCEU sezione COR F. 79 Mapp.361 Sub.0 è sito nel Comune di Genova e più precisamente nella zona di Cornigliano.

I dati catastali identificati corrispondono con quelli riportati nel file "KyotoBaseline-E0840_rev10".

L'edificio è di proprietà del Comune di Genova ed è attualmente adibito a scuola primaria.

Nella seguente tabella sono riportate le principali caratteristiche geometriche ed impiantistiche dell'edificio.

Figura 1.2 – Ubicazione dell'edificio



Tabella 1.2 - Tabella riepilogativa dei dati dell'edificio

PARAMENTO	U.M.	VALORE
Anno di costruzione edificio		1860
Anno di ristrutturazione		-
Zona climatica		D
Destinazione d'uso		E.7 – Edificio scolastico
Superficie utile riscaldata	[m ²]	942
Superficie disperdente (S)	[m ²]	2.129,55
Volume lordo riscaldato (V)	[m ³]	4.975,19
Rapporto S/V	[1/m]	0,43
Superficie netta aree interne (scaldate e non scaldate)	[m ²]	957
Superficie lorda aree interne (scaldate e non scaldate)	[m ²]	1.170,5
Superficie lorda aree esterne	[m ²]	748
Superficie lorda complessiva (aree interne ed esterne)	[m ²]	1.928,5
Tipologia generatore riscaldamento		Caldaia a basemento
Potenza totale impianto riscaldamento	[kW]	274
Potenza totale impianto raffrescamento	[kW]	Non presente
Tipo di combustibile		Gas metano
Tipologia generatore Acqua Calda sanitaria (ACS)		Boiler elettrici
Emissioni CO2 di riferimento ⁽¹⁾	[t/anno]	32.017
Consumo di riferimento Gas Metano ⁽¹⁾	[kWh _{th} /anno]	95.682

Spesa annuale Gas Metano ⁽¹⁾	[€/anno]	7.823
Consumo di riferimento energia elettrica ⁽¹⁾	[kWh _{el} /anno]	27.173
Spesa annuale energia elettrica ⁽¹⁾	[€/anno]	5.858

Nota (1): Valori di Baseline


1.5 METODOLOGIA DI LAVORO

La procedura di realizzazione della DE si è sviluppata nelle seguenti fasi operative:

- a) Acquisizione della documentazione utile, fornita dalla PA, come riportato all'Allegato A – Elenco documentazione fornita dalla committenza; **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**
- b) Analisi del quadro normativo di riferimento, incluso la verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici e paesaggistici interferenti sull'immobile interessato dall'intervento;
- c) Visita agli edifici, effettuata in data 20/11/2017 con verifica degli elaborati forniti e rilievo dei dati relativi alle caratteristiche degli elementi disperdenti ed impiantistici costituenti il sistema edificio-impianto;
- d) Visita alla centrale termica e/o frigorifera, con il supporto del personale incaricato della conduzione e manutenzione degli impianti e rilevamento dei dati utili;
- e) Preparazione e compilazione delle schede di Audit previste per la diagnosi di livello II di cui all'appendice A delle LGEE - Linee Guida per l'Efficienza Energetica negli Edifici - sett. 2013 - elaborato da AiCARR per Ageci, Assisat, Assopetroli e Assoenergia, e riportate all'Allegato J – Schede di audit;
- f) Elaborazione del comportamento termico ed elettrico dell'edificio, realizzata utilizzando il software commerciale Edilclima EC700 in possesso di certificato di conformità rilasciato dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI) n.73 ai sensi del D.lgs. 192/05 e s.m.i. e riportato all'Allegato F – Certificato CTI Software;
- g) Analisi dei profili annuali di consumi e costi dei servizi energetici reali dell'edificio, comprensivi della fornitura dei vettori energetici sia elettrici che di gas e degli oneri di O&M, relativamente alle annualità 2014-2015-2016;
- h) Analisi dei dati climatici reali del sito ove è ubicato l'edificio con conseguente calcolo dei Gradi Giorno reali (GG_{real}), utilizzando le temperature esterne rilevate dalla stazione meteo Genova-Pegli e riportati all'Allegato I – Dati climatici;
- i) Individuazione della “baseline termica” di riferimento (e relative emissioni di CO₂) tramite opportuna ripartizione del consumo di combustibile tra le varie utenze a servizio dell'edificio e destagionalizzazione dello stesso, utilizzando i relativi GG reali (GG_{real}), e conseguente normalizzazione secondo i GG di riferimento (GG_{rif});
- j) Individuazione della “baseline elettrica” di riferimento (e relative emissioni di CO₂) calcolata sulla media aritmetica dei valori relativi ai consumi elettrici reali per tre le annualità 2014, 2015, 2016;
- k) Validazione del modello elaborato mediante il confronto con le baseline energetiche, al fine di ottenere uno scostamento inferiore al 5%;
- l) Analisi delle possibili EEM necessarie per la riqualificazione energetica del sistema edificio-impianto analizzando gli aspetti tecnici, energetici, ed ambientali.
- m) Simulazione del comportamento energetico dell'edificio a seguito dell'attuazione delle varie EEM proposte singolarmente, ed individuazione della nuova classe energetica raggiungibile;
- n) Definizione di due scenari ottimali a partire dalla combinazione delle singole EEM proposte al fine di conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio superiore a due classi energetiche e tempi di ritorno inferiori uguale rispettivamente a 25 e a 15 anni.
- o) Analisi costi-benefici e di redditività finanziaria derivanti dalla realizzazione delle EEM previste singolarmente, con riferimento ai principali indicatori finanziari ed ai possibili sistemi di incentivazione;


- p) Valutazione economico-finanziaria dei due scenari ottimali previsti, a partire dal “baseline di costi” e con riferimento ai principali indicatori finanziari e di sostenibilità finanziari ed ai possibili sistemi di incentivazione;
- q) Identificazione dell’eventuale canone applicabile nel caso di attuazione dello scenario ottimale attraverso un Energy Performance Contract, con lo scopo di analizzare il possibile interesse nella realizzazione degli interventi studiati, tramite l’intervento di una ESCo;
- r) Realizzazione di una relazione tecnica descrittiva di dettaglio dell’analisi effettuata (Rapporto di DE);
- s) Realizzazione di un report dei Benchmark.

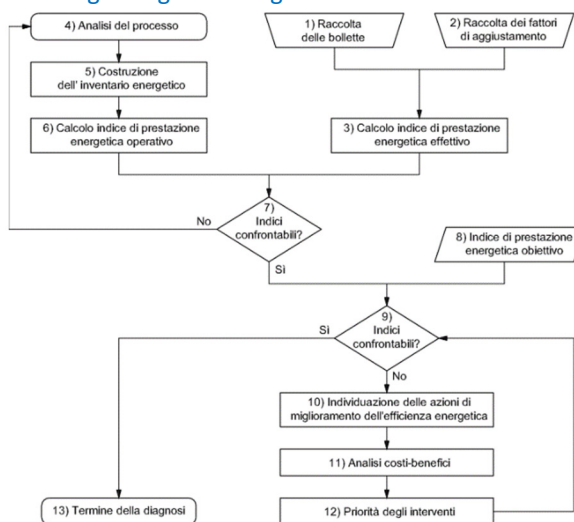Figura 1.3 – Schema metodologia diagnosi energetica ai sensi della norma UNI CEI 16247



Per la definizione di soluzioni integrate, la priorità con cui sono state analizzate la combinazione di possibili EEM è quella definita dal modello di gerarchia energetica riportato in Figura 1.4

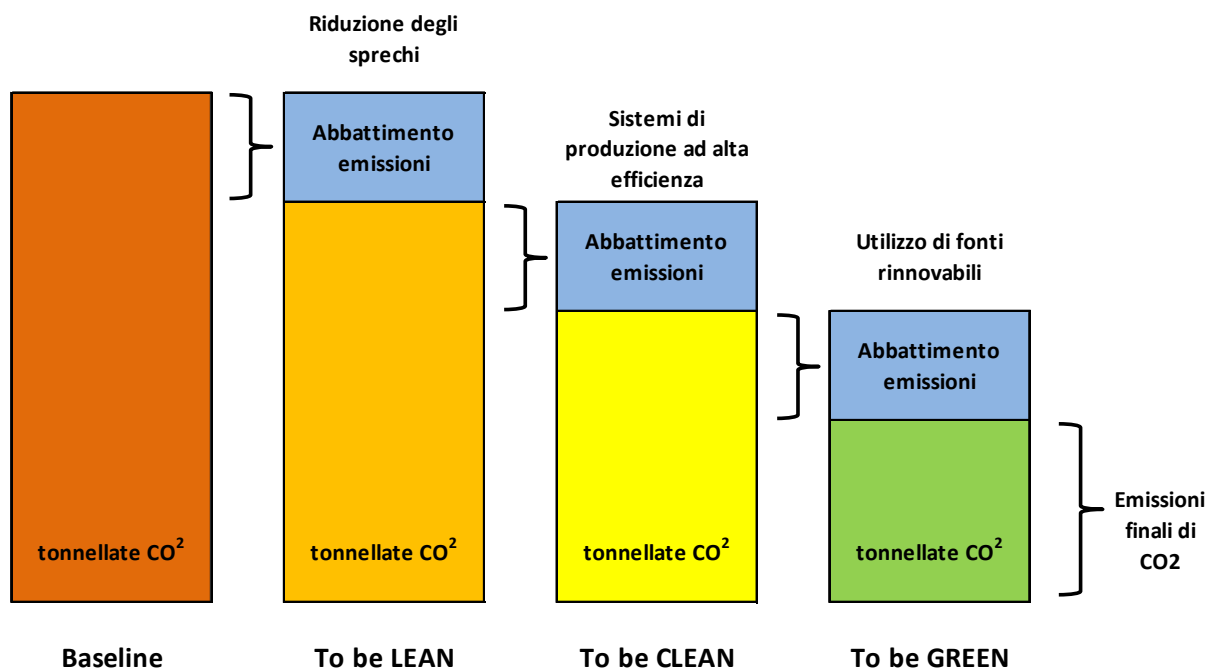Figura 1.4 - Principio della Gerarchia Energetica



Secondo tale modello possono essere definite delle strategie di intervento al fine di conseguire un efficace riduzione dei consumi energetici e conseguente abbattimento delle emissioni di CO₂, secondo tre livelli consequenziali:

- **To be Lean:** Utilizzo di EEM che limitino gli sprechi ed ottimizzino il funzionamento del sistema edificio-impianto (es: illuminazione a led, coibentazione strutture, efficientamento serramenti, termoregolazione, variazioni nelle modalità di utilizzo, ecc.);
- **To be Clean:** Aumento dell'efficienza dei sistemi di produzione in loco dell'energia tramite lo sfruttamento di tecnologie ad alto rendimento (es: sostituzione generatore di calore con uno ad alta efficienza, chiller ad alta efficienza, teleriscaldamento, teleraffrescamento, cogenerazione);
- **To be Green:** Produzione di energia da fonti rinnovabili (es: pompe di calore, fotovoltaico, ecc.).

Secondo questo modello di gerarchia energetica non è raccomandato riqualificare gli impianti di generazione della climatizzazione e gli impianti rinnovabili se non a partire da rinnovate e ridotte condizioni del fabbisogno energetico, conseguenti all'adozione di EEM preliminari atte a ridurre il fabbisogno energetico primario.

Per tanto, nel caso di soluzioni integrate, dapprima si è valutata la fattibilità di ridurre gli sprechi mediante misure sull'involucro e sulle domande d'utenza (anche relativamente ai sistemi di emissione, regolazione, distribuzione, accumulo), partendo dalla baseline e a approdando a un nuovo valore di baseline ridotto, ("to Be Lean"). In seguito, da questo valore ridotto di baseline si è valutato il dimensionamento delle apparecchiature e il risparmio conseguibile dapprima dalla riqualificazione degli impianti di generazione per la climatizzazione e, dopo, dall'installazione di tecnologie di generazione da fonti rinnovabili.

Una volta esaminate le possibili EEM si è realizzata una analisi economica delle stesse, ponendo particolare attenzione nella valutazione dei possibili sistemi incentivanti applicabili (Conto Termico, Titoli di Efficienza Energetica, ecc) individuando i principali indicatori economici d'investimento di seguito elencati:

- TRS (Tempo di rientro semplice);
- TRA (Tempo di rientro attualizzato);
- VAN (Valore attuale netto);
- TIR (Tasso interno di rendimento);
- IP (indice di profitto).

Inoltre per i soli scenari ottimali, si è provveduto alla formulazione del Piano Economico-Finanziario indicativo (PEF) ed alla valutazione della sostenibilità finanziaria, utilizzando i seguenti indicatori di bancabilità:

- DSCR (Debt Service Cover Ratio) medio di periodo;
- LLCR (Loan Life Cover Ratio) medio di periodo.

La definizione di bancabilità delle EEM viene associata agli scenari che realizzino valori positivi di DSCR nell'intorno di 1,3 e valori positivi di LLCR maggiori di 1.

Si è poi individuata una possibile tipologia di contratto che potesse rendere realizzabili le EEM identificate, ipotizzando la partecipazione di ESCo attraverso l'utilizzo di contratti EPC.

Dal punto di vista dell'individuazione dei capitali per la realizzazione delle misure, si è invece posta l'attenzione sulle varie alternative finanziarie, individuando nel **Finanziamento Tramite Terzi (FTT)** una valida opportunità, nel caso in cui la PA non abbia le risorse necessarie a sostenere gli investimenti per la riqualificazione energetica dell'edificio.

1.6 STRUTTURA DEL REPORT

Il presente rapporto di DE, con riferimento all'Appendice J della norma UNI CEI EN 16247-2:2014, è stato articolato nelle seguenti parti:

- Una prima parte nella quale sono descritti lo scopo ed i confini della DE e le metodologie di analisi adottate;
- Una seconda parte in cui sono riportate le informazioni dell'edificio rilevate in sede di sopralluogo e le valutazioni effettuate al fine di identificare le caratteristiche tecniche dei componenti del sistema edificio-impianto.
- Una terza parte contenente l'analisi dei consumi storici dell'edificio oggetto della DE, con la conseguente identificazione degli indici di prestazione energetica effettivi;
- Una quarta parte relativa alla definizione del modello energetico, e del procedimento di convalida dello stesso, al fine di renderlo conforme a quanto identificato nell'analisi dei consumi storici;
- Una quinta parte in cui sono descritte le caratteristiche tecniche ed i costi delle EEM proposte e gli scenari ottimali, individuabili tramite la valutazione dei risultati dell'analisi economico-finanziaria.
- Una parte conclusiva contenente i risultati dell'analisi ed i suggerimenti dell'Auditor per l'attuazione degli scenari proposti da parte della PA, definendo le opportune priorità di intervento.

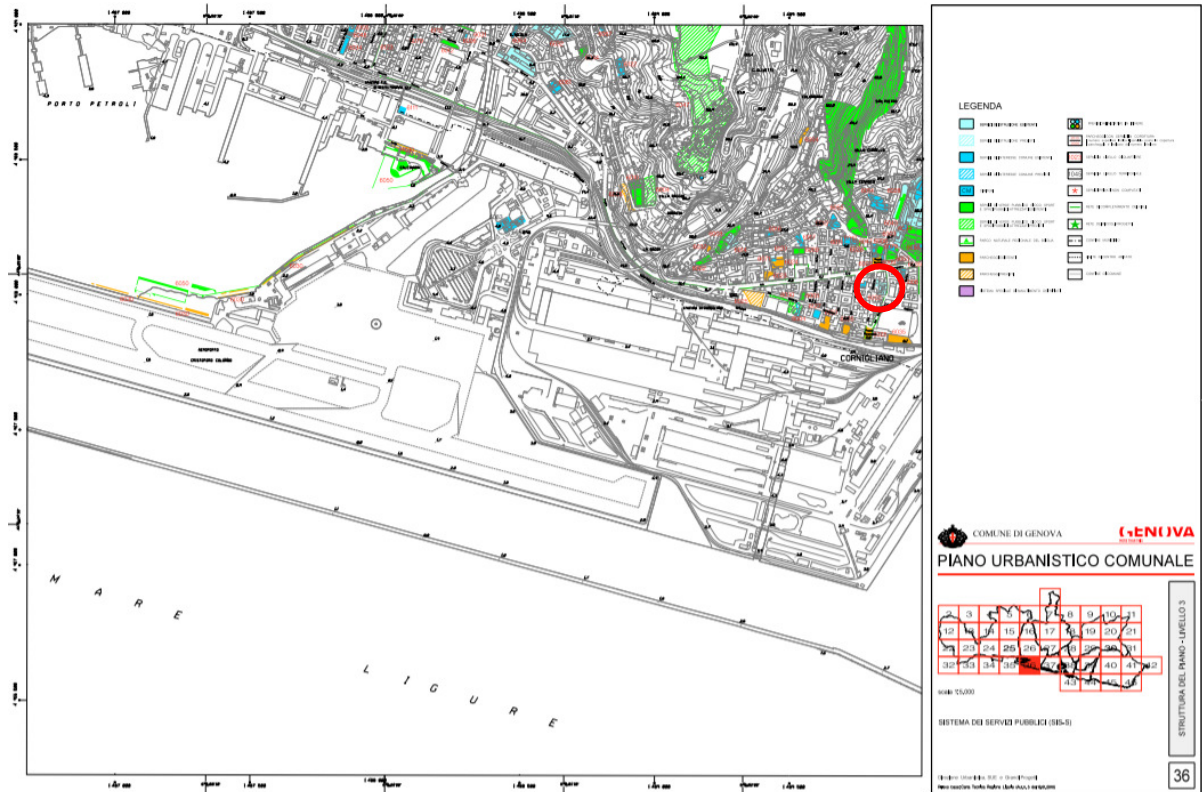
2 DATI DELL'EDIFICIO

2.1 INFORMAZIONI SUL SITO






















Lo strumento urbanistico vigente, il P.U.C approvato con DD n° 2015/118.0.0./18 con entrata in vigore il 3/12/2015, classifica l'edificio oggetto della DE in zona F-Servizi, ed in particolare nella sottozona FF, la cui funzione caratterizzante é quella dei servizi pubblici, disciplinata dagli articoli che vanno dall'FF1 all'FF9 riportati nelle Norme di Attuazione di Piano.

La tavola di riferimento è la 36 – “Struttura del Piano – Livello 3”, di seguito riportata.

Figura 2.1 - Particolare estratto dal Piano Urbanistico Comunale



LEGENDA

	SERVIZI DI ISTRUZIONE ESISTENTI		PREVISIONI INIZIATIVE IN ITER
	SERVIZI DI ISTRUZIONE PREVISTI		PARCHEGGI CON SERVIZI IN COPERTURA il numero superiore indica il servizio posto in copertura il parcheggio è indicato dal numero inferiore
	SERVIZI DI INTERESSE COMUNE ESISTENTI		SERVIZI A LIVELLO DI QUARTIERE
	SERVIZI DI INTERESSE COMUNE PREVISTI		SERVIZI A LIVELLO TERRITORIALE
	CIMITERI		SERVIZI PRIVATI NON COMPUTATI
	SERVIZI DI VERDE PUBBLICO GIOCO SPORT E SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI ESISTENTI		RETE DI COMPLEMENTO DEI VIALI
	SERVIZI DI VERDE PUBBLICO GIOCO SPORT E SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI PREVISTI		RETE DEI PICCOLI PROGETTI
	PARCO NATURALE REGIONALE DEL BEIGUA		CONFINE MUNICIPIO
	PARCHEGGI ESISTENTI		LIMITI DI CENTRO ABITATO
	PARCHEGGI PREVISTI		CONFINE DI COMUNE
	SISTEMA SPECIALE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		

2.2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE, SOCIO-ECONOMICO E DESTINAZIONE D'USO

L'edificio ove è ubicata la Scuola è stato costruito nella seconda metà del '800 ed attualmente ricade nella destinazione d'uso E.7.

Ai fini dell'esecuzione degli interventi di efficientamento energetico non sarà comunque necessario apportare varianti agli strumenti urbanistici né provvedere ad espropri o a variazioni di proprietà.

L'ipotesi di intervenire al fine di migliorare l'efficienza energetica del fabbricato è innanzitutto volta ad una diminuzione delle emissioni di CO₂, la quale rientra negli obiettivi prefissati dal Comune di Genova all'interno del SEAP (Sustainable Energy Action Plan), ma può anche essere considerata di notevole interesse socio-culturale al fine della sensibilizzazione e dell'informazione dei ragazzi verso tematiche di interesse ambientale ed energetico.

L'edificio ospitante il complesso scolastico oggetto della DE è costituito complessivamente da tre piani fuori terra, nei quali si sviluppano i vari ambienti a servizio dell'attività didattica. Al piano terra è presente l'asilo, mentre la scuola materna occupa primo e secondo piano.

Nella Tabella 2.1 sono riassunte le destinazioni d'uso delle varie aree e le relative superfici.

Le planimetrie utilizzate nella valutazione sono riportate in Allegato B – Elaborati.

Figura 2.2 - Vista satellitare dell'edificio (Fonte: Google Maps)



Tabella 2.1 - Suddivisione in piani dell'edificio

PIANO	UTILIZZO	U.M.	SUPERFICIE LORDA COMPLESSIVA ⁽²⁾	SUPERFICIE UTILE RISCALDATA ⁽³⁾	SUPERFICIE UTILE RAFFRESCATA ⁽³⁾
Terra	Asilo	[m ²]	474	383,5	-
Primo	Scuola Materna	[m ²]	474	383,5	-
Secondo		[m ²]	222,5	175	-
TOTALE		[m²]	1170,5	942	-


Nota (2): Superficie lorda comprensiva delle zone interne climatizzate e non climatizzate, valutate a partire dalle planimetrie progettuali, opportunamente verificate in fase di sopralluogo

Nota (3): Superficie utile valutata ai fini della creazione del modello energetico

2.3 VERIFICA DEI VINCOLI INTERFERENTI SULLE PARTI DELL'IMMOBILE INTERESSATE DAGLI INTERVENTI




L'edificio non è soggetto ad alcun tipo di vincolo architettonico ma si trova in un'area soggetta a possibili inondazioni.

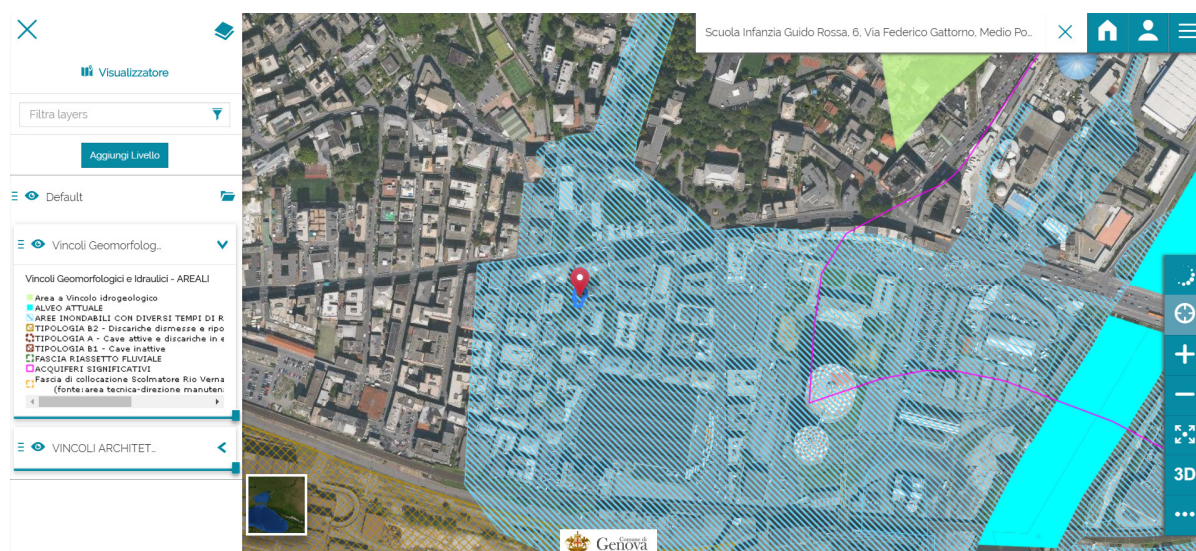Figura 2.3 - Particolare estratto dalla carta dei vincoli



MISURA DI EFFICIENZA ENERGETICA	VINCOLO INTERESSATO	VALUTAZIONE INTERFERENZA	MISURA DI TUTELA DA ADOTTARE
EEM 1: Sostituzione serramenti	-		-
EEM 2: Sostituzione Generatore di calore	-		-
EEM 4: Controsoffitto isolato	-		-

Legenda livelli di interferenza:

	Non perseguibile
	Perseguibile tramite adozione misure di tutela indicate
	Interferenza nulla

2.4 MODALITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI ED IMPIANTO

Durante la fase di sopralluogo è stato possibile rilevare gli orari di effettivo funzionamento dell'edificio, intesi come gli orari di espletamento delle lezioni e gli orari di effettiva presenza del personale all'interno dell'edificio scolastico.


Gli orari di effettivo utilizzo dell'edificio sono stati ricavati tramite interviste agli operatori presenti, mentre i periodi di attivazione e spegnimento degli impianti sono stati rilevati, quando possibile, dal display del sistema di gestione degli stessi presente in centrale termica.

Nella Tabella 2.2 sono pertanto riportati gli orari di funzionamento dell'edificio e gli orari di funzionamento degli impianti termici.

Tabella 2.2 – Orari di funzionamento dell'edificio e orari di funzionamento degli impianti termici.

PERIODO	GIORNI SETTIMENALI	ORARIO FUNZIONAMENTO EDIFICIO	ORARIO FUNZIONAMENTO IMPIANTO
Dal 1 Novembre al 15 Aprile	[dal lunedì al venerdì]	07.30 – 17.00	06.30 – 15.30
	[sabato e domenica]	Chiuso (a meno di aperture straordinarie)	spento
dal 1 Settembre al 30 Ottobre e dal 16 Aprile al 15 Luglio	[dal lunedì al venerdì]	07.30 – 17.00	spento

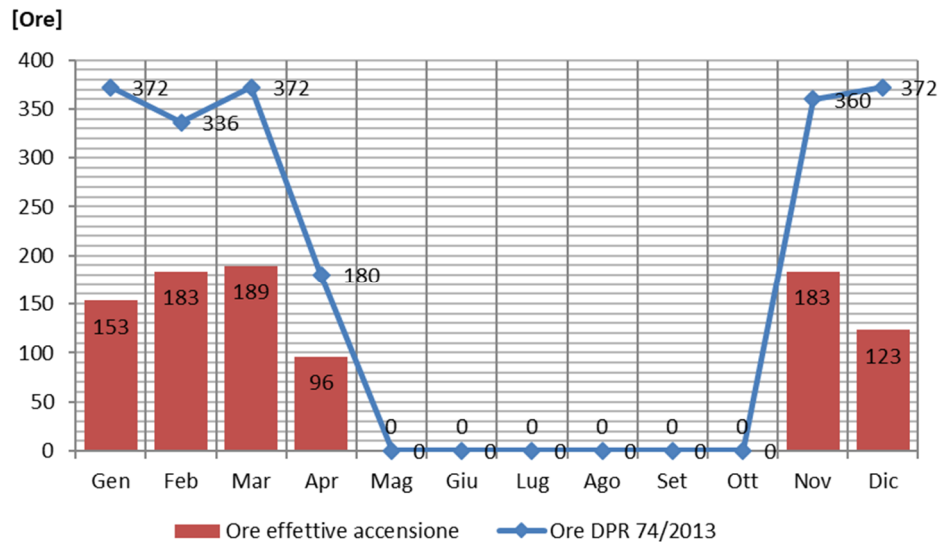Figura 2.4 – Andamento mensile delle ore effettive di utilizzo dell'impianto termico



Dall'analisi effettuata è emerso che gli orari di funzionamento degli impianti sono correlati agli orari di espletamento delle lezioni, poiché questi vengono spenti al concludersi delle attività didattiche; nella programmazione degli impianti non è invece considerata la presenza di operatori all'interno della struttura oltre l'orario di lezione per cui gli impianti si spengono prima della totale assenza di persone all'interno del fabbricato.

Dal punto di vista manutentivo, attualmente le condizioni di Conduzione e Manutenzione (O&M) degli impianti a servizio dell'edificio scolastico oggetto della DE sono definite dal contratto Servizio Integrato Energia 3 che prevede l'affidamento ad un unico Gestore, del Servizio Energia, ovvero tutte le attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti termici, compresa l'assunzione del ruolo di Terzo Responsabile, e di tutti gli impianti ad essi connessi. Tale contratto è stato stipulato a partire da Ottobre 2016 ed ha una durata di 6 anni.

Precedentemente era presente un altro contratto di "fornitura del servizio energia e manutenzione degli impianti termici e di condizionamento negli edifici di proprietà o di competenza del comune di Genova", di durata triennale.

3 DATI CLIMATICI

3.1 DATI CLIMATICI DI RIFERIMENTO

L'edificio oggetto della DE è ubicato nel Comune di Genova, il quale ricade nella zona climatica D, a cui corrispondono 1435 **Gradi Giorno(GG)** (D.P.R. 412/93 - allegato A) ed una stagione di funzionamento degli impianti di riscaldamento compresa tra il 1 Novembre e il 15 Aprile con un periodo di accensione consentito degli impianti di 12 ore al giorno (DPR 74/2013).

Le medie mensili delle temperature esterne medie giornaliere caratteristiche del Comune, così come definite dalla norma UNI 10349:2016, sono riportate nella Tabella 3.1.

Tabella 3.1 – Temperature esterne giornaliere medie mensili [°C] (UNI 10349:2016)

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUGL	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
10,4	10,5	11,1	15,3	18,7	22,4	24,6	23,6	22,2	18,2	13,3	10,0

Tali temperature sopra indicate sono quelle utilizzate per la creazione del modello energetico termico, a cui corrispondono 1421 GG di riferimento, valutati in condizioni standard di utilizzo dell'edificio, come la sommatoria, estesa a tutti i giorni del periodo annuale di riscaldamento compreso tra il 1 Novembre e il 15 Aprile, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura interna di 20°C e quella esterna giornaliera media mensile riportata in Tabella 3.1.

Considerando che il profilo di utilizzo degli impianti di riscaldamento prevede alcuni giorni di mancata accensione dell'impianto, come riportato nella Tabella 2.2, i GG sono stati ricalcolati in funzione del numero di giorni effettivi di accensione dell'impianto termico, pertanto si è ottenuto un valore di 867 GG calcolati su 103 giorni effettivi di utilizzo dell'impianto di riscaldamento.

Tali GG sono valutati come la sommatoria estesa ai soli giorni di effettivo utilizzo degli impianti di riscaldamento nel periodo annuale di riscaldamento compreso tra il 1 Novembre e il 15 Aprile, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura interna di 20°C e quella esterna giornaliera media mensile riportata in Tabella 3.1.

I GG così calcolati definiscono i GG_{rif} ai fini del processo di normalizzazione di cui al capitolo 5.1.1.

Tabella 3.2 – Profili mensili dei GG_{rif}

Mese	GIORNI MENSILI	TEMPERATURA ESTERNA UNI 10349:2016 [°C]	GIORNI RISCALDAMENTO [g/m]	GG	GIORNI DI UTILIZZO [g/m]	GIORNI RISCALDAMENTO EFFETTIVI [g/m]	GG _{rif}	PROFILO DI INCIDENZA
Gennaio	31	10,4	31	298	20	17	163	19%
Febbraio	28	10,5	28	266	20	20	193	22%
Marzo	31	11,1	31	276	21	21	187	22%
Aprile	30	15,3	15	71	20	11	50	6%
Maggio	31	18,7	-	-	21	0	0	0
Giugno	30	22,4	-	-	20	0	0	0
Luglio	31	24,6	-	-	-	0	0	0
Agosto	31	23,6	-	-	-	0	0	0
Settembre	30	22,2	-	-	20	0	0	0
Ottobre	31	18,2	-	-	21	0	0	0
Novembre	30	13,3	30	201	20	20	136	16%
Dicembre	31	10	31	310	15	14	137	16%
TOTALE	365	16,7	166	1421	198	103	867	100%

3.2 DATI CLIMATICI REALI

Ai fini della realizzazione dell'analisi energetica si è resa necessaria la definizione delle condizioni climatiche reali, ovvero dei GG calcolati in funzione della temperatura esterna media oraria del sito effettivamente rilevata, con lo scopo di creare una normalizzazione dei consumi in funzione delle caratteristiche climatiche della zona.

I dati climatici utilizzati sono stati rilevati dalla centralina meteo climatica di Genova Pegli, indicata in rosso nella Figura 3.1

Si è deciso di utilizzare come riferimento tale centraline in quanto è risultata essere quella più vicina al sito oggetto di studio.


Figura 3.1 – Posizionamento della centralina meteo climatica rispetto all'edificio oggetto di DE



3.3 ANALISI DELL'ANDAMENTO DEI DATI CLIMATICI E PROFILI ANNUALI DEI GRADI GIORNO

Di seguito si riportano i valori mensili dei GG reali, calcolati in funzione delle temperature esterne medie orarie per il triennio di riferimento (2014 - 2015 - 2016), valutati come la sommatoria, estesa a tutti i giorni del periodo annuale di riscaldamento compreso tra il 1 Novembre e il 15 Aprile, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura interna di 20°C e quella esterna giornaliera media mensile calcolata in funzione delle temperature orarie rilevate dalla centralina meteorologica.

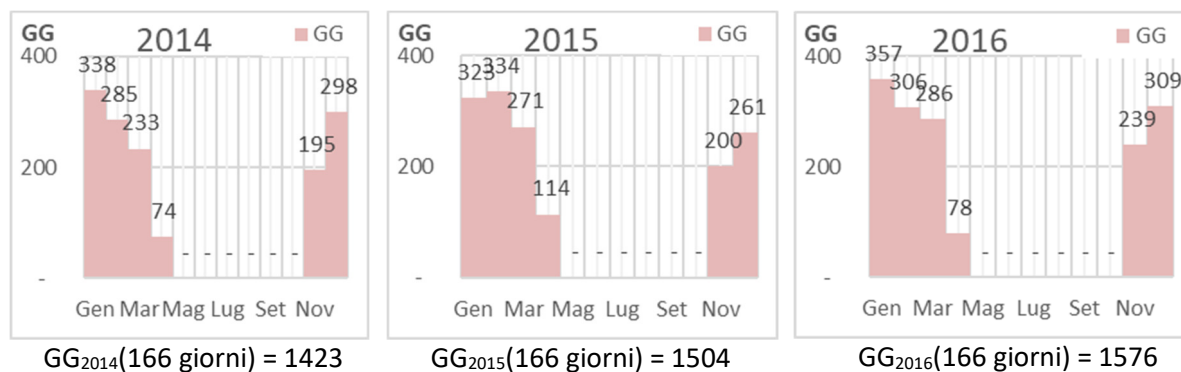Figura 3.2 - Andamento mensile dei GG reali per il triennio di riferimento




Considerando che il profilo di utilizzo degli impianti di riscaldamento prevede alcuni giorni di mancata accensione dell'impianto, come riportato nella Tabella 2.2, i GG reali sono stati ricalcolati in funzione del numero di giorni effettivi di accensione dell'impianto termico, pertanto si è ottenuto un valore di 867 GG calcolati su 103 giorni effettivi di utilizzo dell'impianto di riscaldamento.

Tali GG sono valutati come la sommatoria estesa ai soli giorni di effettivo utilizzo degli impianti di riscaldamento nel periodo annuale di riscaldamento compreso tra il 1 Novembre e il 15 Aprile, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura interna di 20°C e quella esterna giornaliera media mensile calcolata in funzione delle temperature orarie rilevate dalla centralina meteorologica. Nelle tre annualità analizzate i giorni di effettivo funzionamento della struttura sono risultati lievemente differenti, poiché legati alla cadenza delle chiusure per festività; la media dei giorni di funzionamento dell'impianto è risultata essere pari a 103 giorni, valore utilizzato per il calcolo dei GG di riferimento.

I GG così calcolati definiscono i GG_{real} ai fini del processo di normalizzazione di cui al capitolo 5.1.1.

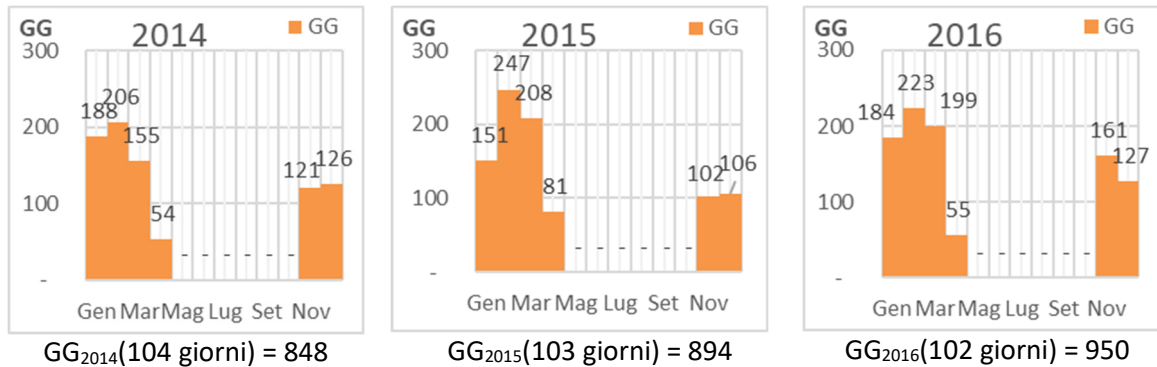Figura 3.3 - Andamento mensile dei GG reali, valutati in condizioni di effettivo utilizzo degli impianti, per il triennio di riferimento



Come si può notare dai grafici sopra riportati, l'andamento dei GG è aumentato nel triennio di riferimento, con un delta di circa 100GG tra il 2014 ed il 2016.

4 AUDIT EDIFICIO E IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI

4.1 DESCRIZIONE E PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL'INVOLUCRO EDILIZIO

Di seguito è riportata la descrizione dettagliata delle componenti del sistema edificio-impianto, indicando le caratteristiche termofisiche dei componenti dell'involucro edilizio ed i rendimenti dei vari sottosistemi impiantistici presenti, facendo riferimento alle principali criticità di obsolescenza e manutentive riscontrate in sede di sopralluogo.

4.1.1 Involucro opaco

L'involucro edilizio opaco che costituisce l'edificio è caratterizzato da una struttura in muratura portante.

Gli elementi costruttivi utilizzati sono contraddistinti da elevati spessori e capacità termica; questi fattori incidono sul comportamento termico dell'involucro edilizio che vede mitigate le dispersioni di calore verso l'esterno durante la stagione invernale e il surriscaldamento degli ambienti durante il periodo primaverile.


Ai fini di un'identificazione più precisa delle caratteristiche dei componenti dell'involucro opaco si è proceduto, in sede di sopralluogo, alla realizzazione delle seguenti indagini diagnostiche:

Figura 4.1 - Particolare facciata est fabbricato



- Rilievo termografico eseguito tramite l'utilizzo di termo camera facendo attenzione che fossero rispettate le seguenti condizioni:
 - ✓ Condizioni atmosferiche stabili;
 - ✓ Cielo nuvoloso prima e durante la misura (per misure all'aperto);
 - ✓ Assenza di luce solare diretta prima e durante la misura;
 - ✓ Assenza di precipitazioni;
 - ✓ Superficie dell'oggetto di misura asciutta e priva di fonti termiche d'interferenza (es. assenza di fogliame sulla superficie);
 - ✓ Assenza di vento o correnti d'aria;
 - ✓ Assenza di fonti d'interferenza nell'ambiente di misura o nel percorso di trasmissione;
 - ✓ La superficie dell'oggetto di misura è ottimale se ha emissività elevata e nota.
- Rilievo visivo e dimensionale dei componenti con l'individuazione degli spessori dei principali componenti.

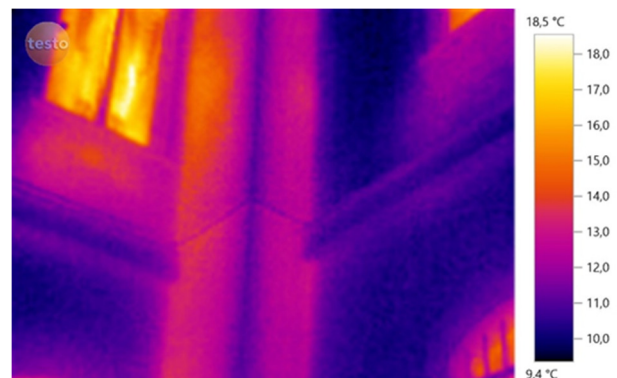Figura 4.2 – Rilievo termografico parete est



I dettagli delle indagini diagnostiche effettuate sono riportate all'Allegato C – Report di indagine termografica ed all'Allegato D – Report relativi ad altre prove diagnostiche strumentali.

Le analisi termografiche condotte hanno permesso di identificare le discontinuità di trasmissione termica tra gli elementi opachi di separazione verso l'esterno; ma, considerando le elevate temperature esterne, non è stato possibile utilizzare i dati forniti dall'indagine per definire le effettive prestazioni dei pacchetti costruttivi presenti.

L'individuazione di questi ultimi è stata fatta consultando fonti bibliografiche dove, in relazione dell'anno di costruzione del fabbricato e delle dimensioni degli elementi, vengono riportate le principali soluzioni costruttive tipiche del periodo considerato con l'indicazione dei relativi valori di trasmittanza termica; i dati ricavati sono riportati nella Tabella 4.1.

Tabella 4.1 – Trasmittanze termiche dei componenti dell'involucro opaco

TIPO DI COMPONENTE	CODICE	SPESSORE	ISOLAMENTO	TRASMITTANZA TERMICA	STATO DI CONSERVAZIONE
		[cm]		[W/m ² K]	
Copertura inclinata	S2	29,3	Assente	1,7	Buono
Copertura piana	S1	37,9	Assente	1,5	Buono
Pavimento controterra	P1	53	Assente	0,37	Buono
Pavimento su LNR	P2	53	Assente	1,4	Buono
Parete esterna	M1	63	Assente	1,71	Buono
Parte verso LNR	M2	63	Assente	1,79	Buono

L'elenco completo dei componenti dell'involucro opaco, rilevati in sede di sopralluogo, e delle relative caratteristiche tecniche è riportato nella Sezione 4.1 dell' Allegato J – Schede di audit.

4.1.2 Involucro trasparente

L'involucro trasparente che costituisce l'edificio è composto principalmente da serramenti con telaio in legno tenero e vetro singolo.

Lo stato di conservazione dei serramenti è scadente e le scarse caratteristiche prestazionali sono causa di rilevanti infiltrazioni d'aria all'interno degli ambienti ed elevate dispersioni termiche, con conseguente disagio per gli utenti presenti all'interno dell'edificio.

Ai fini di un'identificazione più precisa delle caratteristiche dei componenti dell'involucro trasparente si è proceduto, in sede di sopralluogo, alla realizzazione delle seguenti indagini diagnostiche:

- Rilievo termografico;
- Rilievo delle caratteristiche dei vetri per mezzo dello spessivetro;
- Rilievo geometrico/dimensionale

La realizzazione delle suddette indagini ha portato alle seguenti conclusioni:


- Il telaio dei serramenti è la parte maggiormente disperdente di tutto l'involucro esterno dell'edificio;

Lo spessore esiguo del vetro nei serramenti in legno tenero è causa non solo di maggiori dispersioni termiche ma anche di uno scarso isolamento acustico delle aule.

Figura 4.3 - Particolare dei serramenti



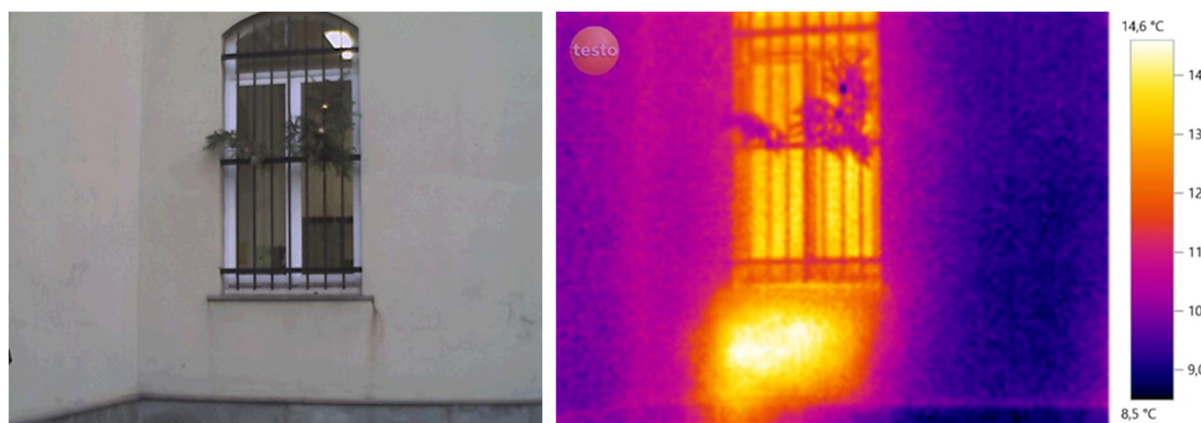Figura 4.4 – Rilievo termografico serramenti



Dalle analisi effettuate sono stati identificati i valori di trasmittanza dei componenti dell'involucro trasparente riportati nella Tabella 4.2.

Tabella 4.2 – Trasmittanze termiche dei componenti dell'involucro trasparente

TIPO DI COMPONENTE	CODICE	DIMENSIONI [HXL]		TIPO TELAIO	TIPO VETRO	TRASMITTANZA TERMICA [W/mqK]	STATO DI CONSERVAZIONE
		[cm]	[cm]				
Serramento verticale	W1	200	130	Legno tenero	Singolo	4,4	Scarso
Serramento verticale	W2	240	130	Legno tenero	Singolo	5,7	Scarso
Serramento verticale	W3	190	110	Legno tenero	Singolo	4,5	Scarso
Serramento verticale	W4	135	75	Legno tenero	Singolo	4,8	Scarso

L'elenco completo dei componenti dell'involucro trasparente, rilevati in sede di sopralluogo, e delle relative caratteristiche tecniche è riportato nella Sezione 4.2 dell' Allegato J – Schede di audit.

4.2 DESCRIZIONE E PRESTAZIONI ENERGETICHE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

L'impianto di riscaldamento degli ambienti è costituito da una caldaia a basemento installata in centrale termica che va ad alimentare il circuito di distribuzione a servizio dei radiatori.

4.2.1 Sottosistema di emissione

Il sottosistema di emissione è costituito da radiatori in ghisa di diversa dimensione in relazione alla dimensione e alla destinazione d'uso dell'ambiente servito.

I terminali sono per la maggior parte installati sulle pareti esterne, sotto finestra, tranne alcuni elementi installati su quelle interne.

Il rendimento di emissione desunto dal modello di calcolo delle DE è pari a 93%.

Figura 4.5 – Particolare radiatore su parete interna



Figura 4.6 - Particolare radiatori su parete interna



I rendimenti di emissione desunti dal modello di calcolo delle DE sono i seguenti:

Tabella 4.3 - Rendimenti del sottosistema di emissione per le varie zone termiche

ZONA TERMICA	TIPOLOGIA DI TERMINALE	RENDIMENTO
Scuola	Radiatori	93%

Le caratteristiche dei terminali di emissione installati sono sintetizzate nella Tabella 4.4.

Tabella 4.4 - Riepilogo caratteristiche dei terminali di emissione installati

PIANO	TIPO DI INSTALLAZIONE	NUMERO	POTENZA TERMICA UNITARIA [kW]	POTENZA TERMICA COMPLESSIVA [kW]	POTENZA FRIGORIFERA UNITARIA [kW]	POTENZA FRIGORIFERA COMPLESSIVA [kW]
Tutti i piani	Radiatore a parete	60	3,3	200	Non presente	Non presente
TOTALE					Non presente	Non presente

La potenza unitaria dei corpi scaldanti è stata valutata considerando il fabbisogno termico di picco degli ambienti serviti, relazionato al numero di terminali rilevato in fase di sopralluogo.

L'elenco dei componenti del sottosistema di emissione per il riscaldamento degli ambienti, rilevati in sede di sopralluogo, e delle relative caratteristiche tecniche è riportato nella Sezione 6.5 dell'Allegato J – Schede di audit.

4.2.2 Sottosistema di regolazione

La regolazione del funzionamento dell'impianto avviene attraverso l'impostazione degli orari di funzionamento e delle temperature di set-point, che al momento del sopralluogo (periodo invernale) era impostata a 20°C.

L'architettura dell'impianto di climatizzazione prevede due zone termiche con regolazione di tipo climatica esterna, che agisce sul collettore principale di mandata da cui partono i due stacchi a servizio delle due zone termiche del fabbricato (asilo e materna).

Ciascuno stacco è dotato di valvola miscelatrice a tre vie, che mitiga la portata proveniente dalla caldaia con il flusso di ritorno dall'impianto così da poter gestire le diverse temperature definite dal set-point.

Figura 4.7 - Particolare dello stacco di mandata alla scuola materna

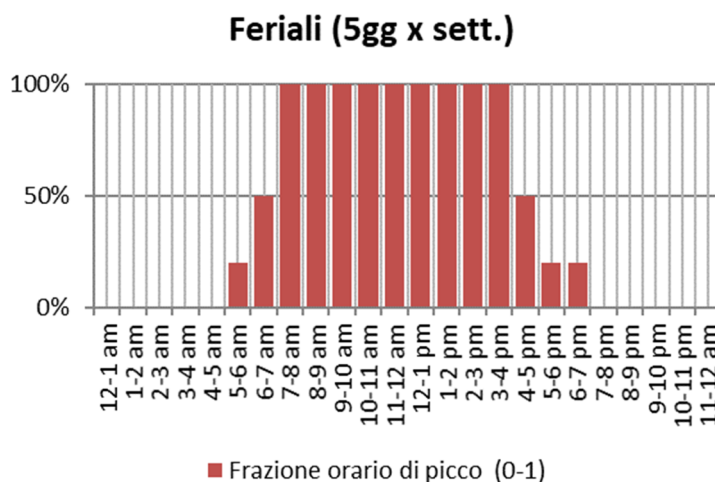


Figura 4.8 – Particolare dello stacco di mandata all'asilo



Di seguito sono riportati i profili orari di funzionamento degli impianti

Figura 4.9 - Profilo di funzionamento invernale dell'impianto per entrambe le zone termiche



Il dettaglio dei profili orari di funzionamento, rilevati in sede di sopralluogo, è riportato nella Sezione 12 dell' Allegato J – Schede di audit.

I rendimenti di regolazione desunti dal modello di calcolo delle DE sono riportati nella Tabella 4.5:

Tabella 4.5 - Rendimenti del sottosistema di regolazione per le varie zone termiche

ZONA TERMICA	TIPO DI REGOLAZIONE	RENDIMENTO
Unica	Climatica esterna	80,3%

L'elenco dei componenti del sottosistema di regolazione per il riscaldamento degli ambienti, rilevati in sede di sopralluogo, e delle relative caratteristiche tecniche è riportato nella Sezione 6.5 dell' Allegato J – Schede di audit.

4.2.3 Sottosistema di distribuzione

Il sottosistema di distribuzione è costituito dai seguenti elementi:

- 1) Circuito primario di collegamento tra la caldaia ed il collettore caldo
 - 2) Circuito secondario di mandata ai radiatori (fluido termovettore acqua)
- 1) **Circuito primario:** è presente una pompa di circolazione anticondensa.

Le caratteristiche dei circolatori a servizio del circuito primario sono riportate nella Tabella 4.6.

Tabella 4.6 - Riepilogo caratteristiche pompe circuito primario

NOME	SERVIZIO	PORTATA ⁽⁴⁾ [m ³ /h]	PREVALENZA ⁽⁴⁾ [kPa]	POTENZA ASSORBITA ⁽⁴⁾ [kW]
Circolatore ES01	Pompa anticondensa	5,13	50,9	0,22

Nota (4): Valori ricavati da dati di targa

Le temperature del fluido termovettore all'interno del circuito primario sono riportate nella Tabella 4.7. I valori rilevati differiscono da quelli di calcolo a causa delle temperature esterne rilevate, particolarmente elevate rispetto alla media del periodo, e del fatto che in quel momento la caldaia non fosse attiva

Tabella 4.7 – Temperature di mandata e ritorno del circuito primario

CIRCUITO			TEMPERATURA RILEVATA ⁽⁵⁾	TEMPERATURA CALCOLO
			°C	°C
Circuito primario	Mandata	Caldo	45	60
	Ritorno	Caldo	40	40

Nota (5): Valori ricavati in sede di sopralluogo

2) **Circuito secondario:** il circuito secondario presenta gli stacchi alle diverse aree dell'edificio, ciascuno dotato di due pompe a portata costante poste in parallelo. Le temperature del fluido termovettore all'interno del collettore di mandata e di ritorno sono riportate nella Tabella 4.8.

3) Le temperature rilevate in fase di sopralluogo sono inferiori rispetto a quelle che vengono utilizzate nella modellazione del comportamento termico/impiantistico del fabbricato, questo perché le condizioni climatiche esterne nei giorni in cui si sono svolte le attività di sopralluogo sono risultate essere più elevate rispetto alle medie del periodo

Tabella 4.8 – Riepilogo caratteristiche pompe circuito secondario


	NOME	SERVIZIO	PORTATA ⁽⁶⁾ [m ³ /h]	PREVALENZA ⁽⁶⁾ [kPa]	POTENZA ASSORBITA ⁽⁶⁾ [kW]
Materna	ES02 – ES03	Pompa circuito materna	25	56,9	0,25
Asilo	ES04 – ES05	Pompa circuito asilo	16	44	0,185

Nota (6): Valori ricavati da dati di targa

Tabella 4.9 – Temperature di mandata e ritorno del circuito secondario

CIRCUITO			TEMPERATURA RILEVATA ⁽⁸⁾ °C	TEMPERATURA CALCOL °C
Scuola Materna	Mandata	Caldo	40	50
	Ritorno	Caldo	30	30
Asilo	Mandata	Caldo	40	50
	Ritorno	Caldo	30	30

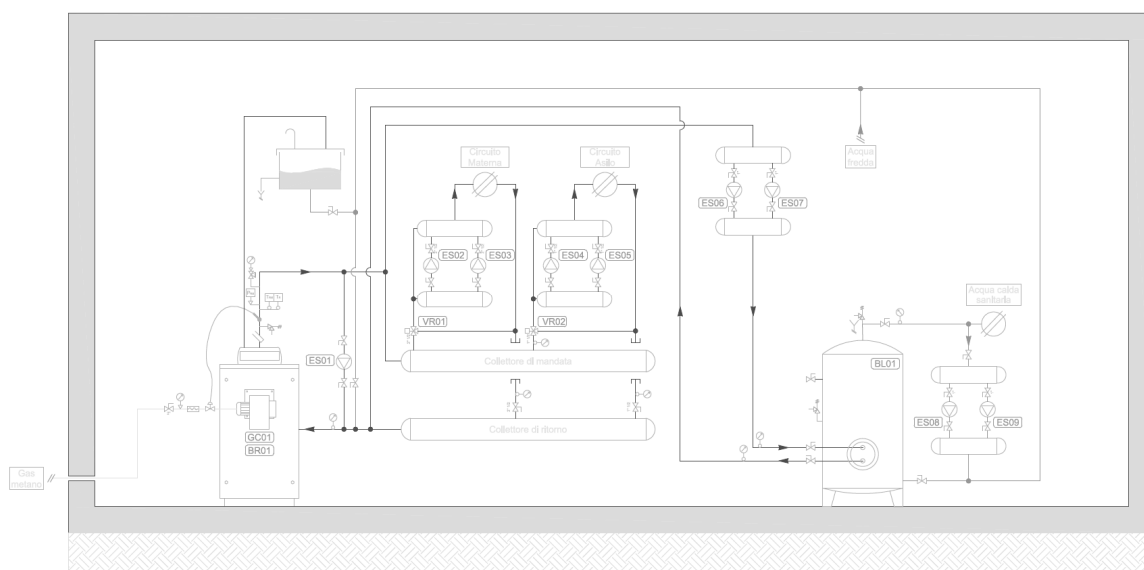Figura 4.10 - Particolare dello schema di impianto (Fonte: Tavola 087-S01-001-CENTRALE TERMICA.dwg)



Il rendimento complessivo del sottosistema di distribuzione è stato assunto nella DE pari al 93,2%.

L'elenco dei componenti del sottosistema di distribuzione per il riscaldamento degli ambienti, rilevati in sede di sopralluogo, e delle relative caratteristiche tecniche è riportato nella Sezione 6.4 dell' Allegato J – Schede di audit.

4.2.4 Sottosistema di generazione

Il sottosistema di generazione è costituito da una caldaia a basemento, marca Unical modello P250, e dal bruciatore, marca Baltur modello TBG 34P, installati internamente al locale centrale termica del fabbricato.

Figura 4.11 - Particolare generatore di calore



Figura 4.12 - Particolare targhetta bruciatore



Le caratteristiche dei sistemi di generazione sono riportate nella Tabella 4.10.

Tabella 4.10 - Riepilogo caratteristiche sistema di generazione

Servizio	MARCA	MODELLO	ANNO DI COSTRUZIONE	POTENZA AL FOCOLARE [kW]	POTENZA TERMICA UTILE [kW]	RENDIMENTO	POTENZA ASSORBITA COMPLESSIVA [kW]	
GT1	Riscaldamento	Unical	P250	1998	216-274	200-250	92,6% - 91,2%	nd

Il rendimento complessivo del sottosistema di generazione, in regime di riscaldamento è stato assunto nella DE pari al 81,5%, mentre dalla prova fumi è stato calcolato un rendimento di combustione pari a 92,5%.

L'elenco dei componenti del sottosistema di generazione per il riscaldamento degli ambienti rilevati in sede di sopralluogo e delle relative caratteristiche tecniche è riportato nella Sezione 6.1 dell' Allegato J – Schede di audit.

4.3 DESCRIZIONE E PRESTAZIONI ENERGETICHE IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

La produzione di acqua calda sanitaria per l'intero fabbricato viene effettuata in combinazione con la produzione di acqua calda per riscaldamento.

A servizio dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria è quindi presente un accumulo da 300 litri collegato con alimentazione idrica, impianto di generazione e circuito di distribuzione alle utenze.

I rendimenti caratteristici dei sottosistemi dell'impianto di produzione acqua calda sanitaria sono riportati nella Tabella 4.11.

Figura 4.13 - Particolare accumulo ACS



Tabella 4.11 – Rendimenti dell’impianto di produzione acqua calda sanitaria da calcolo UNI TS 11300-2

SOTTOSISTEMA DI EROGAZIONE	SOTTOSISTEMA DI DISTRIBUZIONE	SOTTOSISTEMA DI RICIRCOLO	SOTTOSISTEMA DI ACCUMULO	SOTTOSISTEMA DI GENERAZIONE	RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE
100%	92,6%	100%	68,1%	82,4%	46%

L’elenco dei componenti dell’impianto di produzione acqua calda sanitaria rilevati in sede di sopralluogo e delle relative caratteristiche tecniche è riportato nella Sezione 7 dell’ Allegato J – Schede di audit.

4.4 DESCRIZIONE E PRESTAZIONI ENERGETICHE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO/CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

Non presente impianto di raffrescamento/climatizzazione estiva a servizio del fabbricato.

4.5 DESCRIZIONE E PRESTAZIONI ENERGETICHE IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA

Non presente impianto di ventilazione meccanica a servizio del fabbricato.

4.6 DESCRIZIONE E PRESTAZIONI ENERGETICHE IMPIANTO ELETTRICO E PRINCIPALI UTENZE ELETTRICHE

Le utenze sottese all’impianto elettrico, oltre a quelle precedentemente descritte, sono legate principalmente alle attività didattiche svolte all’interno degli ambienti; si fa riferimento quindi ai pc del laboratorio di informatica, alle esigue lavagne interattive multimediali presenti e marginalmente a stampanti e distributori bevande/alimenti.

Tali tipologie di utenze sono state raggruppate insieme ed identificate con la denominazione di forza elettromotrice (FEM) e sono riportate nella Tabella 4.12.

Tabella 4.12 – Elenco e caratteristiche delle altre utenze elettriche

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	NUMERO	POTENZA NOMINALE [W]	POTENZA COMPLESSIVA [W]	ORE ANNUE DI UTILIZZO	ORE/GIORNO
Utenze con profili di funzionamento variabili	PC	1	150	150	1935	9,3
	Stampante	1	500	500	182	0,9
	Lavastoviglie	1	1120	1120	762	3,7
	Cappa	1	1500	1500	762	3,7
	Lavatrice	2	2.900	5800	327	1,6
	Asciugatrice	1	3200	3200	762	3,7
	Lavastoviglie	1	1.120	1120	1089	5,2
	Cappa	1	1.500	1500	2178	10
	Montavivande	1	1.000	1000	3268	16
Utenze con profili di funzionamento costanti	Frigorifero	1	400	400	6682	~ 19
	congelatore	1	400	400	6682	~ 19

Ai fini di un’identificazione più precisa del funzionamento dei componenti impiantistici si è proceduto, in sede di sopralluogo, alla realizzazione delle seguenti indagini diagnostiche:

- Misure di assorbimento elettrico sulle principali linee di alimentazione dei carichi;
- Rilievo dei dati di targa delle utenze installate

La realizzazione delle suddette indagini ha portato a concludere che i principali carichi elettrici del fabbricato sono imputabili al solo impianto di illuminazione poiché durante l'arco della giornata i carichi misurati sono rimasti pressoché costanti.


L'elenco delle altre utenze elettriche rilevate in sede di sopralluogo e delle relative caratteristiche tecniche è riportato nella Sezione 11 dell' Allegato J – Schede di audit.

4.7 DESCRIZIONE E PRESTAZIONI ENERGETICHE IMPIANTO ILLUMINAZIONE

L'impianto di illuminazione è prettamente costituito da lampade fluorescenti di diversa taglia, in funzione della tipologia di utilizzo dei locali.

Il sistema di gestione dell'impianto di illuminazione è di tipo manuale, con accensione e spegnimento dei corpi illuminanti del tipo on/off e nessuna suddivisione delle accensioni all'interno degli ambienti.

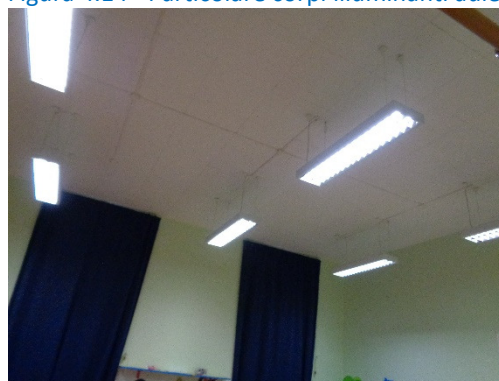Figura 4.14 - Particolare corpi illuminanti aule



L'elenco e le caratteristiche dei corpi illuminanti sono riportate nella Tabella 4.13.

Tabella 4.13 – Elenco e caratteristiche dei corpi illuminanti

PIANO EDIFICIO	DESCRIZIONE	NUMERO	POTENZA UNITARIA	POTENZA COMPLESSIVA
			[W]	[W]
Piano terra	fluorescenti 1x58W	7	58	406
	fluorescenti 2x58W	38	116	608
Piano Primo	fluorescenti 1x58W	3	58	174
	fluorescenti 2x58W	43	116	4.988
Piano Secondo	fluorescenti 1x58W	8	58	464
	fluorescenti 2x58W	17	116	272

L'elenco completo dei corpi illuminanti rilevati in sede di sopralluogo e delle relative caratteristiche tecniche è riportato nella Sezione 10 dell' Allegato J – Schede di audit.

Figura 4.15 - Particolare dei corpi illuminanti ubicati nella cucina al piano secondo



Figura 4.16 - Particolare dei corpi illuminanti ubicati nei corridoi



4.8 DESCRIZIONE E PRESTAZIONI ENERGETICHE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA O COGENERAZIONE

Non presente impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

5 CONSUMI RILEVATI

5.1 CONSUMI ENERGETICI STORICI PER CIASCUN VETTORE E CONNESSIONE ALLE RETI GAS NATURALE ED ELETTRICA

L'analisi dei consumi storici termici ed elettrici dell'edificio oggetto della DE è stata effettuata facendo riferimento al triennio 2014, 2015 e 2016.

I vettori energetici analizzati sono i seguenti:

- Gas metano;
- Energia elettrica;

5.1.1 Energia termica

Il vettore termico utilizzato per la climatizzazione invernale della struttura è il Gas Metano.

Nella Tabella 5.1 sono riportati i valori di Potere Calorifico Inferiore (PCI) forniti dalla norma UNI TS 11300-2:2014 ed utilizzati ai fini della conversione in kWh.

Tabella 5.1 – Valori di PCI utilizzati ai fini della conversione in kWh

TIPO COMBUSTIBILE	PCI [kWh/kg]	DENSITÀ [kWh/Sm ³]	PCI [kWh/Nm ³]	FATTORE DI CONVERSIONE [Sm ³ /Nm ³]	PCI [kWh/Sm ³]
Metano	n/a	n/a	9,94 ⁽⁷⁾	1,0549	9,42
Gasolio	11,87 ^(*)	0,85	n/a	n/a	10,09

Nota (7) Fonte: Prospetto B.19 UNI TS 11300-2:2014

La fornitura di Gas metano avviene tramite due contatori che risultano rispettivamente a servizio della centrale termica, quindi per il riscaldamento degli ambienti, ed il secondo a probabile servizio della mensa. Non è stato infatti individuato il PDR durante le attività di sopralluogo.

L'effettiva ubicazione dei contatori è rappresentata nelle planimetrie riportate all'Allegato B – Elaborati; si rileva che solo il contatore a servizio dell'impianto termico è stato rilevato mentre non è stato rilevato quello a servizio della cucina.

Figura 5.1: ubicazione contatore gas metano



L'analisi dei consumi storici di Gas metano è stato fatto solo per l'utenza a servizio dell'impianto di riscaldamento, sulla base dei quali viene definita la baseline di consumo termico del fabbricato, mentre lo stesso non è stato fatto per gli usi mensa poiché non incidenti sulle analisi della baseline termica del fabbricato.

L'analisi svolta si basa sui m³ annui di gas metano forniti dalla PA e riportati nel file Excel "kyotoBaseline-EXXXX_rev09" (i valori sono quelli forniti dalla società di distribuzione).

Tali consumi sono riportati nella Tabella 5.2 con indicazione dei PDR di riferimento.

Tabella 5.2 - Consumi annuali di energia termica per il triennio di riferimento – Dati forniti dalla società di distribuzione

PDR	Utilizzo	2014	2015	2016	2014	2015	2016
		[Sm ³]	[Sm ³]	[Sm ³]	[kWh]	[kWh]	[kWh]
16220050595481	Riscaldamento	-	10.587	10.987	-	99.730	103.498
3270022978604	Mensa	1.209	890	1.289	11.388	8.388	12.146


Si è quindi provveduto alla valutazione dei consumi fatturati nel triennio di riferimento. L'andamento dei consumi stagionali del vettore energetico è stato desunto applicando ai consumi annui forniti i profili di consumo desunti dal modello energetico dell'edificio, applicando la percentuale mensile di incidenza dei consumi ai totali annui. L'andamento mensile dei consumi è riportato nella Tabella 5.3.

Tabella 5.3 - Consumi mensili di energia termica per il triennio di riferimento – Dati fatturati da società di fornitura

PDR 16220050595481	2014	2015	2016	2014	2015	2016
	[Sm ³]	[Sm ³]	[Sm ³]	[kWh]	[kWh]	[kWh]
Mese						
Gen	-	2.060	2.138	-	19.409	20.142
Feb	-	2.287	2.373	-	21.544	22.358
Mar	-	2.131	2.211	-	20.071	20.829
Apr	-	434	450	-	4.085	4.240
Mag	-	34	35	-	318	330
Giu	-	8	8	-	73	75
Lug	-	8	8	-	75	78
Ago	-	8	8	-	75	78
Set	-	32	33	-	303	314
Ott	-	34	35	-	318	330
Nov	-	1.788	1.856	-	16.846	17.482
Dic	-	1.764	1.830	-	16.615	17.242
Totale	-	10.587	10.987	-	99.730	103.498

L'andamento dei consumi mensili fatturati è riportato nei grafici in Figura 5.2.

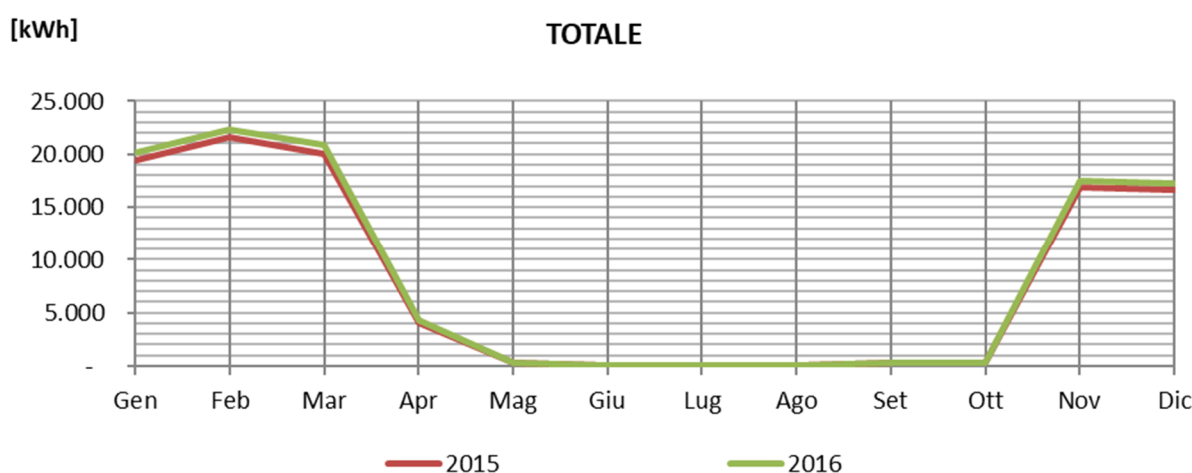Figura 5.2 – Andamento mensile dei consumi termici fatturati



Dall'analisi effettuata è emerso che [il prelievo termico del triennio è caratterizzato da un valore quasi nullo durante la stagione estiva e un valore di massimo prelievo, pari a circa 2.400 smc, durante la stagione invernale.

Considerando che i consumi di gas metano a servizio degli impianti di riscaldamento degli ambienti sono soggetti a variazioni dovute all'andamento degli effettivi dati climatici che hanno caratterizzato il triennio di riferimento, si è reso necessario riportare tali consumi ad un comportamento normalizzato e non più strettamente dipendente dalle caratteristiche climatiche dell'anno a cui si riferiscono, con lo scopo di ottenere un consumo destagionalizzato che possa poi essere utilizzato per effettuare la taratura del modello energetico di cui al capitolo 6.1.

Per effettuare tale processo di normalizzazione si sono utilizzati i GG reali del triennio di riferimento ed i GG di riferimento come valutati al Capitolo 3, definendo il fattore di normalizzazione \bar{a}_{rif} come di seguito riportato:

$$\bar{a}_{rif} = \frac{\sum_{i=1}^n Q_{real,i}}{\sum_{i=1}^n GG_{real,i}}$$

Dove:

$GG_{real,i}$ = Gradi giorno valutati considerando le temperature esterne reali, nell'anno *i-esimo*, così come definiti al Capitolo 3.2;

n = numero di annualità di cui si hanno a disposizione i consumi.

$Q_{real,i}$ = Consumo termico reale per riscaldamento dell'edificio nell'anno *i-esimo*, kWh/anno.

Tale consumo è stato valutato scorporando, dal consumo complessivo del contatore che alimenta la centrale termica, il contributo per la produzione di acqua calda sanitaria, valutato considerando il numero di utenze.

E' ora quindi possibile valutare il consumo destagionalizzato, come di seguito riportato:

$$Q_{baseline} = \bar{a}_{rif} \times GG_{rif} + \bar{Q}_{ACS} + \bar{Q}_{ALTRO}$$

GG_{rif} = Gradi giorno di riferimento utilizzati nella modellazione dell'edificio, così come definiti al Capitolo 3.1;

\bar{Q}_{ACS} = Consumo termico reale per ACS dell'edificio, kWh/anno, valutato come la media dei consumi per l'ACS nel triennio di riferimento;

\bar{Q}_{ALTRO} = Consumo termico reale per eventuali altri utilizzi dell'edificio, kWh/anno, valutato come la media dei consumi per altri usi, nel triennio di riferimento. Tale contributo non è stato valutato in quanto i suddetti utilizzi sono serviti da un contatore dedicato, pertanto non concorrono nel calcolo della baseline dei consumi energetici.

Si sottolinea che ai fini della normalizzazione e della successiva validazione del modello energetico si utilizzeranno per la definizione dei consumi reali, $Q_{real,i}$, i consumi di gas metano forniti dalla società di distribuzione.

Tabella 5.4 – Normalizzazione dei consumi annuali di energia termica

ANNO	GG ^{REAI} SU 103 GIORNI	GG ^{RIF} SU 103 GIORNI	CONSUMO REALE RISC. [Smc]	CONSUMO REALE RISC. [kWh]	α_{rif}	CONSUMO NORMALIZZATO A [926] GG [kWh]	CONSUMO ACS [kWh]	CONSUMO ALTRO [kWh]
2014	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	894	867	10.269,39	96.738	108,2	93.816	2.991,9	-
2016	950	867	10.657,39	100.393	105,7	91.621	3.104,9	-
Media								

Come si può notare dai dati riportati il comportamento energetico dell'edificio, negli anni considerati, è stato caratterizzato da un andamento costante dei consumi, con lievi scarti in funzione delle diverse condizioni climatiche esterne e dei profili di funzionamento degli impianti.

i consumi relativi all'acqua calda sanitaria sono stati calcolati considerando il numero di utenti ed il relativo fabbisogno di ACS (così come definiti dalla UNI TS 11300-2) cui si sono associati profili di richiesta conformi all'effettiva occupazione ed utilizzo del fabbricato.

Si sono pertanto definiti per il calcolo della Baseline i parametri riportati nella Tabella 5.5:

Tabella 5.5 – Individuazione della Baseline termica

GRANDEZZA	VALORE [kwh]
\bar{Q}_{ACS}	3.049
\bar{Q}_{ALTRO}	-
$\bar{\alpha}_{rif} \times GG_{rif}$	92.633
$Q_{baseline}$	95.682

5.1.2 Energia elettrica

La fornitura di energia elettrica avviene tramite la presenza di due contatori, di cui solo uno è stato rilevato in fase di sopralluogo. La sua effettiva ubicazione è rappresentata nelle planimetrie riportate all' Allegato B – Elaborati

	Titolo	Data	Nome file
Planimetrie Involucro	TAVOLA DI INQUADRAMENTO	26/11/2017	E01054.dwg
Planimetrie Involucro	TAVOLA PIANO PRIMO EDIFICIO SCOLASTICO/SOCIALE	26/11/2017	PIAN1.dwg
Planimetrie Involucro	TAVOLA PIANO SOTTO STRADA EDIFICIO SCOLASTICO/SOCIALE	26/11/2017	PIAN1SS.dwg
Planimetrie Involucro	TAVOLA PIANO SECONDO EDIFICIO SCOLASTICO/SOCIALE	26/11/2017	PIAN2.dwg
Planimetrie Involucro	TAVOLA PIANO COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO/SOCIALE	26/11/2017	PIANC.dwg
Planimetrie Involucro	TAVOLA PIANO TERRA EDIFICIO SCOLASTICO / SOCIALE	26/11/2017	PIANT.dwg
Planimetrie Termici	CENSIMENTO – CENTRALE TERMICA	26/11/2017	087-501-001-CENTRALE TERMICA.dwg
Planimetrie Termici	CENSIMENTO – PIANO 00	26/11/2017	L1-042-084-P00.dwg
Planimetrie Termici	CENSIMENTO – PIANO 01	26/11/2017	L1-042-084-P01.dwg
Planimetrie Termici	CENSIMENTO – PIANO 02	26/11/2017	L1-042-084-P02.dwg
Planimetrie Termici	CENSIMENTO – PIANO SOTTO STRADA	26/11/2017	L1-042-084-S01.dwg
Checklist Termici	L1-042-087-P00-Checklist	26/11/2017	L1-042-087-P00-Checklist.xlsx
Checklist Termici	L1-042-087-P01-Checklist	26/11/2017	L1-042-087-P01-Checklist.xlsx
Checklist Termici	L1-042-087-P02-Checklist	26/11/2017	L1-042-087-P02-Checklist.xlsx
Checklist Termici	L1-042-087-PS01-Checklist	26/11/2017	L1-042-087-PS01-Checklist.xlsx
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-10-13 al 31-01-14	08/11/2017	5700065529
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-01-14 al 28-02-14	08/11/2017	5700098243
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-03-14 al 31-03-14	08/11/2017	5700134938

Titolo		Data	Nome file
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-04-14 al 30-04-14	08/11/2017	5700176150
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-05-14 al 31-05-14	08/11/2017	5700215025
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-05-14 al 30-06-14	08/11/2017	5700248896
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-08-14 al 31-08-14	08/11/2017	5700291396
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-09-14 al 30-09-14	08/11/2017	5700345865
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-10-14 al 31-10-14	08/11/2017	5700373675
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-11-14 al 30-11-14	08/11/2017	5700411700
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-10-13 al 31-01-14	08/11/2017	5700065502
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-01-14 al 28-02-14	08/11/2017	5700098231
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-02-14 al 31-03-14	08/11/2017	5700134947
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-03-14 al 30-04-14	08/11/2017	5700176175
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-04-14 al 31-05-14	08/11/2017	5700214999
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-06-14 al 30-06-14	08/11/2017	5700248920
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-08-14 al 31-08-14	08/11/2017	5700320256
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-09-14 al 30-09-14	08/11/2017	5700345638
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-09-14 al 30-11-14	08/11/2017	5700411615
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-10-14 al 31-10-14	08/11/2017	5700397633
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-11-14 al 30-11-14	08/11/2017	5700448338
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-01-15 al 31-01-15	08/11/2017	5700493059
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-02-15 al 28-02-15	08/11/2017	5700544451
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-03-15 al 31-03-15	08/11/2017	5750149925
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-04-15 al 30-04-15	08/11/2017	E000140840
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-05-15 al 31-05-15	08/11/2017	E000337518
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-06-15 al 30-06-15	08/11/2017	E000234061
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-08-15 al 31-08-15	08/11/2017	E000386672
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-08-15 al 31-08-15	08/11/2017	E000337518
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-09-15 al 30-09-15	08/11/2017	E000386672
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-10-15 al 30-10-15	08/11/2017	E000432860
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-10-15 al 31-10-15	08/11/2017	E000483579
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-11-15 al 30-11-15	08/11/2017	E000018554
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-01-15 al 31-01-15	08/11/2017	5700493164
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-01-15 al 31-01-15	08/11/2017	5700544358
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-02-15 al 28-02-15	08/11/2017	5750082011
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-04-15 al 30-04-15	08/11/2017	E000140853
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-05-15 al 31-05-15	08/11/2017	E000175681
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-06-15 al 30-06-15	08/11/2017	E000234074
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-07-15 al 31-07-15	08/11/2017	E000386685
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-07-15 al 31-07-15	08/11/2017	E000337531
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-08-15 al 31-08-15	08/11/2017	E000337531
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-09-15 al 30-09-15	08/11/2017	E000386685
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-10-15 al 30-10-15	08/11/2017	E000432872
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-11-15 al 30-11-15	08/11/2017	E000483591
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-12-15 al 31-12-15	08/11/2017	E000018566
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-01-16 al 31-01-16	08/11/2017	E000334601
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-04-16 al 30-04-16	08/11/2017	011640025271
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-04-16 al 30-09-16	08/11/2017	011640087925
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-06-16 al 30-06-16	08/11/2017	011640049213
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-07-16 al 31-07-16	08/11/2017	011640060827
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-08-16 al 31-08-16	08/11/2017	011640074901
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-08-16 al 30-11-16	08/11/2017	011640122871
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-10-16 al 31-10-16	08/11/2017	011640108898
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-12-16 al 31-12-16	08/11/2017	11740001578
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-12-15 al 31-01-16	08/11/2017	E000150599
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-04-16 al 30-04-16	08/11/2017	011640025277
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-04-16 al 30-09-16	08/11/2017	011640087949
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-06-16 al 30-06-16	08/11/2017	011640048520

Titolo		Data	Nome file
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-07-16 al 31-07-16	08/11/2017	011640060831
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-08-16 al 31-08-16	08/11/2017	011640074904
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-08-16 al 30-11-16	08/11/2017	011640125737
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-10-16 al 31-10-16	08/11/2017	011640100079
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-12-16 al 31-01-17	08/11/2017	11740023046
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-01-15 al 31-03-15	08/11/2017	20151864
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-04-15 al 30-06-15	08/11/2017	P150008978
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-07-15 al 31-07-15	08/11/2017	P150012621
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-08-15 al 31-08-15	08/11/2017	P150018601
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-09-15 al 30-09-15	08/11/2017	P150032785
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-10-15 al 31-10-15	08/11/2017	P150041248
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-11-15 al 30-11-15	08/11/2017	P150044516
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-12-15 al 31-12-15	08/11/2017	P160003352
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-01-16 al 31-01-16	08/11/2017	P160009906
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-02-16 al 29-02-16	08/11/2017	P160022665
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-03-16 al 31-03-16	08/11/2017	P160028442
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-04-16 al 30-04-16	08/11/2017	EX15064/2016
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-05-16 al 31-05-16	08/11/2017	EX19105/2016
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-06-16 al 30-06-16	08/11/2017	EX22891/2016
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-07-16 al 31-07-16	08/11/2017	EX26898/2016
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-08-16 al 31-08-16	08/11/2017	EX31008/2016
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-09-16 al 30-09-16	08/11/2017	EX33532/2016
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-10-16 al 31-10-16	08/11/2017	EX38842/2016
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-11-16 al 30-11-16	08/11/2017	EX43771/2016
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-12-16 al 31-12-16	08/11/2017	EX03009/2017

E1054 - Nido Castello Raggio e Scuola Materna Rossa

Allegato B – Elaborati.

L'elenco delle fatture analizzate è riportato all' Allegato A – Elenco documentazione fornita dalla committenza.

L'analisi dei consumi storici di energia elettrica è stata fatta solo per l'utenza rilevata e a servizio del fabbricato poiché sulla base di questa vengono definiti i consumi di baseline elettrici; l'analisi si basa sui kWh ottenuti dai dati di fatturazione rilevati nel triennio di riferimento.

Tali consumi annuali sono riportati nella Tabella 5.6 con indicazione del POD di riferimento.

Tabella 5.6 – Elenco POD e relativi consumi annuali per il triennio di riferimento

POD	ZONA SERVITA	2014	2015	2016	MEDIA
		[kWh]	[kWh]	[kWh]	[kWh]
IT001E00096046	Intero edificio	28.942	27.268	25.308	27.173
IT001E00096044	Non rilevato	342	310	341	331

Tali consumi sono stati confrontati con i consumi annui elaborati e forniti dalla PA ed (identificati per l'edificio oggetto della DE all'interno del file kyotoBaseline-E1053) ed è emerso come questi ultimi fossero, per le annualità 2015 e 2016, in media superiori del 14% rispetto alle fatture fornite.

L'individuazione della baseline elettrica di riferimento è calcolata sulla media aritmetica dei valori relativi ai consumi elettrici reali per il triennio di riferimento.

Si è pertanto definito un consumo $EE_{baseline}$ pari a **27.173 kWh/anno**.

Tabella 5.7 – Consumi mensili di energia elettrica suddivisi per fasce, per il triennio di riferimento

POD: IT001E00096046	F1	F2	F3	TOTALE
Anno 2014	[kWh]	[kWh]	[kWh]	[kWh]
Gen - 14	2.179	486	836	3.501
Feb - 14	2.102	416	545	3.063
Mar - 14	1.886	388	507	2.781
Apr - 14	1.637	329	574	2.540
Mag - 14	1.555	324	429	2.308
Giu - 14	1.155	283	512	1.950
Lug - 14	1.230	235	401	1.866
Ago - 14	79	95	241	415
Set - 14	1.612	356	469	2.437
Ott - 14	1.866	410	464	2.740
Nov - 14	1.641	369	507	2.517
Dic - 14	1.565	444	815	2.824
Totale	18.507	4.135	6.300	28.942
POD: IT001E00096046	F1	F2	F3	TOTALE
Anno 2015	[kWh]	[kWh]	[kWh]	[kWh]
Gen - 15	1.906	537	874	3.317
Feb - 15	2.001	470	640	3.111
Mar - 15	1.692	547	803	3.042
Apr - 15	990	247	351	1.588
Mag - 15	1.477	350	556	2.383
Giu - 15	1.202	307	486	1.995
Lug - 15	853	290	479	1.622
Ago - 15	173	139	311	623
Set - 15	1.081	313	534	1.928
Ott - 15	1.668	390	514	2.572

E1054 - Nido Castello Raggio e Scuola Materna Rossa

Nov - 15	1.878	448	683	3.009
Dic - 15	1.235	333	510	2.078
Totale	16.156	4.371	6.741	27.268
POD: IT001E00096046	F1	F2	F3	TOTALE
Anno 2016	[kWh]	[kWh]	[kWh]	[kWh]
Gen - 16	1.476	267	532	2.275
Feb - 16	1.933	317	482	2.732
Mar - 16	1.753	326	558	2.637
Apr - 16	1.539	275	416	2.230
Mag - 16	1.581	262	379	2.222
Giu - 16	1.254	253	393	1.900
Lug - 16	841	205	340	1.386
Ago - 16	134	98	205	437
Set - 16	1.350	262	364	1.976
Ott - 16	1.711	282	398	2.391
Nov - 16	2.028	303	466	2.797
Dic - 16	1.631	251	443	2.325
Totale	17.231	3.101	4.976	25.308

Dall'analisi effettuata è stato possibile definire i profili mensili dei consumi elettrici di Baseline, valutati come la media dei valori mensili analizzati nel triennio di riferimento. Tali valori sono riportati nella Tabella 5.8.

Tabella 5.8 – Consumi mensili di Baseline

BASELINE	F1	F2	F3	TOTALE
Mese	[kWh]	[kWh]	[kWh]	[kWh]
Gennaio	1.854	430	747	3.031
Febbraio	2.012	401	556	2.969
Marzo	1.777	420	623	2.820
Aprile	1.389	284	447	2.119
Maggio	1.538	312	455	2.304
Giugno	1.204	281	464	1.948
Luglio	975	243	407	1.625
Agosto	129	111	252	492
Settembre	1.348	310	456	2.114
Ottobre	1.748	361	459	2.568
Novembre	1.849	373	552	2.774
Dicembre	1.477	343	589	2.409
Totale	17.298	3.869	6.006	27.173

L'andamento dei consumi elettrici mensili nel triennio di riferimento e di Baseline è riportato nel grafico in Figura 5.3.

Figura 5.3 – Confronto tra i profili mensili elettrici reali e i valori di Baseline per il triennio di riferimento


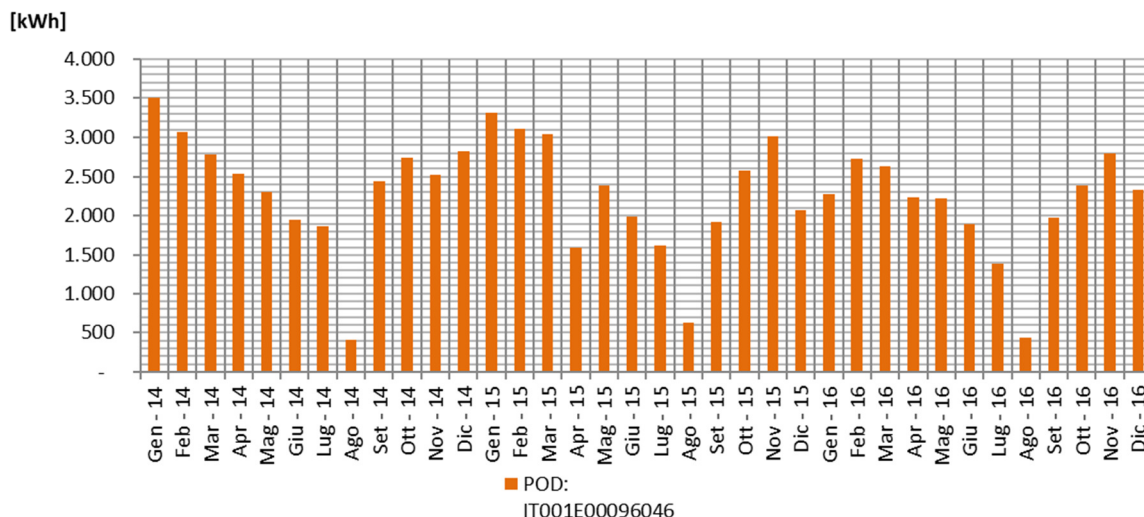



Figura 5.4 – Confronto tra i profili mensili elettrici reali e i valori di Baseline per il triennio di riferimento

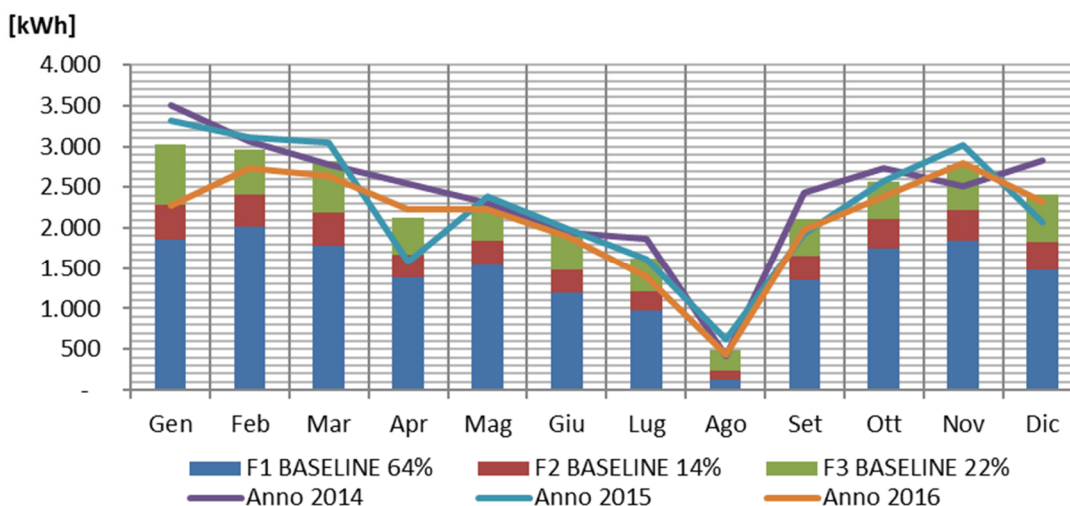

I profili di prelievo mensili nel triennio di riferimento presentano andamenti omogenei con punte nei mesi invernali e consumi minimi durante i mesi estivi.


Per il sito non è stato possibile rappresentare i profili giornalieri dei consumi elettrici poiché non erano disponibili le informazioni fornite dalla società di distribuzione dell'energia elettrica in quanto è presente un contatore con potenza inferiore a 55 kW.

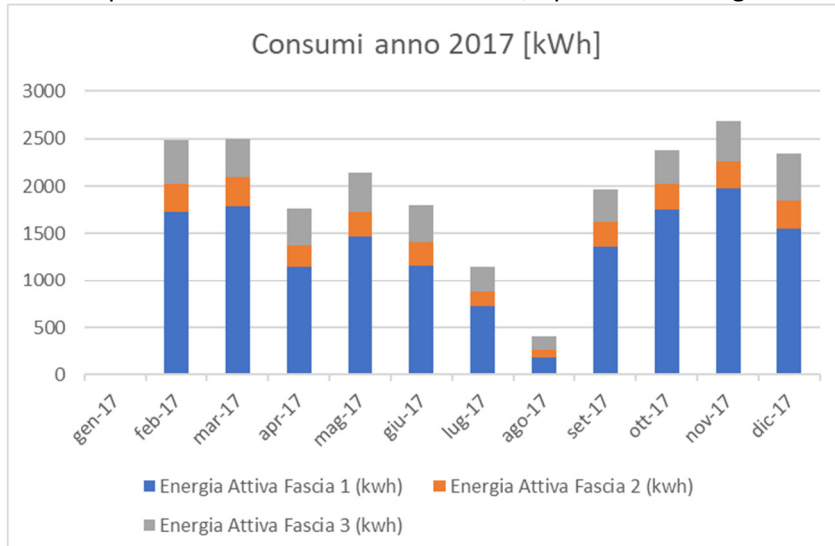Si sono quindi rilevati i soli consumi mensili, riportati nella seguente figura:



È presente una base costante di circa 400 kWh che da modello energetico si riconduce ai consumi di frigorifero e congelatore che presentano un funzionamento continuo durante l'anno.

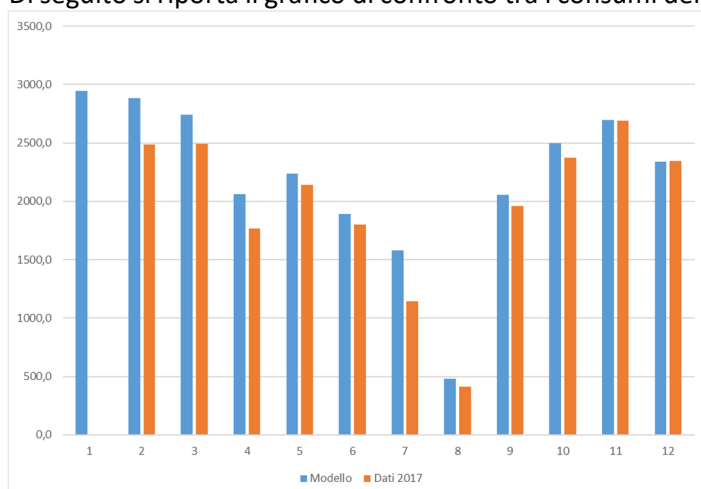Di seguito si riporta il grafico di confronto tra i consumi del 2017 e quelli di output di modello elettrico:



5.2 INDICATORI DI PERFORMANCE ENERGETICI ED AMBIENTALI

L'esito della DE deve inoltre consentire la valutazione del fabbisogno energetico caratteristico del sistema edificio-impianto ed individuare gli indicatori specifici di performance energetica ed ambientale caratteristici della prestazione energetica dell'edificio, rispetto ai consumi energetici reali.

I fattori di emissione di CO₂ utilizzati sono riportati nella Tabella 5.9 - Fattori di emissione di CO₂. Tabella 5.9.

Tabella 5.9 - Fattori di emissione di CO₂.

COMBUSTIBILE	FATTORE DI CONVERSIONE
	kgCO ₂ /kWh
Energia elettrica	* 0,467
Gas naturale	* 0,202
GPL	* 0,227
Olio combustibile	* 0,267
Gasolio	* 0,267
Benzina	* 0,249


* da "Linee Guida Patto dei Sindaci" per anno 2010

Applicando tali fattori di conversione è stato possibile valutare la Baseline delle emissioni di CO₂, come riportato nella Tabella 5.10 e nella Figura 5.5

Tabella 5.10 – Baseline delle emissioni di CO₂.

COMBUSTIBILE	CONSUMO DI BASELINE	FATTORE DI CONVERSIONE	EMISSIONI DI CO ₂
	[kWh]	[kgCO ₂ /kWh]	[kgCO ₂]
Gas naturale	95.682	0,202	19.328
Energia elettrica	27.173	0,467	12.690
TOTALE			32.017

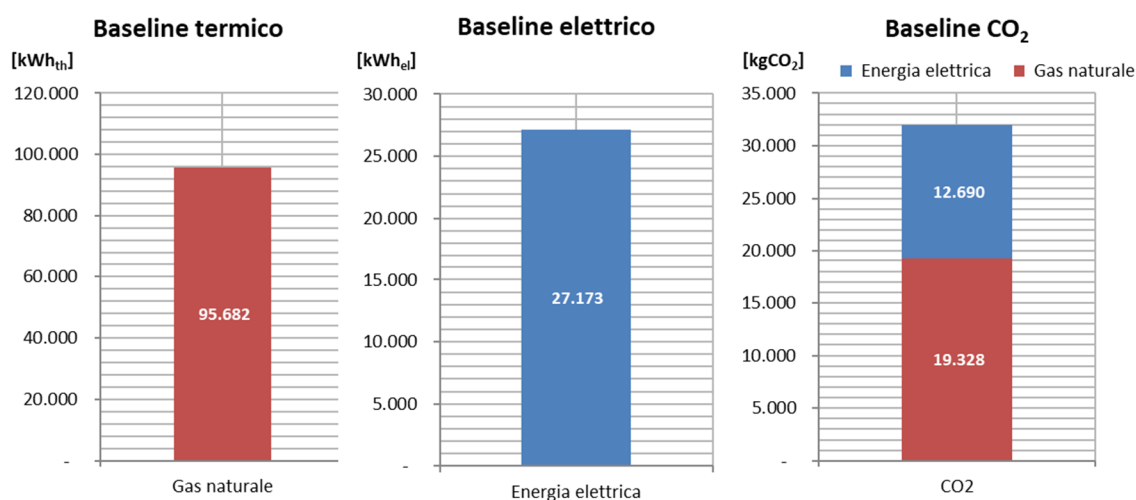Figura 5.5 – Rappresentazione grafica della Baseline dei consumi e delle emissioni di CO₂.



Ai fini del calcolo degli indici di performance è necessario effettuare la conversione dei consumi di baseline in energia primaria, utilizzando i fattori di conversione indicati dal Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” nell’Allegato 1-Tabella 1.

Tabella 5.11 - Fattori di conversione in energia primaria dei vettori energetici

COMBUSTIBILE	F _{P,ren}	F _{P,ren}	F _{P,tot}
Gas naturale	1,05	0	1,05
Energia elettrica da rete	1,95	0,47	2,42

La valutazione degli indicatori di performance è stata effettuata parametrizzando i consumi reali di Baseline di cui al Capitolo 5, in funzione dei fattori riportati nella Tabella 5.12.

Tabella 5.12 – Fattori di riparametrizzazione

PARAMETRO		VALORE	U.M.
FATTORE 1	Superficie netta riscaldata	942	m ²
FATTORE 1	Superficie netta complessiva delle aree interne (riscaldate e non riscaldate)	957	m ²
FATTORE 1	Volume lordo complessivo (aree interne riscaldate e non riscaldate)	5.267	m ³

Nella Tabella 5.13 e Tabella 5.14 sono riportati gli indicatori di performance valutati coerentemente con quanto riportato nella sezione 2.5 dell’Allegato J – Schede di audit.


Tabella 5.13 – Indicatori di performance calcolati con riferimento all’energia primaria totale

VETTORE ENERGETICO	CONSUMO ENERGETICO DI BASELINE	FATTORE DI CONVERSIONE E ENERGIA PRIMARIA TOTALE	CONSUMO DI ENERGIA PRIMARIA NON RINN.	INDICATORI DI CONSUMO ENERGIA PRIMARIA NON RINNOVABILE			INDICATORI AMBIENTALI		
				FATTORE 1	FATTORE 2	FATTORE 3	FATTORE 1	FATTORE 2	FATTORE 3
	[kWh/anno]		[kWh/anno]	[kWh/m ²]	[kWh/m ²]	[kWh/m ³]	[Kg CO ₂ /m ²]	[Kg CO ₂ /m ²]	[Kg CO ₂ /m ³]
Gas naturale	95.682	1,05	100.466	106,7	105,0	19,1	20,52	20,20	3,67
Energia elettrica	27.173	2,42	65.758	69,8	68,7	12,5	13,47	13,26	2,41
TOTALE			166.223	176	174	32	34	33	6



Tabella 5.14 – Indicatori di performance calcolati con riferimento all’energia primaria non rinnovabile

VETTORE ENERGETICO	FATTORE DI CONVERSIONE	CONSUMO DI ENERGIA	INDICATORI DI CONSUMO ENERGIA PRIMARIA NON RINNOVABILE	INDICATORI AMBIENTALI
--------------------	------------------------	--------------------	--	-----------------------

	CONSUMO ENERGETICO DI BASELINE	E ENERGIA PRIMARIA NON RINN.	PRIMARIA NON RINN.	FATTORE 1	FATTORE 2	FATTORE 3	FATTORE 1	FATTORE 2	FATTORE 3
	[kWh/anno]		[kWh/anno]	[kWh/m ²]	[kWh/m ²]	[kWh/m ³]	[Kg CO ₂ /m ²]	[Kg CO ₂ /m ²]	[Kg CO ₂ /m ³]
Gas naturale	95.682	1,05	100.466	106,7	105,0	19,1	20,52	20,20	3,67
Energia elettrica	27.173	1,95	52.987	56,2	55,4	10,1	13,47	13,26	2,41
TOTALE			153.452	163	160	29	34	33	6

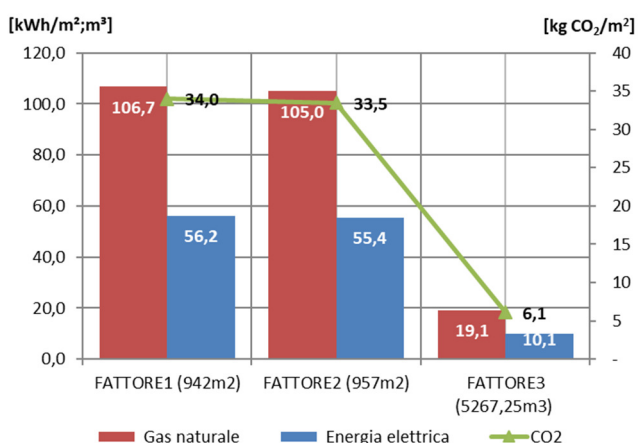 Figura 5.6 – Indicatori di performance e relative emissioni di CO₂ valutati in funzione della superficie utile riscaldata

 Figura 5.7 – Ripartizione % dei consumi di energia primaria e delle relative emissioni di CO₂

Ripartizione % energia primaria


 Ripartizione % emissioni CO₂


Trattandosi di edifici scolastici, in particolare si sono determinati i due seguenti indici, definiti all'interno delle Linee Guida ENEA- FIRE "Guida per il contenimento della spesa energetica nelle scuole"

L'indicatore introdotto dalla Guida ENEA-FIRE si basa sui consumi di energia per gas naturale normalizzati in funzione dei seguenti fattori di aggiustamento:

- Fattore di forma dell'edificio, rapporto fra superficie disperdente e volume riscaldato S/V (fattore F_e);
- Ore di occupazione dell'edificio scolastico (fattore F_h);
- Gradi Giorno convenzionali della località (1435 GG) così come definiti D.P.R. 412/93 - allegato A
- Volume riscaldato (V_{risc}).

La formula definita è sotto riportata:

$$IEN_R = \frac{\text{Consumo_annuo_riscaldamento} \times F_e \times F_h \times 1000}{GG \times V_{risc}}$$

L'indicatore di performance energetico definito dalla Guida ENEA – FIRE per i consumi di energia elettrica è un semplice indicatore normalizzato sui seguenti fattori:

- Superficie lorda ai piani dell'edificio A_p;
- Fattore F_h relativo all'orario di occupazione, così come precedentemente

La formula per il calcolo dell'indice è la seguente:

$$IEN_E = \frac{\text{Consumo_energia_elettrica} \times F_h}{A_p}$$

Tabella 5.15 – Indicatori di performance energetici

COMBUSTIBILE	IEN _R			IEN _E		
	Wh/(m ³ GG anno)			Wh/(m ³ anno)		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016

Gas Naturale	22,13	16,00	15,84	-	-	-
Energia elettrica	-	-	-	25,00	23,55	21,90

E' stato quindi possibile effettuare un raffronto con le classi di merito riportate nelle suddette Linee Guida ENEA - FIRE, ottenendo degli indici di consumo sufficienti per quanto riguarda il vettore termico (poiché viene considerata la totalità dei GG invernali e non quelli effettivi, legati al reale funzionamento dell'impianto) mentre per quello elettrico la classificazione è insufficiente.

Il confronto tra i benchmark della scuola oggetto di studio e quelli identificati dall'ENEA sono meglio esplicitati nell'Allegato M – Report di Benchmark.

6 MODELLO DEL FABBISOGNO ENERGETICO

6.1 METODOLOGIA DI CALCOLO ADOTTATA E VALIDAZIONE DEI MODELLI DI CALCOLO

Al fine di valutare la prestazione energetica del sistema edificio-impianti è stato necessario predisporre un modello energetico (termico ed elettrico) redatto ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente per il calcolo della prestazione energetica degli edifici.

Relativamente all'involucro edilizio esso è stato determinato considerando le composizioni e gli spessori di ciascun elemento opaco e trasparente, i ponti termici e in generale tutti gli elementi che concorrono alla determinazione delle dispersioni e dunque del fabbisogno in accordo alle Norme UNI-TS 11300-1:2014 per il calcolo della prestazione energetica degli edifici.

Gli impianti termici ed elettrici sono stati simulati considerando le caratteristiche dei vari sottosistemi impiantistici presenti, secondo quanto previsto dalle norme UNI-TS 11300-2:2014, UNI-TS 11300-3:2010, UNI-TS 11300-4:2016, UNI-TS 11300-5:2016 e UNI-TS 11300-6:2016.

La creazione di un modello energetico dell'edificio oggetto della DE ha fornito come output un profilo di fabbisogno energetico valutato in condizioni standard di utilizzo dell'edificio come definite dal prospetto 2 della norma UNITS 11300 parte 1, considerando le temperature esterne come definite dalla norma UNI 10349:2016 e con una durata del periodo di riscaldamento come da DPR 74/2013

Nella Tabella 6.1 sono riportati gli indicatori di performance energetica ricavati dalla modellazione dell'edificio.

Tabella 6.1 – Indicatori di performance energetica e ambientali ricavati dalla modellazione (valutazione in modalità standard di utilizzo)

INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA		U.M.	ENERGIA PRIMARIA TOTALE	ENERGIA PRIMARIA NON RINNOVABILE
Globale non rinnovabile	EP _{gl,nren}	kWh/mq anno	199,56	189,75
Climatizzazione invernale	EP _H	kWh/mq anno	145,41	145,01
Produzione di acqua calda sanitaria	EP _w	kWh/mq anno	6,36	6,23
Ventilazione	EP _v	kWh/mq anno	-	-
Raffrescamento	EP _c	kWh/mq anno	-	-
Illuminazione artificiale	EP _L	kWh/mq anno	47,79	38,51
Trasporto di persone e cose	EP _T	kWh/mq anno	-	-
Emissioni equivalenti di CO2	CO _{2eq}	Kg/mq anno	37.125	37.125

Gli indici di prestazione energetica sopra riportati corrispondono ad un quantitativo annuo di vettore energetico consumato, riportato nella Tabella 6.2

Tabella 6.2 – Consumo di vettore energetico ricavato dalla modellazione (valutazione in modalità standard di utilizzo)

FONTE ENERGETICA UTILIZZATA	CONSUMO	CONSUMO ENERGIA PRIMARIA NON RINNOVABILE
	[m ³ /anno]	[kWh/anno]
Gas Naturale	14.197	133.735,74
Energia Elettrica	-	19.653

Il modello di calcolo utilizzato deve essere validato attraverso il confronto dei fabbisogni energetici risultanti dal modello con i consumi energetici di baseline, secondo il seguente criterio di congruità:

$$\frac{|E_{teorico} - E_{baseline}|}{E_{teorico}} \times 100 \leq 5\%$$

Dove:

- E_{teorico} è il fabbisogno teorico di energia dell'edificio, come calcolato dal software di simulazione;
 - Nel caso di consumo termico, E_{teorico} è assunto pari al fabbisogno di energia per la combustione (Q_{gn,in}) così come definito dalla norma UNI TS 11300 parte 2;
 - Nel caso di consumo elettrico, E_{teorico} è assunto pari al fabbisogno complessivo di energia elettrica prelevata dalla rete (EE_{in}) valutata come sommatoria dei contributi riportati nella Tabella 6.3;
- E_{baseline} è il consumo energetico reale di baseline dell'edificio assunto rispettivamente pari al Q_{baseline} e a EE_{baseline}

Tale criterio di congruità deve, pertanto, essere soddisfatto sia per il consumo termico, che per il consumo elettrico.

Tabella 6.3 – Elenco dei fabbisogni che contribuiscono alla valutazione del fabbisogno complessivo di energia elettrica prelevata dalla rete

FABBISOGNO	Corrispondenza UNI TS 11300 [kWhel]
Energia ausiliaria complessiva assorbita dal sottosistema di generazione per la produzione di ACS	E _{W,aux,gn}
Energia ausiliaria complessiva assorbita dal sottosistema di generazione per il riscaldamento	E _{H,aux,gn}
Fabbisogno di energia elettrica dell'impianto di ventilazione meccanica e dei terminali di emissione	E _{ve,el} + E _{aux,e}
Fabbisogno di energia elettrica per gli ausiliari di distribuzione (Riscaldamento e ACS)	E _{W,aux,d} + E _{W,aux,d}
Fabbisogno di energia elettrica per l'illuminazione interna dell'edificio	E _{L,int}
Fabbisogno di energia elettrica per gli ausiliari degli impianti di climatizzazione	Q _{c,aux}
Fabbisogno di energia elettrica per i sistemi di trasporto (+ eventuali altri carichi interni)	E _T + E _{altro} ^(*)
Energia elettrica esportata dall'impianto a fonti rinnovabili	E _{exp,el}

6.1.1 Validazione del modello termico

A seguito della realizzazione del modello valutato secondo le modalità "Standard" di utilizzo (Asset Rating), si è provveduto ad effettuare una modellazione dell'edificio in modalità "Adattata all'utenza" (Tailored Rating) così come definita al prospetto 2 della UNI TS 11300-1:2014.

Si è quindi provveduto alla simulazione dei parametri reali di utilizzo dell'edificio considerando gli effettivi giorni di utilizzo del fabbricato e cercando di modellare quanto più fedelmente i profili di funzionamento delle utenze elettriche e le modalità di accensione e set point dei sistemi di climatizzazione.

Nella Tabella 6.4 sono riportati gli indicatori di performance energetica ricavati dalla modellazione dell'edificio in modalità "Adattata all'utenza".

Tabella 6.4 – Indicatori di performance energetica ricavati dalla modellazione (valutazione in modalità adattata all'utenza)

INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA		U.M.	ENERGIA PRIMARIA TOTALE	ENERGIA PRIMARIA NON RINNOVABILE
Globale non rinnovabile	$EP_{gl,nren}$	kWh/mq anno	120,83	117,55
Climatizzazione invernale	EP_H	kWh/mq anno	102,64	102,33
Produzione di acqua calda sanitaria	EP_w	kWh/mq anno	3,39	3,3
Ventilazione	EP_v	kWh/mq anno	-	-
Raffrescamento	EP_c	kWh/mq anno	-	-
Illuminazione artificiale	EP_L	kWh/mq anno	14,8	11,92
Trasporto di persone e cose	EP_T	kWh/mq anno	-	-
Emissioni equivalenti di CO ₂	CO_{2eq}	Kg/mq anno	22.608	22.608

Gli indici di prestazione energetica sopra riportati corrispondono ad un quantitativo annuo di vettore energetico consumato, riportato nella Tabella 6.5.

Tabella 6.5 – Consumo di vettore energetico ricavato dalla modellazione (valutazione in modalità adattata all'utenza)

FONTE ENERGETICA UTILIZZATA	CONSUMO	CONSUMO
	[mc/anno]	[kWh/anno]
Gas Naturale	9.897	93.229,74
Energia Elettrica	-	6.584

La validazione del modello energetico termico è stata effettuata confrontando il consumo energetico di baseline ($Q_{baseline}$) così come definito al precedente capitolo 5.1.1 ed il fabbisogno teorico ($Q_{teorico}$) derivante dalla modellazione energetica.

Tabella 6.6 – Validazione del modello energetico termico (valutazione adattata all'utenza)

$Q_{teorico}$	$Q_{baseline}$	Congruità
[kWh/anno]	[kWh/anno]	[%]
93.231	95.682	3%

Dall'analisi effettuata è emerso che il modello valutato in "Modalità adattata all'utenza" risulta validato.

6.1.2 Validazione del modello elettrico

La validazione del modello energetico elettrico è stata effettuata confrontando il consumo energetico di baseline ($EE_{baseline}$) così come definito al precedente capitolo 5.1.2 ed il fabbisogno teorico ($EE_{teorico}$) derivante dalla modellazione energetica.

Tabella 6.7 – Validazione del modello energetico elettrico (valutazione in modalità adattata all'utenza)

$EE_{teorico}$	$EE_{baseline}$	Congruità
[kWh/anno]	[kWh/anno]	[%]
26.412	27.173	3%

Dall'analisi effettuata è emerso che il modello risulta validato.

6.2 FABBISOGNI ENERGETICI


Al fine di valutare la prestazione energetica del sistema edificio-impianti si è reso necessario predisporre i risultati della modellazione energetica nella forma di un bilancio energetico che descriva l'andamento dei flussi energetici caratteristici dell'edificio in modo da valutare in maniera puntuale i consumi specifici, le criticità e gli interventi da considerare, sia per quanto riguarda il bilancio termico, sia per quanto riguarda il bilancio elettrico.

Nella redazione del modello non sono stati considerati gli apporti interni derivanti dalle apparecchiature presenti all'interno dei locali scolastici in quanto trascurabili ai fini del calcolo degli apporti interni totali.

A conclusione della procedura di calcolo del fabbisogno di energia primaria, i risultati del bilancio energetico sono quindi stati rappresentati mediante diagrammi di Sankey.


I risultati del bilancio energetico termico sono stati rappresentati nella forma di diagramma di Sankey riportato in Figura 6.1

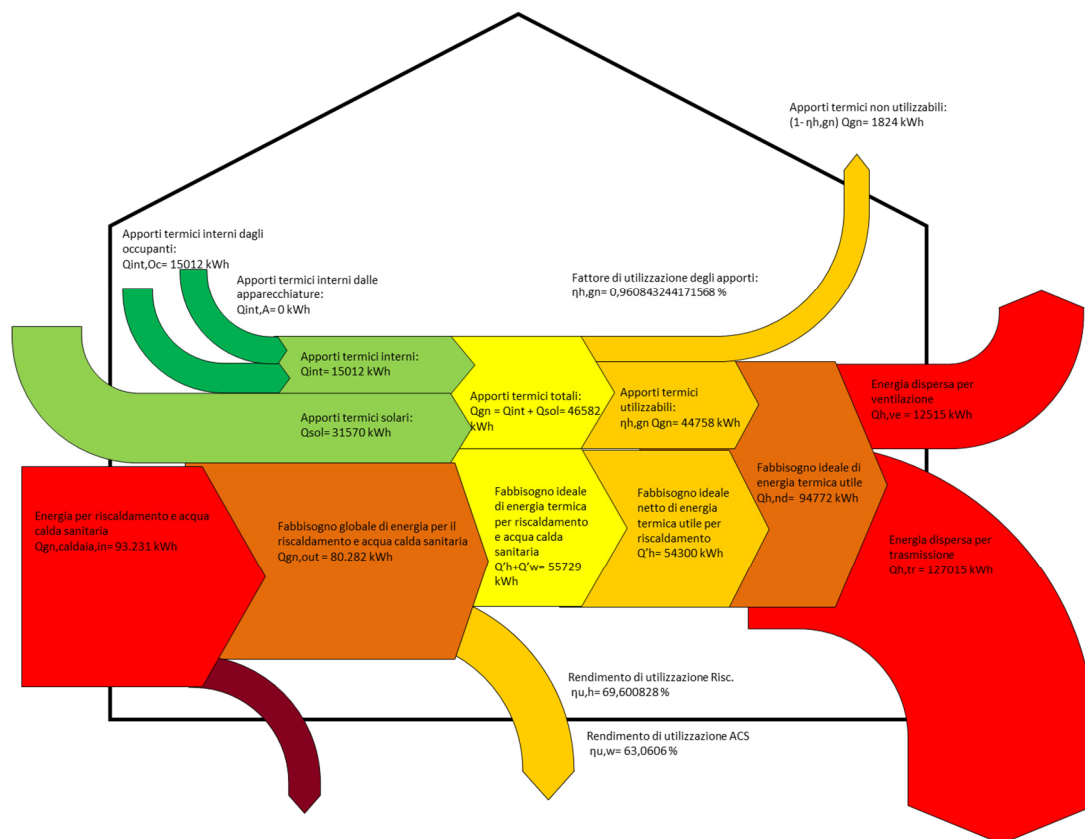Figura 6.1 – Diagramma di Sankey relativo al fabbisogno termico dell'edificio allo stato attuale



E' quindi possibile creare un bilancio energetico complessivo dell'edificio, riportato nella Figura 6.2.

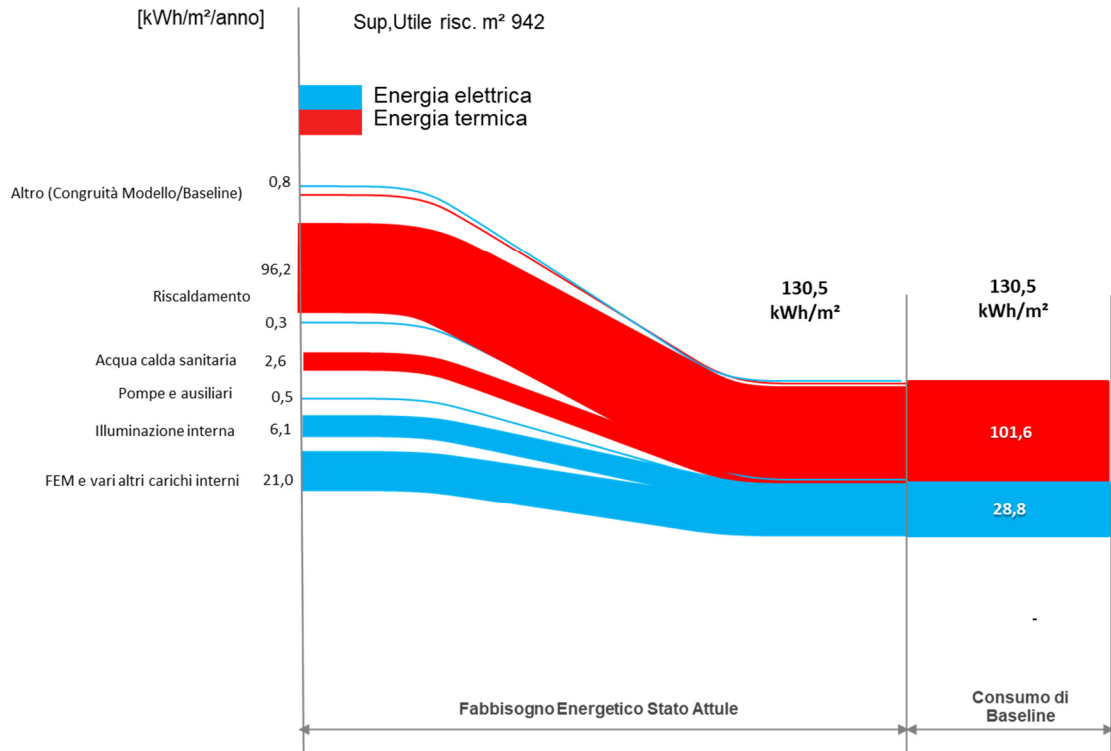Figura 6.2 – Bilancio energetico complessivo dell'edificio allo stato attuale



I consumi specifici rappresentati a bilancio sono valori indicizzati in kWh/(m² anno), sulla base delle superfici utili delle zone riscaldate.

Il contributo definito come “Altro – Congruità” è valutato in due modi differenti a seconda che i consumi teorici ricavati dalla modellazione siano sovrastimati o meno rispetto alla Baseline.

Nel caso in cui i consumi teorici ricavati dalla modellazione siano sovrastimati rispetto alla Baseline, i consumi specifici riportati nel diagramma vengono rappresentati come dei consumi normalizzati alla baseline.


Nel caso in cui, invece i consumi teorici siano inferiori rispetto alla Baseline il termine “Altro – Congruità” rappresenta la differenza per eccesso tra i consumi specifici di Baseline ed i consumi teorici.

6.3 PROFILI ENERGETICI MENSILI

La creazione di un modello energetico consente di effettuare una più corretta ripartizione dei consumi energetici di Baseline in funzione dei diversi utilizzi presenti all’interno dell’edificio oggetto della DE. Tale profilo può essere confrontato con il profilo mensile del che si otterrebbe tramite la normalizzazione dei consumi di Baseline attraverso l’utilizzo dei GG di riferimento di cui al Capitolo 3.1.

Il confronto tra i due profili è riportato in Figura 6.3.

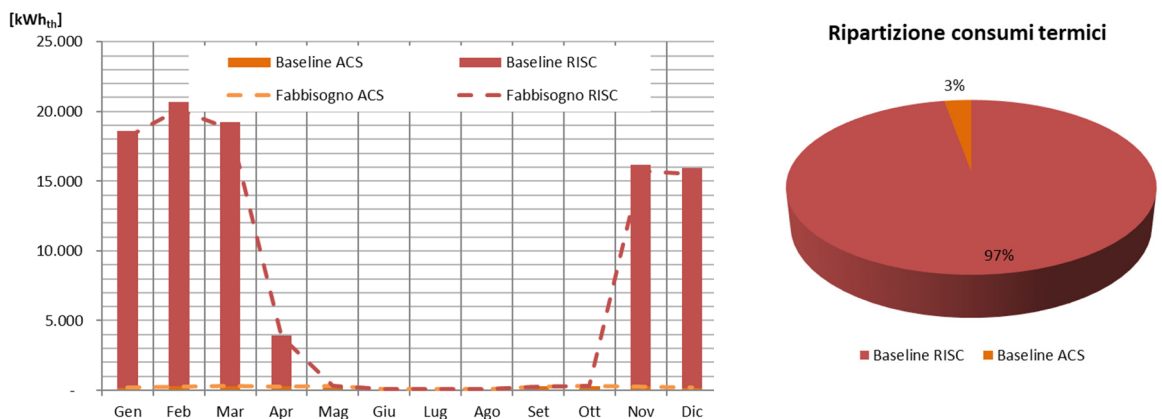Figura 6.3 – Confronto tra il profilo mensile del Baseline Termico e il profilo mensile dei GG rif




Si può notare come la maggior parte dei consumi termici sia da attribuirsi all'utilizzo per la climatizzazione dei locali, pertanto gli interventi migliorativi proposti, andranno ad interessare principalmente tali componenti.

Anche relativamente all'analisi dei fabbisogni di energia elettrica, la ripartizione tra i vari utilizzi è stata effettuata in funzione degli esiti della modellazione.

Si è inoltre effettuato un confronto grafico tra i profili mensili ottenuti dalla modellazione elettrica ed i profili mensili di Baseline. I risultati di tale valutazione sono riportati nella Figura 6.4.

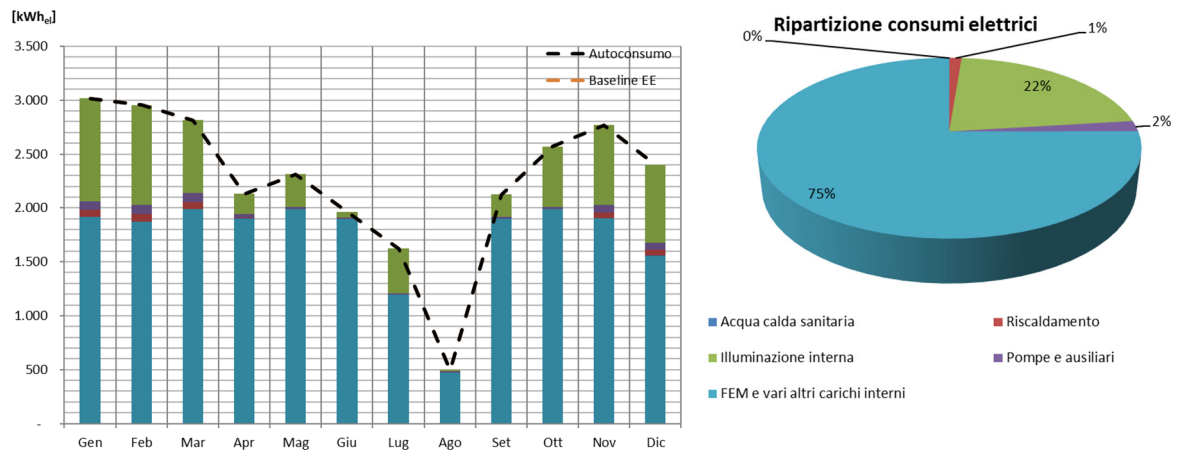Figura 6.4 – Andamento mensile dei consumi elettrici ricavati dalla modellazione energetica, ripartiti tra i vari utilizzi



Si può notare come la maggior parte dei consumi sia da attribuirsi alla forza motrice utilizzata per le utenze della mensa e successivamente per l'illuminazione.

7 ANALISI DEI COSTI PRE-INTREVENTO

7.1 COSTI RELATIVI ALLA FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI

L'analisi dei costi relativi alla fornitura dei vettori energetici dell'edificio riguarda le annualità per le quali sono stati rilevati i consumi storici, pertanto si assumono come periodo di riferimento gli anni 2014 – 2015 – 2016.

7.1.1 Vettore termico

La fornitura del vettore termico avviene tramite due contratti differenti per i due PDR presenti all'interno dell'edificio, come di seguito elencato:

- PDR 1 – 16220050595481: contratto di Servizio Integrato Energia 3 (SIE3) stipulato dalla PA con un soggetto terzo, comprensivo sia la fornitura del vettore energetico che la conduzione e manutenzione degli impianti. Non è stato quindi possibile effettuare un'analisi dei costi di fatturazione del vettore energetico in quanto tali fatture non sono a disposizione della PA;
- PDR 2 – 3270022978604: contratto di fornitura del solo vettore energetico, stipulato direttamente dalla PA con la società di fornitura a servizio della mensa. È stato quindi possibile individuare le caratteristiche del contratto di fornitura.


PDR: 3270022978604	2014	2015	2016
Indirizzo di fornitura			
Dati di intestazione fattura	Comune di Genova		
Società di fornitura	IREN MERCATO SPA	ENI SPA	ENERGETIC SPA
Inizio periodo fornitura	-	04/2015	04/2016
Fine periodo fornitura	03/2015	03/2016	-
Classe del contatore	G004		
Tipologia di contratto	Mercato Libero		
Opzione tariffaria ⁽⁸⁾	CONSIP 7 GAS (2015)		CONSIP 8 indiretti (2016)
Valore del coefficiente correttivo dei consumi	1,023328		
Potere calorifico inferiore convenzionale del combustibile	9,42 kWh/smc		
Prezzi di fornitura del combustibile ⁽⁹⁾ (IVA INCLUSA)	0,035€/kWh		0,026 €/kWh

Nota (8) per fatturazioni non mensili la spesa economica mensile andrà calcolata suddividendo percentualmente la spesa aggregata in base ai valori di consumo energetico mensile.

Nota (9): con prezzo di fornitura s'intende soltanto la quota variabile del servizio di acquisto e vendita, sono escluse le imposte, i corrispettivi per il dispacciamento e lo sbilanciamento, per l'uso della rete, e il servizio di misura e ogni altra voce.

Per le forniture di gas metano gestite tramite il Contratto di Servizio Energia SIE3, non essendo disponibile la fatturazione, è stato considerato il costo unitario del vettore termico definito dall' ARERA per le mensilità dell'anno 2017 per cui è stato possibile ricavare i costi unitari forniti.

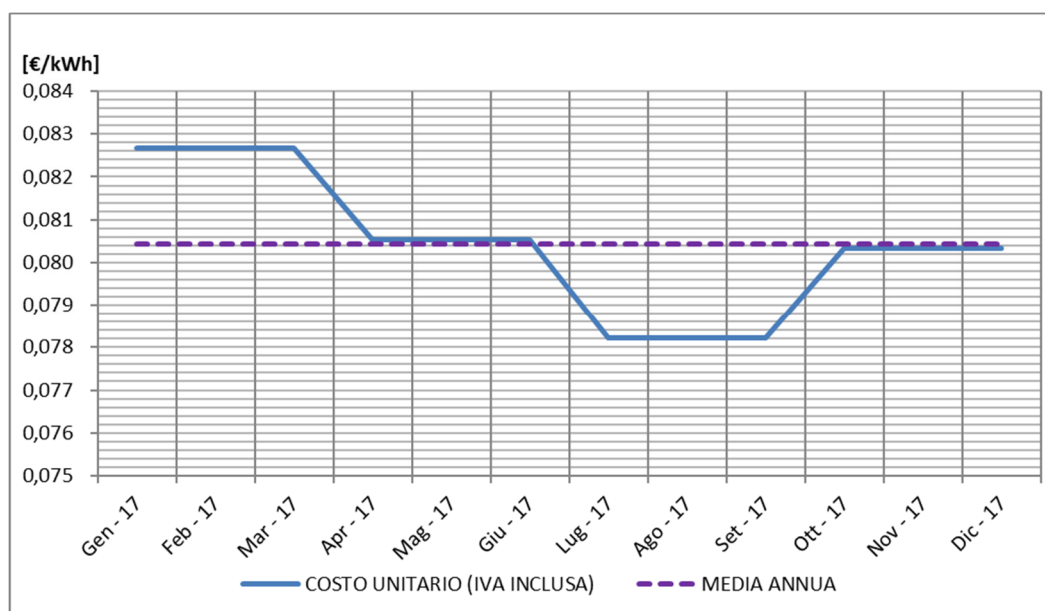Figura 7.1 – Andamento del costo unitario del vettore termico per il 2017



7.1.2 Vettore elettrico

La fornitura del vettore elettrico avviene tramite un unico POD presente all'interno dell'edificio, POD – IT001E00096046 contratto di fornitura del vettore energetico, stipulato direttamente dalla PA con la società di fornitura. È stato quindi possibile effettuare un'analisi di dettaglio dei costi fatturati e delle caratteristiche del contratto di fornitura.

Nella Tabella 7.1 si riportano le principali caratteristiche del contratto di fornitura del vettore termico per gli anni di riferimento.

Tabella 7.1 – Caratteristiche dei contratti di fornitura del vettore elettrico per il triennio di riferimento

POD: IT001E00096046	2014	2015	2016
Indirizzo di fornitura			
Dati di intestazione fattura	Comune di Genova. Patrimonio, demanio e sport. Via Francia n.1		
Società di fornitura	Edison Energia SpA	Gala SpA	IREN Mercato SpA
Inizio periodo fornitura	01/2014	04/2015	04/2016
Fine periodo fornitura	03/2015	03/2016	In essere
Potenza elettrica impegnata	Non disponibile		
Potenza elettrica disponibile	30kW		
Tipologia di contratto	Fornitura BT		
Opzione tariffaria ⁽¹⁰⁾	Contatore orario		
Prezzi del fornitura dell'energia elettrica ⁽¹¹⁾	0,076€/kWh	0,055€/kWh	0,069€/kWh

Nota (10) per fatturazioni non mensili la spesa economica mensile andrà calcolata suddividendo percentualmente la spesa aggregata in base ai valori di consumo energetico mensile.

Nota (11): con prezzo di fornitura s'intende soltanto la quota variabile del servizio di acquisto e vendita, sono escluse le imposte, i corrispettivi per il dispacciamento e lo sbilanciamento, per l'uso della rete, e il servizio di misura e ogni altra voce.

Nella Tabella 7.2 si riporta l'andamento del costo del vettore elettrico nel triennio di riferimento, suddiviso nelle varie componenti.

Tabella 7.2 – Andamento del costo del vettore elettrico nel triennio di riferimento

POD: IT001E00096046	QUOTA ENERGIA	ONERI DI SISTEMA	ONERI DI SISTEMA	IMPOSTE	IVA	TOTALE	CONSUMO FATTURATO	COSTO UNITARIO
------------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------	-----	--------	----------------------	-------------------

E1054 - Nido Castello Raggio e Scuola Materna Rossa

		PARTE FISSA	PARTE VARIABILE					(IVA INCLUSA)
ANNO 2014	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[KWH]	[€/kWh]
Gen - 14	268	45	330	44	69	756	3.501	0,216
Feb - 14	238	40	300	38	62	678	3.063	0,221
Mar - 14	216	36	271	35	56	613	2.781	0,221
Apr - 14	195	45	259	32	53	583	2.540	0,229
Mag - 14	178	40	235	29	48	530	2.308	0,230
Giu - 14	147	34	202	24	41	448	1.950	0,230
Lug - 14	140	32	194	23	39	428	1.866	0,230
Ago - 14	28	7	49	5	9	98	415	0,235
Set - 14	187	39	247	30	50	553	2.437	0,227
Ott - 14	210	40	284	34	57	625	2.740	0,228
Nov - 14	189	37	263	31	52	573	2.517	0,228
Dic - 14	202	41	285	35	56	620	2.824	0,220
Totale	2.197	435	2.919	362	591	6.504	28.942	0,225
POD: IT001E00096113	QUOTA ENERGIA	ONERI DI SISTEMA PARTE FISSA	ONERI DI SISTEMA PARTE VARIABILE	IMPOSTE	IVA	TOTALE	CONSUMO FATTURATO	COSTO UNITARIO (IVA INCLUSA)
ANNO 2015	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[KWH]	[€/kWh]
Gen - 15	230	43	324	41	64	702	3.317	0,212
Feb - 15	209	41	303	39	59	651	3.111	0,209
Mar - 15	192	40	295	38	57	622	3.042	0,204
Apr - 15	93	35	123	20	27	298	1.588	0,188
Mag - 15	135	54	184	30	40	444	2.383	0,186
Giu - 15	98	54	154	25	33	365	1.995	0,183
Lug - 15	85	44	129	20	28	305	1.622	0,188
Ago - 15	34	5	43	8	9	98	623	0,157
Set - 15	94	36	153	24	31	337	1.928	0,175
Ott - 15	114	58	213	32	42	459	2.572	0,178
Nov - 15	133	60	249	38	48	529	3.009	0,176
Dic - 15	92	36	172	26	33	359	2.078	0,173
Totale	1.509	507	2.342	341	470	5.169	27.268	0,190
POD: IT001E00096113	QUOTA ENERGIA	ONERI DI SISTEMA PARTE FISSA	ONERI DI SISTEMA PARTE VARIABILE	IMPOSTE	IVA	TOTALE	CONSUMO FATTURATO	COSTO UNITARIO (IVA INCLUSA)
ANNO 2016	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[KWH]	[€/kWh]
Gen - 16	156	55	175	28	41	456	2.275	0,200
Feb - 16	152	57	210	34	45	499	2.732	0,183
Mar - 16	137	57	203	33	43	473	2.637	0,179
Apr - 16	133	111	166	28	44	483	2.230	0,216
Mag - 16	161	145	170	28	50	554	2.222	0,249
Giu - 16	114	95	141	24	37	411	1.900	0,216
Lug - 16	100	90	106	17	31	346	1.386	0,249
Ago - 16	28	82	42	5	16	172	437	0,394
Set - 16	160	83	145	26	41	455	1.976	0,230

E1054 - Nido Castello Raggio e Scuola Materna Rossa

Ott - 16	193	100	175	30	50	549	2.391	0,230
Nov - 16	226	118	205	26	58	633	2.797	0,226
Dic - 16	188	98	171	56	51	564	2.325	0,243
Totale	1.748	1.091	1.911	336	509	5.595	25.308	0,221

Nel grafico in Figura 7.2 è riportato l'andamento del costo unitario del vettore elettrico nel triennio di riferimento e per le mensilità dell'anno 2017 per cui è stato possibile ricavare i costi unitari forniti dall'AEEGSI.

Figura 7.2 – Andamento del costo unitario del vettore elettrico per il triennio di riferimento e per il 2017


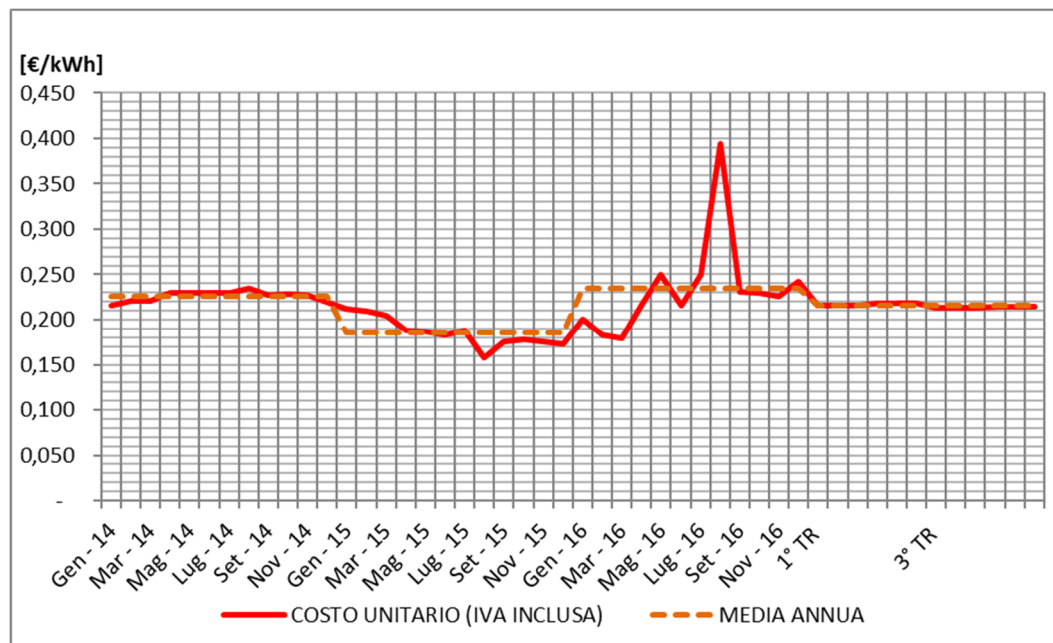


Figura 7.3 – Andamento dei consumi e dei costi dell'energia elettrica

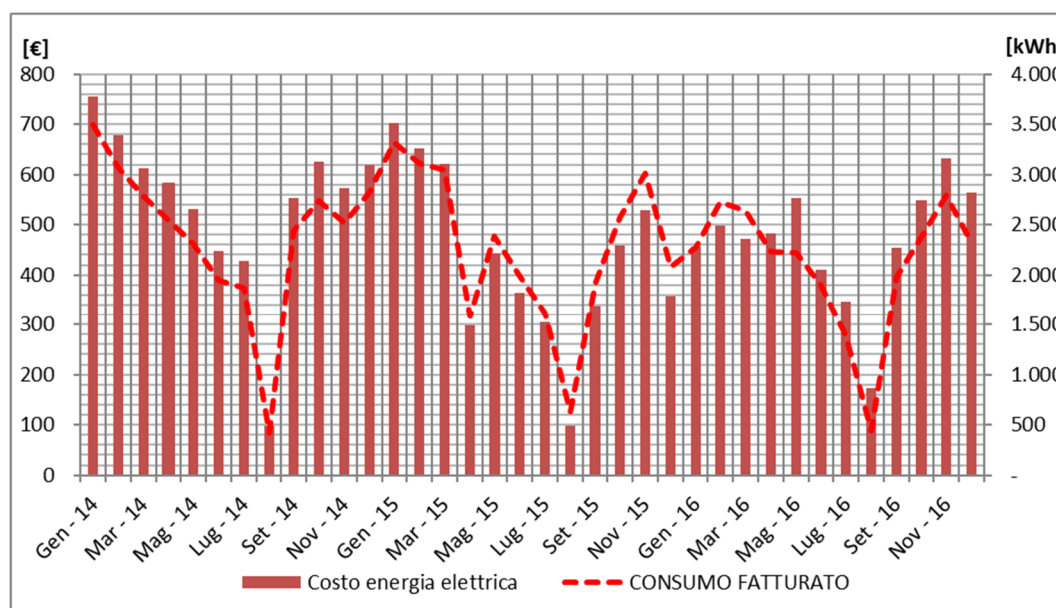

Dall'analisi effettuata risulta evidente che l'andamento dei costi è variabile, in particolare tra le annualità 2015 e 2016; per il 2017 invece il costo unitario si attesta intorno a valori simili all'anno 2014.

7.2 TARIFFE E PREZZI VETTORI ENERGETICI UTILIZZATI NELL'ANALISI

La valutazione dei costi consente l'individuazione delle tariffe utili – intesi come costi unitari o complessivi al netto della sola IVA – per la realizzazione dell'analisi costi-benefici.

Nella Tabella 7.3 sono sintetizzati i costi ed i consumi energetici precedentemente analizzati.

Tabella 7.3 – Sintesi dei consumi nel triennio di riferimento

ANNO	VETTORE TERMICO			VETTORE ELETTRICO			TOTALE
	[kWh]	[€]	[€/kWh]	[kWh]	[€]	[€/kWh]	[€]
2014	Altro combustibile	Non disponibile	-	28.942	6.504	0,225	Non disponibile
2015	99.730	Non disponibile	-	27.268	5.169	0,190	Non disponibile
2016	103.498	Non disponibile	-	25.308	5.595	0,221	Non disponibile
2017	-	-	0,082	-	-	0,216	Non disponibile

Ai fini del calcolo della Baseline dei costi si sono pertanto assunti i valori di riportati nella Tabella 7.4.

Tabella 7.4 – Valori di costo individuati per il calcolo della Baseline

Definizione		Valore	U.M.
Costo unitario dell'energia termica	Valore relativo all'ultimo anno a disposizione	C _{UQ}	0,082 [€/kWh]
Costo unitario dell'energia elettrica	Valore relativo all'ultimo anno a disposizione	C _{UEE}	0,216 [€/kWh]

Tutti i costi indicati sono da considerarsi al lordo dell'IVA.

7.3 COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICIO ED IMPIANTI

Il contratto di conduzione e manutenzione dell'impianto termico definisce per l'edificio oggetto della DE un canone annuale relativo alla conduzione e gestione dell'impianto termico, comprensiva della manutenzione ordinaria, preventiva, programmata e straordinaria, relativa ai seguenti impianti:

- L1-042-087

Facendo riferimento al capitolo 5 del Capitolato Tecnico della convenzione per l'affidamento del servizio integrato energia per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000, dove sono descritte nel dettaglio le caratteristiche del servizio di "Gestione, Conduzione e Manutenzione", si deduce che i servizi compresi all'interno della componente manutentiva riguardano:

- 1) Gestione e conduzione degli impianti, comprensivo del servizio di terzo responsabile;
- 2) Manutenzione ordinaria degli impianti:
 - Manutenzione Preventiva,
 - Manutenzione Correttiva a guasto (con servizio di reperibilità e pronto intervento);
- 3) Manutenzione straordinaria:
 - Interventi di adeguamento normativo;
 - Interventi di riqualificazione energetica.

Tali servizi prevedono il pagamento di un canone annuale da parte della PA pari a 27.710 €.

Nel caso in esame, ossia di impianti su cui è attivo il Servizio A all'interno del vigente contratto SIE3, i costi di manutenzione C_M sono stimati come segue:

$$C_M = C_{SIE3} - C_Q;$$

e sono ripartiti in una quota ordinaria (C_{MO}) e in una quota straordinaria (C_{MS}) come segue:

$$C_{MS} = 0.21 \times C_M$$

$$C_{MO} = 0.79 \times C_M$$

Ai fini del calcolo della Baseline dei costi si sono pertanto assunti i valori di riportati nella Tabella 7.5.

Tabella 7.5 – Valori di costo manutentivi individuati per il calcolo della Baseline

Definizione		Valore	U.M.
Costo per la gestione e manutenzione ordinaria	Corrispettivo annuale relativo al contratto O&M in essere	C_{MO} 15.711	[€/anno]
Costo per la manutenzione straordinaria	Media relativa a gli stessi anni considerati per il rilevamento dei consumi storici	C_{MS} 4.176	[€/anno]

Tutti i costi indicati sono da considerarsi al lordo dell'IVA.

7.4 BASELINE DEI COSTI

I costi unitari dei vettori energetici precedentemente individuati, devono essere moltiplicati per i consumi normalizzati di baseline al fine di definire la baseline dei costi energetici, che verrà utilizzata per la definizione dei risparmi economici conseguibili a seguito della realizzazione delle EEM proposte.

La Baseline dei Costi è quindi definita come la somma della componente di costo di riferimento per la fornitura dei vettori energetici pre-intervento e la componente di costo di riferimento per la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria pre-intervento.

Per la componente energetica vale la seguente formula:

$$C_E = Q_{baseline} \times Cu_Q + EE_{baseline} \times Cu_{EE}$$

La Baseline dei Costi per il sistema edificio/impianti pre-intervento è pertanto uguale a:


$$C_{baseline} = C_E + C_{MO} + C_{MS}$$

Ne risulta quindi un C_E pari a 8.588 € e un $C_{baseline}$ pari a 15.751 €.

Tabella 7.6 – Valori di costo individuati per il calcolo della Baseline

VETTORE TERMICO			VETTORE ELETTRICO			O&M ($C_{MO} + C_{MS}$)			TOTALE
$Q_{baseline}$	Cu_Q	C_Q	$EE_{baseline}$	Cu_{EE}	C_{EE}	C_M	C_{MO}	C_{MS}	$CQ + CEE + CM$
[kWh]	[€/kWh]	[€]	[kWh]	[€/kWh]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
95.682	0,082	7.823	27.173	0,216	5.858	19.887	15.711	4.176	33.568

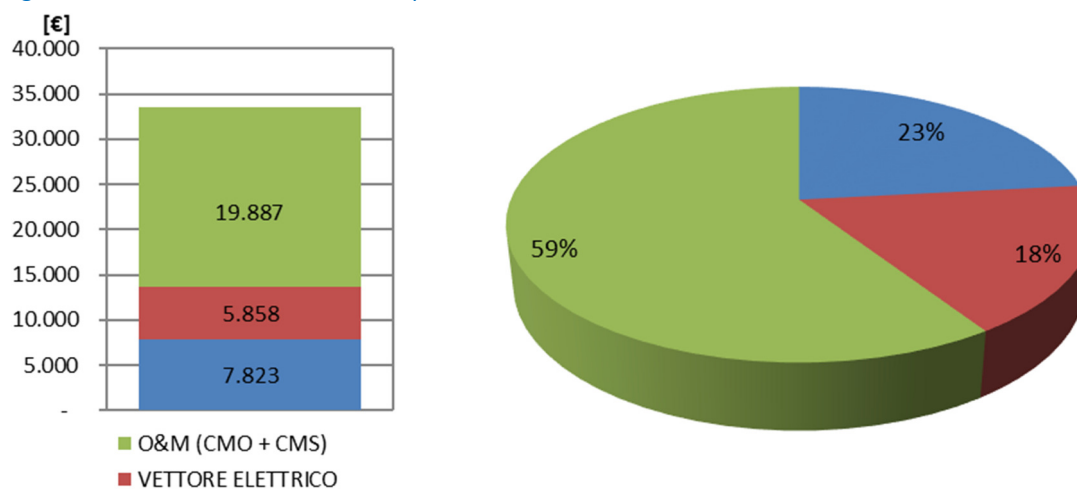Figura 7.4 – Baseline dei costi e loro ripartizione



8 IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA

8.1 DESCRIZIONE, FATTIBILITÀ E PRESTAZIONI DEI SINGOLI INTERVENTI MIGLIORATIVI

8.1.1 Involucro edilizio

EEM1: Sostituzione Serramenti

Generalità

Uno degli interventi proposti vede la sostituzione dei serramenti, ormai obsoleti, rilevati in fase di sopralluogo.

Si propone la rimozione dei serramenti vetro singolo e telaio in legno tenero con elementi in PVC con vetrocamera e telaio a taglio termico. Le prestazioni termiche del componente saranno rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente per le nuove costruzioni, così che l'intervento possa anche beneficiare del contributo del Conto Termico.

Figura 8.1 – Particolare dei serramenti esistenti



Descrizione dei lavori

Rimozione infissi in alluminio per la successiva posa in opera di serramenti in PVC.

La rimozione degli infissi esistenti avviene manualmente, attraverso il sollevamento degli stessi verso l'alto ed il loro spostamento all'interno dell'ambiente. Viene rimossa poi la ferramenta esistente (cerniere, maniglie) con l'ausilio di attrezzature elettriche portatili (avvitatori elettrici). Vengono quindi ripuliti i telai fissi in legno da eventuali chiodi, vecchie pitture e stuccature con attrezzature manuali ed elettriche portatili e, a copertura degli stessi, vengono posti in opera manualmente mediante sigillatura siliconica gli imbotti di PVC. I telai mobili, analogamente alla struttura fissa, vengono sollevati ed alloggiati in opera nelle relative cerniere con utensili manuali. Si posiziona quindi il vetro che viene movimentato a mano ed infilato nell'apposito alloggiamento, parte integrante dell'infisso, bloccato tramite staffetta fermavetro e sigillato internamente tramite silicone.

Prestazioni raggiungibili

I miglioramenti ottenibili tramite l'attuazione della EEM1 sono riportati nella Tabella 8.1 e nella Figura 8.2.

Tabella 8.1 – Risultati analisi EEM1 – Sostituzione serramenti


CALCOLO RISPARMIO	U.M.	ANTE-INTERVENTO	POST-INTERVENTO	RIDUZIONE DAL BASELINE
EM1 [Parametro caratteristico dell'intervento]	[W/m²K]	4	1,2	70,0%
Q_{teorico}	[kWh]	93.231	69.902	25,0%
EE_{teorico}	[kWh]	26.412	26.412	0,0%
Q_{baseline}	[kWh]	95.682	71.739	25,0%
EE_{baseline}	[kWh]	27.173	27.173	0,0%
Emiss. CO2 Termico	[kgCO₂]	19.328	14.491	25,0%
Emiss. CO2 Elettrico	[kgCO₂]	12.690	12.690	0,0%
Emiss. CO2 TOT	[kgCO₂]	32.017	27.181	15,1%
Fornitura Termica, C_Q	[€]	7.823	5.865	25,0%
Fornitura Elettrica, C_{EE}	[€]	5.858	5.858	0,0%

Fornitura Energia, C _E	[€]	13.681	11.724	14,3%
C _{MO}	[€]	15.711	15.711	0,0%
C _{MS}	[€]	4.176	4.176	0,0%
O&M (C _{MO} + C _{MS})	[€]	19.887	19.887	0,0%
OPEX	[€]	33.568	31.611	5,8%
Classe energetica		F	E	+1 CLASSE

Nota (12) I fattori di emissione per il calcolo delle emissioni di CO₂ sono: 0,202 [kgCO₂/kWh] per il vettore termico e 0,467 per il vettore elettrico

I costi unitari dei vettori energetici utilizzati sono: 0,082 [€/kWh] per il vettore termico e 0,216 [€/kWh] per il vettore elettrico

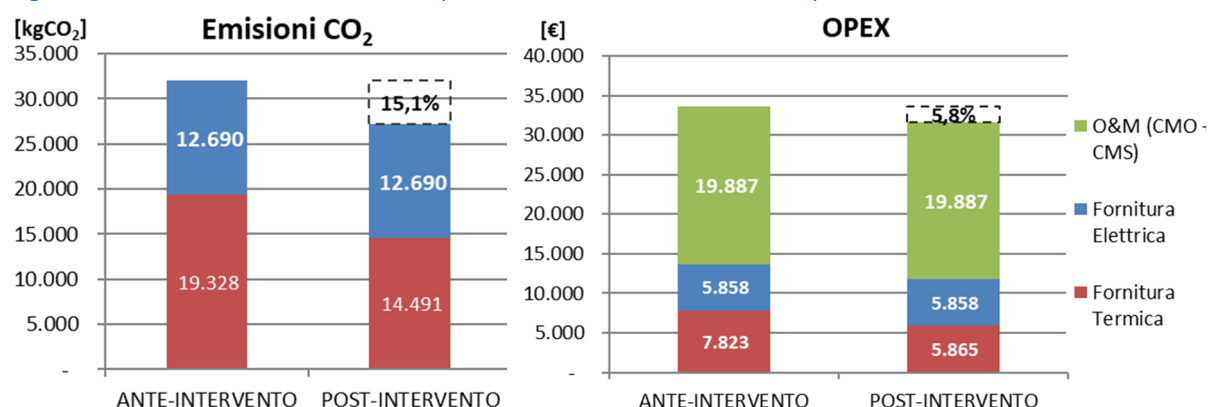Figura 8.2 – EEM1: Riduzione dei costi operativi e delle emissioni di CO₂ a partire dalla baseline



EEM4: Controsoffitto isolato

Generalità

La misura prevede la controsoffittatura e l'isolamento del solaio al primo piano, in modo da limitare la dispersione termica del pacchetto costruttivo verso l'esterno.

Caratteristiche funzionali e tecniche

La realizzazione di un controsoffitto isolato consente di limitare le dispersioni di calore verso l'esterno con la conseguente riduzione dei consumi legati alla climatizzazione invernale del fabbricato; le altezze interne dei locali consentono infatti di realizzare, in aderenza alla struttura presente, un pacchetto fino a 20cm di spessore.

Descrizione dei lavori

Le attività previste consistono nell'iniziale tracciamento e nella posa dell'orditura metallica, cui segue l'inserimento del pannello isolante di tipo fibroso; dopo queste operazioni verranno posate le lastre, perpendicolarmente rispetto all'orditura alla quale vengono fissate, con i giunti di testa sfalsati di almeno 400mm. Nel caso di rivestimento costituito da più strati, è necessario sfalsare i giunti nelle due direzioni. Per il primo strato, l'interasse dei punti di fissaggio può essere aumentato fino a due volte: gli strati successivi devono essere applicati entro un breve tempo (indicativamente un giorno).

Prestazioni raggiungibili

I miglioramenti ottenibili tramite l'attuazione della EEM4 sono riportati nella Tabella 8.2 e nella Figura 8.3.

Tabella 8.2 – Risultati analisi EEM4 – controparete isolata


CALCOLO RISPARMIO	U.M.	ANTE-INTERVENTO	POST-INTERVENTO	RIDUZIONE DAL BASELINE
EM1 [Parametro caratteristico dell'intervento]	[W/m ² K]	1,8	0,2	88,9%
Q _{teorico}	[kWh]	93.231	74.487	20,1%

$EE_{teorico}$	[kWh]	26.412	26.412	0,0%
$Q_{baseline}$	[kWh]	95.682	76.445	20,1%
$EE_{Baseline}$	[kWh]	27.173	27.173	0,0%
Emiss. CO2 Termico	[kgCO ₂]	19.328	15.442	20,1%
Emiss. CO2 Elettrico	[kgCO ₂]	12.690	12.690	0,0%
Emiss. CO2 TOT	[kgCO ₂]	32.017	28.131	12,1%
Fornitura Termica, C_Q	[€]	7.823	6.250	20,1%
Fornitura Elettrica, C_{EE}	[€]	5.858	5.858	0,0%
Fornitura Energia, C_E	[€]	13.681	12.108	11,5%
C_{MO}	[€]	15.711	15.711	0,0%
C_{MS}	[€]	4.176	4.176	0,0%
O&M ($C_{MO} + C_{MS}$)	[€]	19.887	19.887	0,0%
OPEX	[€]	33.568	31.996	4,7%
Classe energetica		F	F	+1 classe

Nota (13) I fattori di emissione per il calcolo delle emissioni di CO₂ sono: 0,202 [kgCO₂/kWh] per il vettore termico e 0,467 per il vettore elettrico

I costi unitari dei vettori energetici utilizzati sono: 0,082 [€/kWh] per il vettore termico e 0,216 [€/kWh] per il vettore elettrico

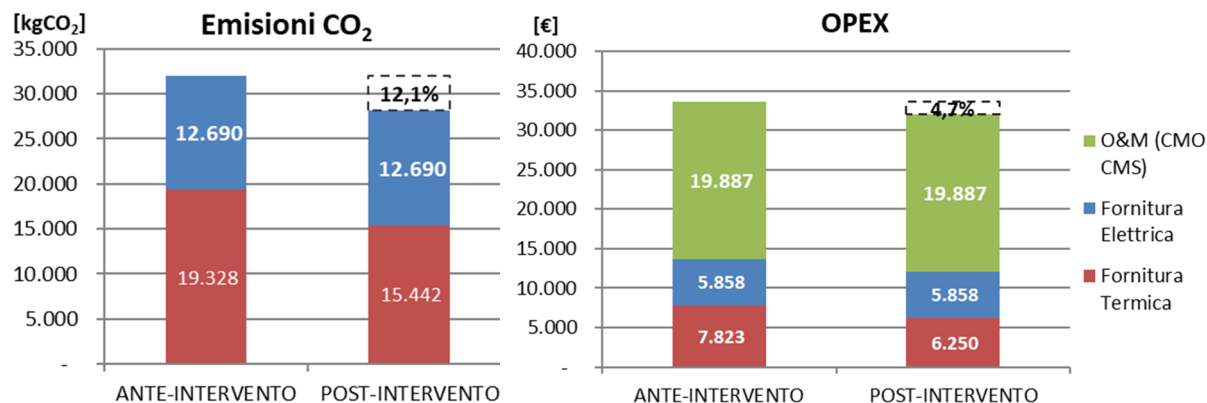Figura 8.3 – EEM4: Riduzione dei costi operativi e delle emissioni di CO₂ a partire dalla baseline



8.1.2 Impianto riscaldamento

EEM2: Sostituzione generatore di calore ed installazione Termostatica

Generalità

Uno degli interventi proposti vede la sostituzione del generatore di calore, ormai vetusto, con una caldaia a condensazione e la contestuale installazione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti presenti all'interno dell'edificio.

L'intervento ha la finalità di ridurre il fabbisogno energetico del fabbricato e di rendere maggiormente confortevoli gli ambienti interni del fabbricato, dando la possibilità agli occupanti di definire il livello di temperatura interna desiderato evitando così situazioni di sovrariscaldamento o di scarso comfort termico che spesso si è rilevato durante le attività di sopralluogo.

Prestazioni raggiungibili

I miglioramenti ottenibili tramite l'attuazione della EEM2 sono riportati nella Tabella 8.3 e nella Figura 8.4. Oltre ai risparmi riconducibili alla riduzione del consumo energetico è stata considerata una riduzione relativa ai costi manutentivi ad ora sostenuti dalla PA, questo perché la presenza di un nuovo generatore di calore più performante e la gestione autonoma, da parte degli occupanti, delle

condizioni di comfort interno riduce l'intervento straordinario della ditta manutentiva per cambiare le condizioni di settaggio dell'impianto.


Tabella 8.3 – Risultati analisi EEM2 – Installazione termovalvole

CALCOLO RISPARMIO	U.M.	ANTE-INTERVENTO	POST-INTERVENTO	RIDUZIONE DAL BASELINE
Rendimento impianto riscaldamento	%	98%	207,30%	-110,9%
Q_{teorico}	[kWh]	93.231	42.630	54,3%
EE_{teorico}	[kWh]	26.412	26.256	0,6%
Q_{baseline}	[kWh]	95.682	43.751	54,3%
EE_{baseline}	[kWh]	27.173	27.012	0,6%
Emiss. CO2 Termico	[kgCO ₂]	19.328	8.838	54,3%
Emiss. CO2 Elettrico	[kgCO ₂]	12.690	12.615	0,6%
Emiss. CO2 TOT	[kgCO ₂]	32.017	21.452	33,0%
Fornitura Termica, C_Q	[€]	7.823	3.577	54,3%
Fornitura Elettrica, C_{EE}	[€]	5.858	5.824	0,6%
Fornitura Energia, C_E	[€]	13.681	9.401	31,3%
C_{MO}	[€]	15.711	12.569	20,0%
C_{MS}	[€]	4.176	3.759	10,0%
O&M (C_{MO} + C_{MS})	[€]	19.887	16.327	17,9%
OPEX	[€]	33.568	25.728	23,4%
Classe energetica		F	E	+1 classi

Nota (14) I fattori di emissione per il calcolo delle emissioni di CO₂ sono: 0,202 [kgCO₂/kWh] per il vettore termico e 0,467 per il vettore elettrico

I costi unitari dei vettori energetici utilizzati sono: 0,082 [€/kWh] per il vettore termico e 0,216 [€/kWh] per il vettore elettrico

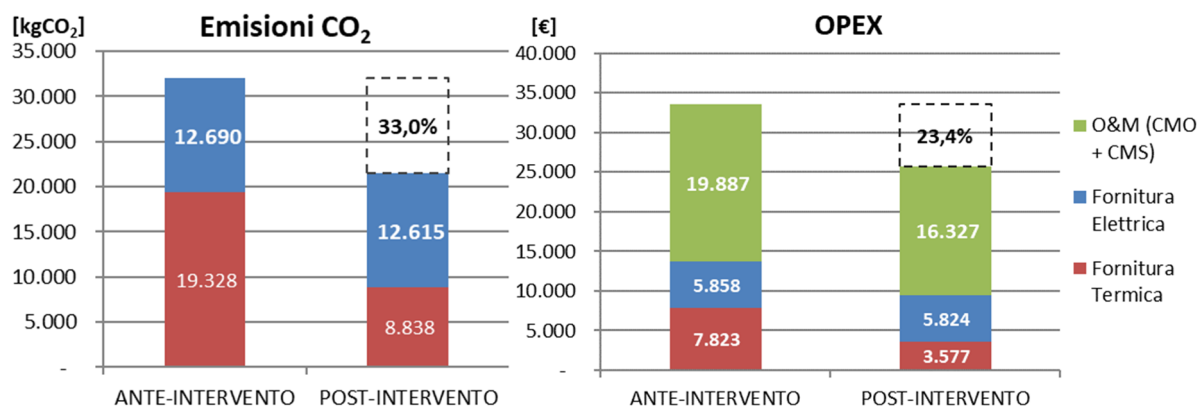Figura 8.4 – EEM2: Riduzione dei costi operativi e delle emissioni di CO₂ a partire dalla baseline



9 VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

9.1 ANALISI DEI COSTI DEI SINGOLI INTERVENTI MIGLIORATIVI CONSIDERATI FATTIBILI

EEM1: Sostituzione serramenti

Nella Tabella 9.1 è riportata l'analisi dei costi relativi alle EEM 1, che consiste nella sostituzione dei serramenti esistenti.

La scelta di ricorrere al prezzario DEI piuttosto che al Prezzario Regione Liguria è stata quindi dettata dall'esigenza di prevedere delle soluzioni tecnologiche che, per le caratteristiche prestazionali offerte, consentissero l'accesso a forme incentivanti quali il "Conto Termico".

La realizzazione di tale intervento consentirebbe l'ottenimento degli incentivi previsti dal conto termico 2.0, (intervento 1.B - art. 4, comma 1, lettera b), i quali possono essere quantificati come descritto nel paragrafo 9.3.2:

Tabella 9.1 – Analisi dei costi della EEM1 – Sostituzione serramenti

CODICE	DESCRIZIONE	FONTE PREZZO UTILIZZATO	QUANTITÀ	U.M.	PREZZO UNITARIO PREZZARIO	PREZZO UNITARIO SCONTATO	TOTALE (IVA ESCLUSA)	IVA	TOTALE (IVA INCLUSA)
25.A05.F10.020	Rimozione senza recupero di serramenti, in legno o metallo compresa rimozione telaio a murare, per misurazione minima 2 m ²	Prezziario Regione Liguria	203,4	m2	€ 30,11	€ 27,37	€ 5.566,79	22%	€ 6.791,49
205071d	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, a 5 camere rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, completo di controtelaio, esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera con canalina a bordo caldo, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe E 750 secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3/B3 secondo la norma UNI 12210: vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)	Prezziario DEI	63	cad	€ 520,00	€ 472,73	€ 29.776,22	22%	€ 36.326,99

E1054 - Nido Castello Raggio e Scuola Materna Rossa

PR.A23.B10.020	Controtelaio per finestre, portefinestre e simili, in legno.	Prezziario Regione Liguria	57,0	m	€ 7,59	€ 6,90	€ 393,60	22%	€ 480,19
25.A15.C10.020	Trasporto eseguito con autocarro, motocarro o simili, della portata fino a 1000 kg, di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, per ogni km del tratto entro i primi 5. Misurato in banco	Prezziario Regione Liguria	31	m3	€ 11,77	€ 10,70	€ 326,41	22%	€ 398,22
25.A80.A30.010	Solo posa in opera di finestra o portafinestra in alluminio, PVC, legno, acciaio esclusa la fornitura e posa di controtelaio in acciaio.	Prezziario Regione Liguria	203	mq	€ 48,53	€ 44,12	€ 8.972,31	22%	€ 10.946,22
	Costi per la sicurezza	-	3%	%			€ 1.351,06	22%	€ 1.648,29
	Costi progettazione (in % su importo lavori)	-	7%	%			€ 3.152,47	22%	€ 3.846,02
TOTALE (I₀ - EEM1)							€ 49.539	22%	€ 60.437

EEM4: Controsoffitti isolati

Nella Tabella 9.2 è riportata l'analisi dei costi relativi alle EEM 4, che consiste nella realizzazione di un controsoffitto isolato.

La realizzazione di tale intervento consentirebbe l'ottenimento degli incentivi previsti dal conto termico 2.0, (intervento 1.A - art. 4, comma 1, lettera a), i quali possono essere quantificati come di seguito descritto:

Tabella 9.2 – Analisi dei costi della EEM4– Sostituzione serramenti

Codice	DESCRIZIONE	FONTE PREZZO UTILIZZATO	QUANTITÀ	U.M.	PREZZO UNITARIO PREZZARIO	PREZZO UNITARIO SCONTATO	TOTALE (IVA ESCLUSA)	IVA	TOTALE (IVA INCLUSA)
1.4.4. D20	Scrostamento diintonaco interno ed esterno, compreso il calo in basso, il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta, esclusi i ponteggi, misurato sulla superficie effettiva di scrostamento per intere campiture	Prezziario Regione Liguria	387,31	mq	€ 20,50	€ 18,64	€7.218,05	22%	€ 8.806,02
1.16.1. A10	Solo posa controsoffitti, per superfici piane, compresa la fornitura e la posa della struttura metallica di sospensione, la sigillatura dei giunti con garza e successiva rasatur; REI120, di lastre di gesso protetto o fibrogesso	Prezziario Regione Liguria	387,31	mq	€ 50,05	€ 45,50	€ 17.622,61	22%	€ 21.499,58
1.15.5. S02	Pannello per isolamento termico acustico, composto al 100% di poliestere proveniente in gran parte dalla raccolta e lavorazione delle bottiglie in PET, per pareti e coperture. Densità' 30 Kg/m³. Lambda <=0,040 W/mK - spessore da 20 a 140 mm	Prezziario Regione Liguria	5.809,65	mq/cm	€ 1,76	€ 1,60	€ 9.295,44	22%	€ 11.340,44
	Costi per la sicurezza	-	3%	%			€ 1.024,08	22%	€ 1.249,38
	Costi progettazione (in % su importo lavori)	-	7%	%			€ 2.461,21	22%	€ 3.002,68
TOTALE (I₀ - EEM4)							€ 37.621	22%	€ 45.898
Incentivi		[Conto termico]					€ 15492,4		
Durata incentivi							5		

Il contributo dato dall'incentivo "Conto Termico" è stato calcolato considerando la seguente relazione

$$I_{tot} = \%_{spesa} \cdot C \cdot S_{int}$$

Dove si è indicato con:

- I_{tot} : incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata, che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un'unica soluzione per gli aventi diritto (le PAe le ESCo che operano per loro conto, ad esclusione delle Cooperative di abitanti e delle Cooperative sociali).
- I_{max} : valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale (tabella 5 del Decreto)
- $\%_{spesa}$: percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento (tabella 5 del Decreto)
- S_{int} : superficie oggetto dell'intervento (m²) – pari a circa **390mq**
- $C = \frac{\text{spesa sostenuta in €}}{\text{superficie oggetto di intervento}}$ costo specifico sostenuto – pari a **circa 119 €/mq**
- C_{max} è il valore massimo di C ed è definito dalla tabella 5 del Decreto.

[Tabella 5 – Allegato II - DM 16.02.16]				
Tipologia di intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% _{spesa})	Costo massimo ammissibile (C _{max})	Valore massimo dell'incentivo (I _{max}) [€]	
i. Strutture opache orizzontali¹³: isolamento coperture				
Esterno	40 (*) (**)	200 €/m ²	(i+ii+iii) ≤ 400.000	
Interno	40 (*) (**)	100 €/m²		
Copertura ventilata	40 (*) (**)	250 €/m ²		
ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti				
Esterno	40 (*) (**)	120 €/m ²		
Interno	40 (*) (**)	100 €/m ²		
iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali				
Esterno	40 (*) (**)	100 €/m ²		
Interno	40 (*) (**)	80 €/m ²		
Parete ventilata	40 (*) (**)	150 €/m ²		

EEM2: Sostituzione generatore di calore ed installazione Termovalvole

Nella Tabella 9.3 è riportata l'analisi dei costi relativi alle EEM 2, che consiste nella sostituzione dell'attuale generatore di calore e nell'installazione di termovalvole sui radiatori esistenti.

La realizzazione di tale intervento consentirebbe l'ottenimento degli incentivi previsti dal conto termico 2.0, intervento 1 (intervento 1.C - Art. 4, comma 1, lettera c).

Tabella 9.3 – Analisi dei costi della EEM2 – Installazione termovalvole

CODICE	DESCRIZIONE	FONTE PREZZO UTILIZZATO	QUANTITÀ	U.M.	PREZZO UNITARIO PREZZARIO	PREZZO UNITARIO SCONTATO	TOTALE (IVA ESCLUSA)	IVA	TOTALE (IVA INCLUSA)
PR.C76.B10.005	Caldaie a condensazione a basamento, corpo in lega di alluminio-silicio-magnesio con scambiatore primario a basso contenuto d'acqua, classe 5 NOx, rendimento	Prezzario Regione Liguria	1	cad	€ 10.151,63	€ 9.228,75	€ 9.228,75	22%	€ 11.259,08

	energetico a 4 stelle in base alle direttive europee, bruciatore modulante con testata metallica ad irraggiamento, compreso il pannello di comando montato sul mantello di rivestimento, della potenza termica nominale di: 590 Kw circa								
PR.C84.C05.505	Sistema fumario prefabbricato a sezione circolare, con giunti maschio-femmina con profilo conico a elementi modulari a doppia parete acciaio inox (parete interna AISI316L e parete esterna AISI304), coibentazione 25mm in lana di roccia pressata, senza guarnizioni di tenuta Coppa di scarico condensa Ø 250 mm	Prezzario Regione Liguria	1	cad	€ 179,63	€ 163,30	€ 163,30	22%	€ 199,23
40.C10.B10.120	Sola posa in opera di bruciatore per caldaie, compresi la lavorazione della piastra di collegamento alla caldaia, la sola posa della rampa gas e del dispositivo di controllo tenuta valvola, i collegamenti elettrici, i collegamenti alla tubazione del combustibile a metano o gasolio: per generatori di calore da 101 Kw a 350 Kw	Prezzario Regione Liguria	1	cad	€ 392,78	€ 357,07	€ 357,07	22%	€ 435,63
PR.C76.A30.020	Accessori per caldaie a condensazione: Tubi Ø 80mm della lunghezza 1 m	Prezzario Regione Liguria	20	cad	€ 21,13	€ 19,21	€ 384,18	22%	€ 468,70
PR.C76.A30.015	Accessori per caldaie a condensazione: Kit scarichi separati per tubi Ø 80mm	Prezzario Regione Liguria	5	cad	€ 28,46	€ 25,87	€ 129,36	22%	€ 157,82
40.F10.H10.030	Sola posa in opera di accessori per impianti di termoregolazione compresi collegamenti elettrici: sonde in genere	Prezzario Regione Liguria	1	cad	€ 120,60	€ 109,64	€ 109,64	22%	€ 133,76
40.F10.H10.040	Sola posa in opera di accessori per impianti di termoregolazione compresi collegamenti elettrici: interruttore orologio da inserire in quadro elettrico	Prezzario Regione Liguria	1	cad	€ 29,71	€ 27,01	€ 27,01	22%	€ 32,95
PR.C74.C10.010	Interruttore orario digitale modulare per la programmazione settimanale a due canali	Prezzario Regione Liguria	1	cad	€ 146,74	€ 133,40	€ 133,40	22%	€ 162,75
PR.C74.E05.030	Sonde di temperatura e umidità: sola temperatura, per impianti civili e industriali per esterno	Prezzario Regione Liguria	1	cad	€ 76,47	€ 69,52	€ 69,52	22%	€ 84,81
RU.M01.A01.030	Opere edili Operaio Qualificato	Prezzario Regione Liguria	15	h	€ 34,41	€ 31,28	€ 469,23	22%	€ 572,46
RU.M01.E01.020	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 4° cat. ex operaio specializzato	Prezzario Regione Liguria	40	h	€ 31,88	€ 28,98	€ 1.159,27	22%	€ 1.414,31
20.A15.B10.015	Trasporto a scarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su	Prezzario Regione Liguria	100	m³km	€ 4,72	€ 4,29	€ 429,09	22%	€ 523,49

	autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di scarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.								
PR.C17.A15.010	Valvole micrometriche a squadra complete di testa termostatica con elemento sensibile a gas: Ø 15 mm	Prezzario Regione Liguria	60	cad	€ 35,42	€ 32,20	€ 1.932,00	22%	€ 2.357,04
PR.C47.H10.145	Circolatori per impianti di riscaldamento e condizionamento a velocità variabile, regolate elettronicamente, classe di protezione IP44, classe energetica A, 230V, del tipo: versione gemellare con attacchi flangiati, Ø 80, PN6, prevalenza da 1 a 12 m, portata da 1 a 58 m³/h	Prezzario Regione Liguria	4	cad	€ 4.587,21	€ 4.170,19	€ 16.680,76	22%	€ 20.350,53
40.E10.A10.040	Sola posa in opera di pompe e/o circolatori singoli o gemellari per fluidi caldi o freddi, compreso bulloni, guarnizioni e il collegamento alla linea elettrica, escluse le flange. Per attacchi del diametro nominale di: maggiore di 80 mm fino a 100 mm	Prezzario Regione Liguria	4	cad	€ 97,34	€ 88,49	€ 353,96	22%	€ 431,84
PR.E40.B05.210	Interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione 4,5KA bipolare fino a 32 A - 230 V	Prezzario Regione Liguria	1	cad	€ 22,69	€ 20,63	€ 20,63	22%	€ 25,17
RU.M01.E01.020	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 4° cat. ex operaio specializzato	Prezzario Regione Liguria	32	h	€ 31,88	€ 28,98	€ 927,42	22%	€ 1.131,45
	Costi per la sicurezza	-	3%	%			€ 977,24	22%	€ 1.192,23
	Costi progettazione (in % su importo lavori)	-	7%	%			€ 2.280,22	22%	€ 2.781,87
TOTALE (I₀ - EEM2)							€ 35.832	22%	€ 43.715
	Incentivi	Conto termico							€ 10.400
	Durata incentivi								5
	Incentivo annuo								€ 2.080

Il contributo dato dall'incentivo "Conto Termico" è stato calcolato considerando la seguente relazione

$$I_{tot} = \%_{spesa} \cdot C \cdot P_{n\ int}$$

Dove si si è indicato con:

- I_{tot} : incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata, che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un'unica soluzione per gli aventi diritto (le PAe le ESCo che operano per loro conto, ad esclusione delle Cooperative di abitanti e delle Cooperative sociali).
- I_{max} : valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale (tabella 5 del Decreto)
- $\%_{spesa}$: percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento (tabella 5 del Decreto)

- $P_{n\text{ int}}$: somma delle potenze termiche del focolare dei generatori di calore installati, da intendersi riferita al potere calorifico inferiore, espressa in kW – pari a circa **200kW**
- $C = \frac{\text{spesa sostenuta in } \text{€}}{\text{superficie oggetto di intervento}}$ costo specifico sostenuto – pari a **219€/kW**
- C_{max} è il valore massimo di C ed è definito dalla tabella 5 del Decreto.

[Tabella 5 – Allegato II - DM 16.02.16]			
Tipologia di intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% _{spesa})	Costo massimo ammissibile C_{max}	Valore massimo dell'incentivo I_{max} [€]
Generatori di calore a condensazione con $P_{n\text{ int}} \leq 35 \text{ kW}_t$	40 (**)	160 €/kW _t	3.000
Generatori di calore a condensazione con $P_{n\text{ int}} > 35 \text{ kW}_t$	40 (**)	130 €/kW _t	40.000

9.2 ANALISI DI CONVENIENZA DEI SINGOLI INTERVENTI MIGLIORATIVI CONSIDERATI FATTIBILI

L'analisi di convenienza delle singole EEM analizzate è stata svolta tramite la valutazione dei principali indicatori economici d'investimento secondo il metodo dei flussi di cassa, valutando chiaramente i valori dei costi, ricavi, flussi di cassa e redditività.

Si è inoltre posta particolare attenzione nella valutazione dei possibili sistemi incentivanti applicabili agli scenari (Conto Termico, Titoli di Efficienza Energetica, ecc.), con la quantificazione dell'importo incentivabile e l'analisi dei flussi di cassa e degli indicatori finanziari con e senza il contributo degli incentivi considerati.

Gli indicatori economici d'investimento utilizzati sono:

- TRS (tempo di ritorno semplice);
- TRA (tempo di ritorno attualizzato);
- VAN (valore attuale netto);
- TIR (tasso interno di rendimento)
- IP (indice di profitto);

Essi sono così definiti:

1) Tempo di ritorno semplice (TRS):

$$TRS = \frac{I_0}{\overline{FC}}$$

Dove:

- I_0 è il valore dell'investimento iniziale;
- \overline{FC} è il flusso di cassa medio annuale, calcolato come la media aritmetica sugli anni di vita utile della somma algebrica dei costi e dei benefici generati dall'investimento.

2) Tempo di ritorno attualizzato (TRA):

$$TRA = \frac{I_0}{\overline{FC}_{att}}$$

Dove:

- I_0 è il valore dell'investimento iniziale;

- \overline{FC}_{att} è il flusso di cassa attualizzato medio annuale, calcolato come la media aritmetica sugli anni di vita utile della somma algebrica dei costi e dei benefici generati dall'investimento, opportunamente attualizzati tramite il tasso di attualizzazione.

$$FC_{att,n} = FC_n \frac{(1+f)^n (1+f')^n}{(1+R)^n} \approx FC_n \frac{1}{(1+i)^n}$$

Dove:

- FC_n è il flusso di cassa all'anno n-esimo;
- f è il tasso di inflazione;
- f' è la deriva dell'inflazione;
- R è il tasso di sconto;
- $i = R - f - f'$ è il tasso di attualizzazione;
- $\frac{1}{(1+i)^n}$ è il fattore di annualità (FA_n).

3) Valore Attuale Netto (VAN) del progetto:

$$VAN = \sum_{j=1}^n \frac{FC_n}{(1+i)^n} - I_0$$

Dove:

- n sono gli anni di vita tecnica per la tecnologia di ciascuna EEM, o, 15 anni per lo SCN1, o, 25 anni per SCN2;

4) Tasso Interno di Rendimento (TIR), è il valore di i che rende il VAN = 0.

5) Indice di Profitto (IP):

$$IP = \frac{VAN}{I_0}$$

I tassi di interesse utilizzati per le operazioni di attualizzazione e analisi economico sono i seguenti:

- Tasso di sconto: **$R = 4\%$**
- Tasso di inflazione relativa al costo dei vettori energetici e dei servizi di manutenzione: **$f = 0.5\%$**
- Deriva dell'inflazione relativa al costo dei vettori energetici **$f'_{ve} = 0.7\%$** e dei servizi di manutenzione **$f'_m = 0\%$**

I risultati dell'analisi economica tramite flussi di cassa sono poi stati rappresentati mediante tipici grafici a farfalla, dal quale è possibile evincere i flussi di cassa cumulati di progetto, l'investimento capitale iniziale, I_0 , e il TRS.

Analogamente la rappresentazione grafica dei flussi di cassa cumulati attualizzati permetterà la visualizzazione del TRA e del VAN.

Di seguito si riportano i flussi di cassa ed i risultati dell'analisi di convenienza delle singole EEM proposte.

Il dettaglio dei calcoli è riportato all'Allegato B – Elaborati.

EEM1: Sostituzione serramenti

L'analisi di convenienza effettuata per la EEM 1 porta alla valutazione dei seguenti indici finanziari:

Tabella 9.4 – Risultati dell'analisi di convenienza della EEM1– Sostituzione serramenti



PARAMETRO FINANZIARIO		U.M.	VALORE
Investimento Iniziale	I_0	€	60.437
Oneri Finanziari % I_0	OF	[%]	3,0%
Aliquota IVA	%IVA	[%]	22,0%

Anno recupero erariale IVA	n _{IVA}	anni	3
Vita utile	n	anni	30
Incentivo annuo	B	€/anno	-
Durata incentivo	n _B	anni	-
Tasso di attualizzazione	i	[%]	3,5%
INDICE FINANZIARIO DI PROGETTO		VALORE SENZA INCENTIVI	VALORE CON INCENTIVI
Tempo di rientro semplice	TRS	26,9	26,9
Tempo di rientro attualizzato	TRA	44,6	44,6
Valore attuale netto	VAN	- 20.417	- 20.417
Tasso interno di rendimento	TIR	0,5%	0,5%
Indice di profitto	IP	-0,34	-0,34

I flussi di cassa rappresentativi dell'analisi sono riportati nelle Figura 9.1 e Figura 9.2.

Figura 9.1 –EEM1: Flussi di Cassa, con e senza incentivi

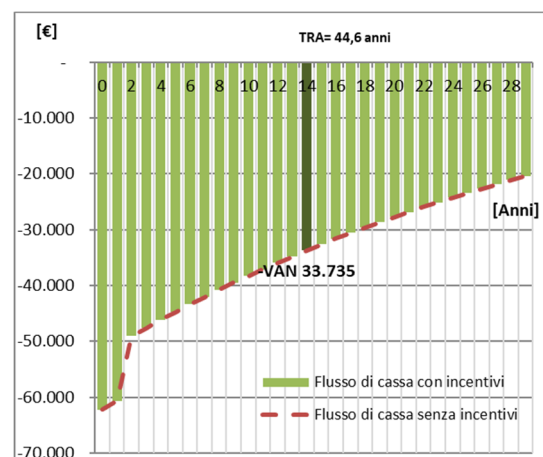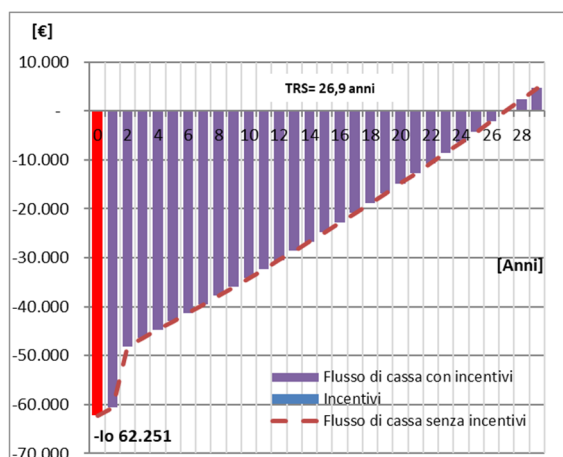Figura 9.2 – EEM1: Flussi di Cassa Attualizzati, con e senza incentivi



Dall'analisi effettuata è emerso che l'intervento, pur essendo relativo all'involucro del fabbricato, risulta economicamente vantaggioso con tempi di ritorno inferiori ai 30 anni.

EEM2: Installazione termovalvole

L'analisi di convenienza effettuata per la EEM2 porta alla valutazione dei seguenti indici finanziari:

Tabella 9.5 – Risultati dell'analisi di convenienza della EEM2– Sostituzione serramenti

PARAMETRO FINANZIARIO		U.M.	VALORE
Investimento Iniziale	I ₀	€	43.715
Oneri Finanziari %I ₀	OF	[%]	3,0%
Aliquota IVA	%IVA	[%]	22,0%
Anno recupero erariale IVA	n _{IVA}	anni	3
Vita utile	n	anni	15
Incentivo annuo	B	€/anno	2.080
Durata incentivo	n _B	anni	5
Tasso di attualizzazione	i	[%]	3,5%

INDICE FINANZIARIO DI PROGETTO		VALORE SENZA INCENTIVI	VALORE CON INCENTIVI
Tempo di rientro semplice	TRS	5,7	4,4
Tempo di rientro attualizzato	TRA	6,7	4,9
Valore attuale netto	VAN	34.443	43.703
Tasso interno di rendimento	TIR	14,8%	18,5%
Indice di profitto	IP	0,79	1,00

I flussi di cassa rappresentativi dell'analisi sono riportati nelle Figura 9.7 e Figura 9.8.

Figura 9.3 –EEM2: Flussi di Cassa, con e senza incentivi


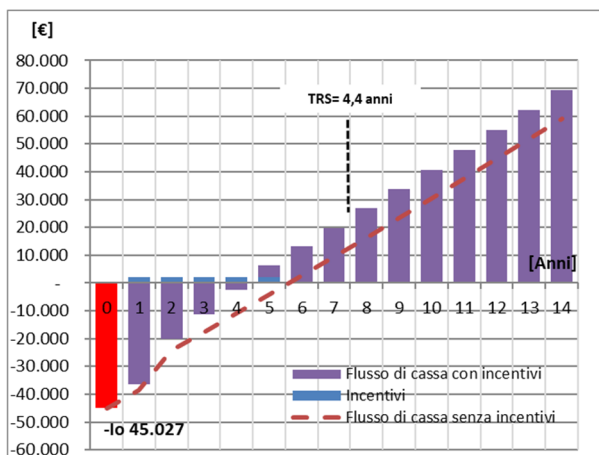


Figura 9.4 – EEM2: Flussi di Cassa Attualizzati, con e senza incentivi

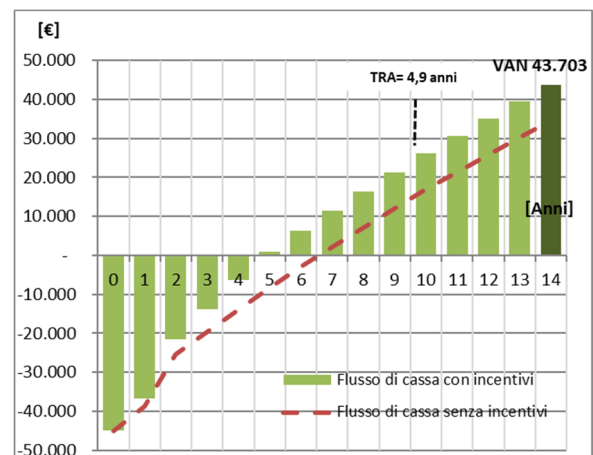

Dall'analisi effettuata è emerso che l'intervento risulta economicamente vantaggioso con tempi di ritorno inferiori ai 5 anni.

EEM4: Controsoffitto isolato

L'analisi di convenienza effettuata per la EEM3 porta alla valutazione dei seguenti indici finanziari:

Tabella 9.6 – Risultati dell'analisi di convenienza della EEM4– Sostituzione serramenti

PARAMETRO FINANZIARIO		U.M.	VALORE
Investimento Iniziale	I_0	€	45.898
Oneri Finanziari % I_0	OF	[%]	3,0%
Aliquota IVA	%IVA	[%]	22,0%
Anno recupero erariale IVA	n_{IVA}	anni	3
Vita utile	n	anni	30
Incentivo annuo	B	€/anno	3.098
Durata incentivo	n_B	anni	5
Tasso di attualizzazione	i	[%]	3,5%

INDICE FINANZIARIO DI PROGETTO		VALORE SENZA INCENTIVI	VALORE CON INCENTIVI
Tempo di rientro semplice	TRS	26,7	16,7
Tempo di rientro attualizzato	TRA	39,3	27,0
Valore attuale netto	VAN	- 17.223	- 3.429
Tasso interno di rendimento	TIR	-0,6%	2,9%
Indice di profitto	IP	-0,38	-0,07

I flussi di cassa rappresentativi dell'analisi sono riportati nelle Figura 9.9 e Figura 9.10Figura 9.8.

Figura 9.5 –EEM3: Flussi di Cassa, con e senza incentivi


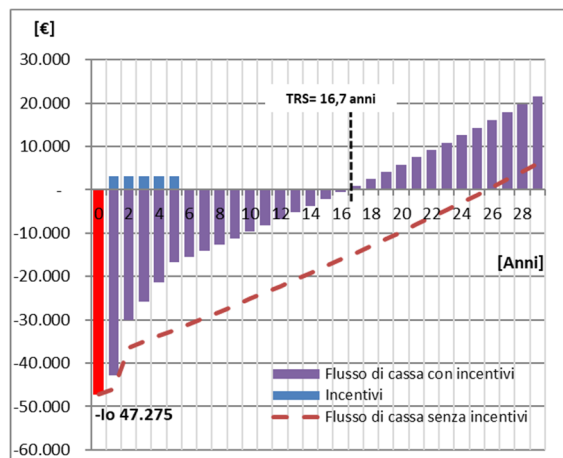


Figura 9.6 – EEM3: Flussi di Cassa Attualizzati, con e senza incentivi

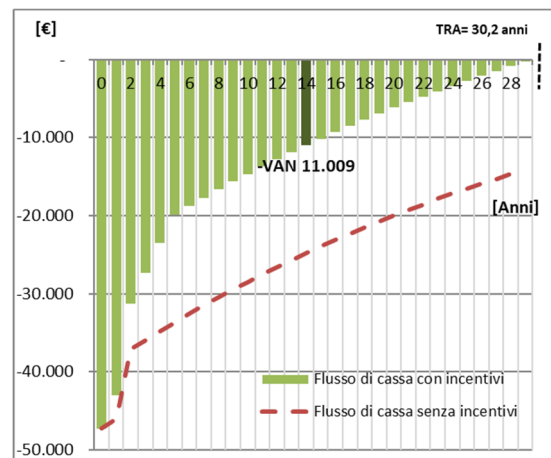

Dall'analisi effettuata è emerso che l'intervento, attraverso la forma incentivante del conto termico, risulta economicamente vantaggioso con tempi di ritorno di circa 17 anni.

Sintesi

La sintesi della valutazione economico – finanziaria delle EEM proposte è riportata nelle Tabella 9.7 e Tabella 9.8.

Tabella 9.7 – Sintesi dei risultati della valutazione economico-finanziaria, caso senza incentivi

	SENZA INCENTIVI											
	% Δ_E [%]	% Δ_{CO_2} [%]	ΔC_E [€/anno]	ΔC_{MO} [€/anno]	ΔC_{MS} [€/anno]	I_0 [€]	TRS [anni]	TRA [anni]	n [anni]	VAN [€]	TIR [%]	IP [-]
EEM 1	14%	15%	1.959	0	0	60.437	26,9	44,6	25	-20.417	0,5%	-0,34
EEM 2	31%	33%	4.282	3.142	418	43.715	5,7	6,7	15	34.455	14,8%	0,79
EEM 4	12%	12%	1.575	0	0	45.898	25,7	42,7	25	-14.099	0,9%	-0,31

Oltre agli indicatori finanziari precedentemente descritti, i parametri elencati in tabella sono i seguenti:

- % Δ_E è il valore percentuale di riduzione dei consumi energetici rispetto alla baseline energetico complessivo (termico + elettrico);
- % Δ_{CO_2} è il valore percentuale di riduzione delle emissioni di CO2 rispetto alla baseline dell'emissioni complessivo (termico + elettrico);
- ΔC_E è il risparmio economico annuo attribuibile alla riduzione dei consumi energetici (termico + elettrico); assume valori positivi;
- ΔC_{MO} è la variazione di costo annuo attribuibile al nuovo costo per la gestione e la manutenzione ordinaria; assume valori positivi per un decremento e valori negativi per un incremento;
- ΔC_{MS} è la variazione di costo annuo attribuibile al nuovo costo previsto per la manutenzione straordinaria; assume valori positivi per un decremento e valori negativi per un incremento;
- I_0 è il valore dell'investimento iniziale per la realizzazione dell'intervento; assume valori negativi;

Dall'analisi dei risultati emerge che senza l'accesso alle forme incentivanti solo l'intervento delle termovalvole sarebbe economicamente sostenibile.

Tabella 9.8 – Sintesi dei risultati della valutazione economico-finanziaria, caso con incentivi

	CON INCENTIVI											
	% Δ_E [%]	% Δ_{CO_2} [%]	ΔC_E [€/anno]	ΔC_{MO} [€/anno]	ΔC_{MS} [€/anno]	I_0 [€]	TRS [anni]	TRA [anni]	n [anni]	VAN [€]	TIR [%]	IP [-]
EEM 1	14%	15%	1.959	0	0	60.437	26,9	44,6	25	-20.417	0,5%	-0,34

EEM 2	31%	33%	4.282	3.142	418	43.715	4,4	4,9	15	43.714	18,5%	1,00
EEM 3	12%	12%	1.575	0	0	45.898	16,7	30,2	25	-305	3,9%	-0,01

Dall'analisi dei risultati emerge che, nonostante l'accesso alla forma incentivante del conto termico, non tutti gli interventi risultano essere economicamente convenienti.

9.3 IDENTIFICAZIONE DELLE SOLUZIONI INTEGRATE D'INTERVENTO E SCENARI D'INVESTIMENTO

A seguito dell'analisi delle singole misure di efficienza energetica è stato possibile la definizione di due scenari ottimali a partire dalla combinazione delle singole EEM proposte, di cui sia stata accertata la fattibilità tecnica ed economica, che consentano un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio superiore a due classi.

La scelta degli scenari ottimale è quindi stata effettuata a partire dai risultati riportati nella tabella di cui sopra, tramite la comparazione di VAN ed IP dei diversi casi delle singole EEM, valutati per ciascun scenario considerando una vita utile in termini di TRS accettabile e la sostenibilità finanziaria degli investimenti in termini di DSCR e LLCR.

Per fattibilità economica delle soluzioni integrate si intendere accettabili le soluzioni che verificano i seguenti scenari economici:

- Scenario ottimale 1, (SCN1), per il quale è verificato un tempo di ritorno semplice, TRS ≤ 15 anni;
- Scenario ottimale 2, (SCN2), per il quale è verificato un tempo di ritorno semplice, TRS ≤ 25 anni.

Il primo scenario ottimale, con tempi di ritorno del capitale investito maggiore, permetterà la formulazione di soluzione integrate che includono interventi sull'involucro degli edifici, o più in generale, interventi tipicamente caratterizzati da tempi di ritorno lunghi, laddove, nel caso del secondo scenario ci si aspetta che gli interventi proposti interessino maggiormente investimenti per gli impianti.

La valutazione della fattibilità tecnico-economica è stata effettuata al fine di una gestione diretta da parte della PA o indiretta mediante ESCO.

Nella formulazione del Piano Economico-Finanziario indicativo degli scenari ottimali, si è assunto che i capitali per la realizzazione degli interventi siano resi disponibili da un privato, con una ripartizione dell'investimento al 20% tramite mezzi propri (equity) ed all'80% tramite finanziamento terzi (debito). Nel calcolo del VAN di Progetto il tasso di attualizzazione i usato coincide con il WACC (costo medio ponderato del capitale) ed è posto pari al 4%, sulla base della seguente equazione:

$$WACC = Kd \times \frac{D}{D + E} \times (1 - \tau) + Ke \times \frac{E}{D + E}$$

Dove:

- Kd è costo del debito, sarà ipotizzato pari a 3.82%
- Ke è il costo dell'equity, ossia il rendimento atteso dall'investitore, sarà ipotizzato pari a 9.00%
- D è il Debito, pari a 80% di I_0
- E è l'Equity, pari a 20% di I_0
- $\frac{D}{D+E}$ è la leva finanziaria, sarà quindi pari a 80%
- τ è l'aliquota fiscale, posta pari al 27.9% essendo la somma dell'aliquota IRES, pari al 24%, e quella IRAP pari al 3,9%.

L'ultima dimensione di analisi è la valutazione della sostenibilità finanziaria. Infatti, non tutti gli investimenti economicamente convenienti risultano poi fattibili dal punto di vista finanziario. La sostenibilità finanziaria di un progetto può essere espressa anche in termini di bancabilità ricorrendo

a degli indicatori capaci di valutare il margine di sicurezza su cui i soggetti finanziatori possono contare per essere garantiti sul puntuale pagamento del servizio del debito.

Per gli scenari ottimali, si è quindi proceduto ad una valutazione della sostenibilità finanziaria. Gli indicatori di bancabilità utilizzati sono:

- DSCR (Debt Service Cover Ratio) medio di periodo. Esprime la capacità dell'investimento di rimborsare il servizio del debito (capitale e interessi) per tutta la durata del finanziamento;
- LLCR (*Loan Life Cover Ratio*) medio di periodo. Esprime la capacità del progetto di generare flussi di cassa positivi dopo aver ripagato il servizio del debito.

Essi sono così definiti:

1) *Debt Service Cover Ratio* (DSCR):

$$DSCR = \frac{FCO_n}{K_n + I_t}$$

Dove:

- FCO_n sono i flussi di cassa operativi nell'anno corrente n-esimo;
- K_n è la quota capitale da rimborsare nell'anno n-esimo;
- I_n è la quota interessi da ripagare nell'anno n-esimo.

2) *Loan Life Cover Ratio* (LLCR):

$$LLCR = \frac{\sum_{n=s}^{s+m} \frac{FCO_n}{(1+i)^n} + R}{D_n}$$

Dove:

- s è il periodo di valutazione dell'indicatore;
- $s+m$ è l'ultimo periodo di rimborso del debito;
- FCO_n è il flusso di cassa per il servizio del debito;
- D è il debito residuo (outstanding) al periodo t-esimo;
- i è il tasso di attualizzazione dei flussi di cassa;
- R è l'eventuale riserva a servizio del debito accumulata al periodo di valutazione (*Debt Reserve*).

Valori positivi (nell'intorno di 1,3) del DSCR indicano convenzionalmente la capacità dell'investimento di generare risorse sufficienti a ripagare il servizio del debito; valori maggiori di 1 del LLCR indicano la liquidità generata dal progetto dopo aver ripagato il debito. Pertanto, per la proposta di scenari ottimali bancabili sono stati considerati fattibili solo scenari che realizzino valori positivi di DSCR nell'intorno di 1,3 e valori positivi di LLCR maggiori di 1.

Nell'ambito della riqualificazione energetica degli edifici scolastici, il presente rapporto di DE sarà inoltre fondamentale per dotare la Pubblica Amministrazione (PA) di un'analisi tecnico-economica di dettaglio delle EEM identificate all'interno degli scenari ottimali, con lo scopo di consentire l'individuazione dei possibili strumenti di finanziamento delle stesse, sia tramite finanziamento proprio, sia tramite proposte di *Energy Performance Contract* (EPC) da parte di Società di Servizi Energetici (*Energy Service Company* – ESCO) abbinate all'istituto del Finanziamento Tramite Terzi (FTT). In tale ambito trova espressione l'applicazione del Partenariato Pubblico Privato (PPP).

Al fine di effettuare concretamente un'analisi finanziaria preliminare e verificare quindi gli aspetti di convenienza economica e sostenibilità finanziari degli scenari ottimali è stato presentato un modello semplificato di Piano Economico Finanziario (PEF) indicativo per ogni scenario.

Infine, si è proceduto all'identificazione dell'eventuale canone applicabile nel caso di attuazione dello scenario ottimale attraverso la partecipazione di ESCO secondo lo schema di *Energy Performance Contract* (EPC).

Si sono quindi individuati i seguenti scenari, che forniscano i maggiori vantaggi in termini di riduzione dei costi e consumi energetici, nei tempi di ritorno accettabili sopra descritti.

- **Scenario 1: EEM2:** Tale scenario consiste nella realizzazione di sostituzione del generatore di calore con l'installazione di termovalvole
- **Scenario 2: EEM1+EEM2+EEM3:** Tale scenario consiste nella realizzazione di sostituzione dei serramenti, del generatore di calore e l'installazione di termovalvole

9.3.1 Scenario 1: EEM2

La realizzazione dello scenario 1 consiste nella combinazione delle EEM di seguito elencate:


- EEM2: sostituzione generatore di calore ed installazione di termovalvole

Tabella 9.9 – Combinazione di EEM proposta per lo scenario 1

VOCE INVESTIMENTO	TOTALE	IVA AI 22%	TOTALE
	(IVA ESCLUSA)		(IVA INCLUSA)
	[€]	[€]	[€]
EEM2 Fornitura & Posa	32.575	7.166	39.741
Costi per la sicurezza	977	215	1.192
Costi per la progettazione	2.280	502	2.782
TOTALE (I₀)	35.832	7.883	43.715
VOCE MANUTENZIONE	C _{MO}	C _{MS}	C _M
	(IVA INCLUSA)	(IVA INCLUSA)	(IVA INCLUSA)
	[€]	[€]	[€]
EEM2 O&M	4.527	1.354	5.881
TOTALE (C_M)	4.527	1.354	5.881
VOCE INCENTIVO	DESCRIZIONE	TOTALE	
		(IVA INCLUSA)	
		[€]	
Incentivi	[Conto termico]	10.400	
Durata incentivi		5	
Incentivo annuo		2.080	


A seguito della modellazione dei due scenari ottimali è stato possibile rappresentare i risultati del bilancio energetico termico nella forma di diagramma di sankey relativo alle situazioni post-intervento.

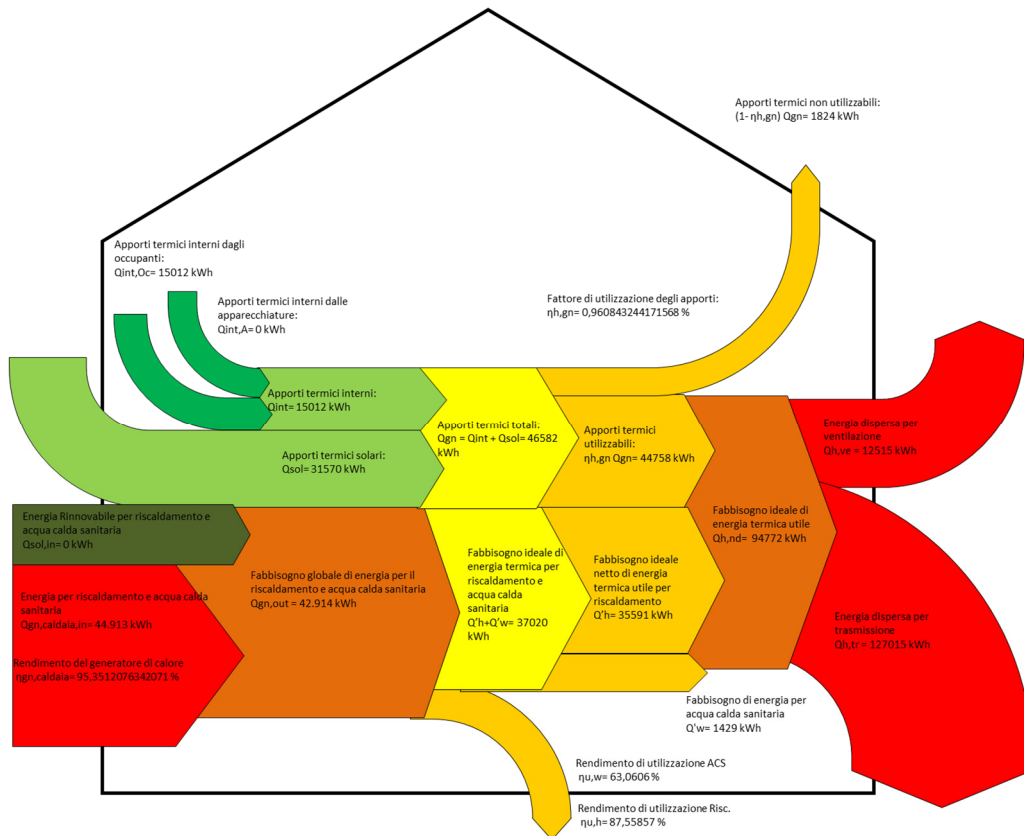Figura 9.7 – SCN1: Diagramma di Sankey relativo al fabbisogno termico post intervento



Dall'analisi dei diagrammi di Sankey relativo al fabbisogno termico dell'edificio post intervento è possibile notare che il contributo relativo all'energia dispersa per trasmissione è notevolmente diminuito, insieme al fabbisogno globale di energia per il riscaldamento.

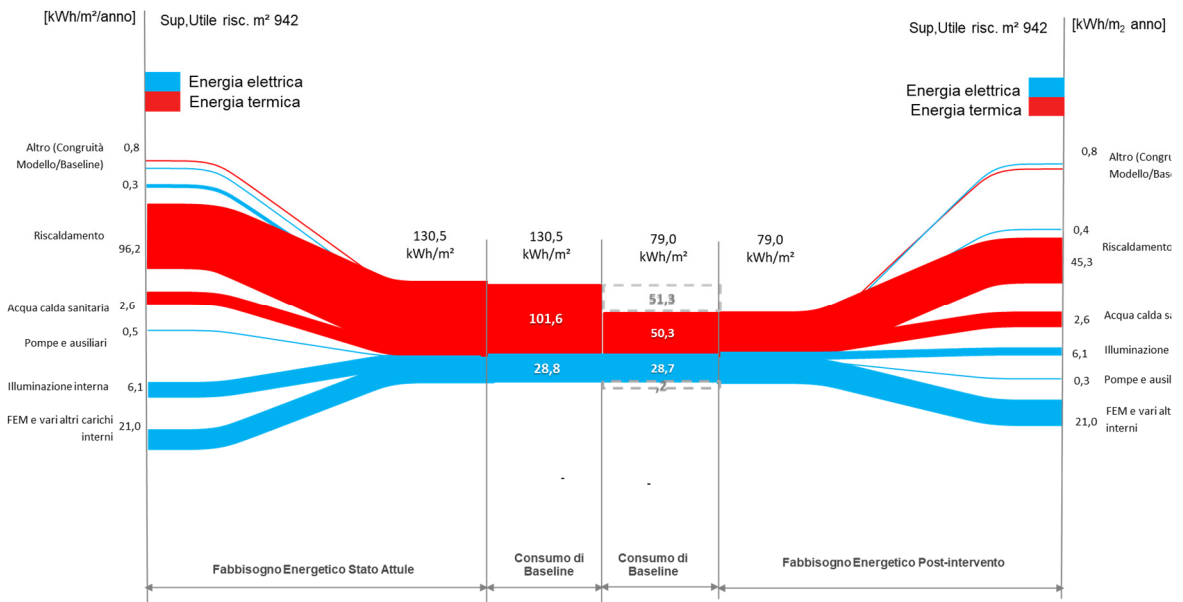Figura 9.8 – SCN1: Bilancio energetico complessivo dell'edificio post intervento




I miglioramenti ottenibili tramite l'attuazione dello Scenario 1 sono riportati nella Tabella 9.10 e nella Figura 9.9

Tabella 9.10 – Risultati analisi SCN1 – EEM2

CALCOLO RISPARMIO	U.M.	ANTE-INTERVENTO	POST-INTERVENTO	RIDUZIONE DAL BASELINE
-------------------	------	-----------------	-----------------	------------------------

EM2 – rendimento impianto	%	0,983	2,073	-110,9%
$Q_{teorico}$	[kWh]	93.231	44.913	51,8%
$EE_{teorico}$	[kWh]	26.412	26.256	0,6%
$Q_{baseline}$	[kWh]	95.682	46.094	51,8%
$EE_{baseline}$	[kWh]	27.173	27.012	0,6%
Emiss. CO2 Termico	[kgCO ₂]	19.328	9.311	51,8%
Emiss. CO2 Elettrico	[kgCO ₂]	12.690	12.615	0,6%
Emiss. CO2 TOT	[kgCO ₂]	32.017	21.926	31,5%
Fornitura Termica, C_Q	[€]	7.823	3.769	51,8%
Fornitura Elettrica, C_{EE}	[€]	5.858	5.824	0,6%
Fornitura Energia, C_E	[€]	13.681	9.592	29,9%
C_{MO}	[€]	15.711	12.569	20,0%
C_{MS}	[€]	4.176	3.759	10,0%
O&M ($C_{MO} + C_{MS}$)	[€]	19.887	16.327	17,9%
OPEX	[€]	33.568	25.920	22,8%
Classe energetica	[-]	F	E	+1 classi

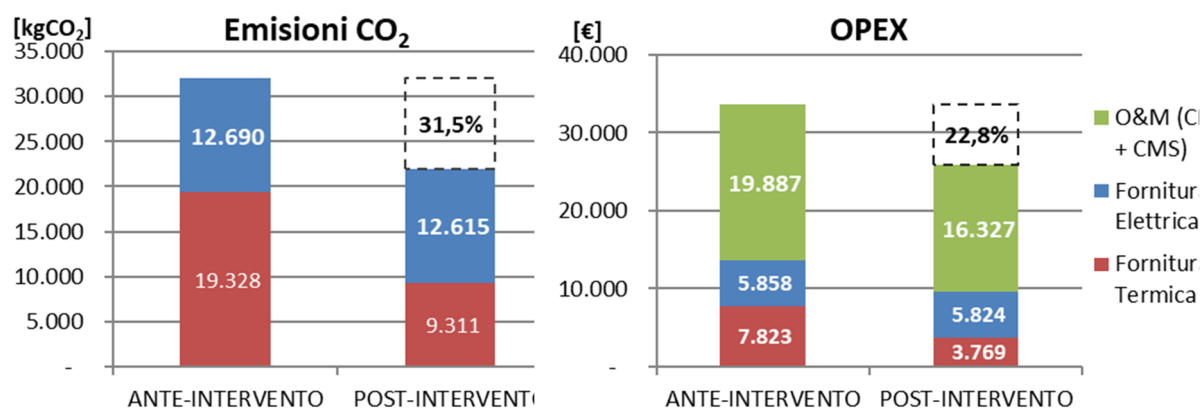Figura 9.9 - SCN1: Riduzione dei costi operativi (OPEX) e delle emissioni di CO₂ a partire dalla baseline

E' stato quindi possibile presentare un modello semplificato di Piano Economico Finanziario (PEF) indicativo, i cui calcoli di dettaglio sono riportati all'Allegato L – Piano Economico Finanziario scenari. I risultati dell'analisi sono riportati nella Tabella 9.11, Tabella 9.12 e Tabella 9.13 e nelle successive figure.

Tabella 9.11 – Parametri finanziari dell'analisi di redditività dello SCN1– EEM2

PARAMETRI FINANZIARI			
Anni Costruzione	n_i		1
Anni Gestione Servizio	n_s		14
Anni Concessione	n		15
Anno inizio Concessione	n_o		2020

Anni dell'ammortamento	n_A	10
Saggio Cassa Deposito e Prestiti	k_{CdP}	0,02
Costo Capitale Azienda	WACC	0,04
$k_{progetto} = \text{Max}(WACC; k_{CdP})$	$k_{progetto}$	0,04
Inflazione ISTAT	f	0,005
deriva dell'inflazione	f'	0,007
%, interessi debito	k_D	0,038
%, interessi equity	k_E	0,09
Aliquota IRES	IRES	0,24
Aliquota IRAP	IRAP	0,039
Aliquota fiscale	τ	0,279
Anni debito (finanziamento)	n_D	7
Anni Equity	n_E	14
Costi d'Investimento diretti, IVA incl.	I_D	43.715
Oneri Finanziari (costi indiretti)	%Of	0,03
Costi d'Investimento indiretti, IVA incl.	Of	1.311
Costi d'Investimento (diretti+Indiretti) , IVA incl.	CAPEX	45.027
%CAPEX a Debito	D	0,80
%CAPEX a Equity	E	0,20
Debito	I_D	36.021
Equity	I_E	9.005
Fattore di annualità Debito	FA_D	6,13
Rata annua debito	q_D	5.872
Costo finanziamento, (D+INT _D)	$q_D * n_D$	41.105
Costi per interessi debito, INT _D	INT_D=q_D*n_D-D	5.084

Tabella 9.12 – Parametri Economici dell'analisi di redditività dello SCN1



PARAMETRI ECONOMICI		
Costo annuo energia pre-intervento, IVA escl.	C_{E0}	13.681
Costo annuo O&M pre-intervento, IVA escl.	C_{M0}	19.887
Spesa PA pre-intervento (Baseline)	C_{Baseline}	33.568
Altri costi di gestione ESCo post-intervento, IVA escl.	C_{Altro}	0,00
Riduzione% costi fornitura Energia	%ΔC_E	0,31
Riduzione% costi O&M	%ΔC_M	0,18
Obiettivo riduzione spesa PA	%C_{Baseline}	0,04
Risparmio annuo PA garantito	45,6%	6.322
Risparmio annuo PA immediato durante la gestione	Risp.IM	1.343
Risparmio PA durante la concessione	14%	62.968
Risparmio annuo PA al termine della concessione	Risp.Term.	9.383
N° di Canoni annuali	anni	14
Utile lordo della ESCO	%CAPEX	0,84
Costo Contrattuale ESCO €/anno IVA escl.	C_{ESCO}	2.706
Costi FTT €/anno IVA escl.	C_{FTT}	363
Costi CAPEX €/anno IVA escl.	C_{CAPEX}	1.910
Canone O&M €/anno	CnM	16.953
Canone Energia €/anno	CnE	10.293
Canone Servizi €/anno IVA escl.	CnS	27.246
Canone Disponibilità €/anno IVA escl.	CnD	4.979
Canone Totale €/anno IVA escl.	Cn	32.225

E1054 - Nido Castello Raggio e Scuola Materna Rossa

Aliquota IVA %	IVA	0
Rimborso erariale IVA	RIVA	7.883
Ricavi da Incentivi, esenti d'IVA	R_B	10.400
Durata Incentivi, anni	n_B	5
Inizio erogazione Incentivi, anno		2022

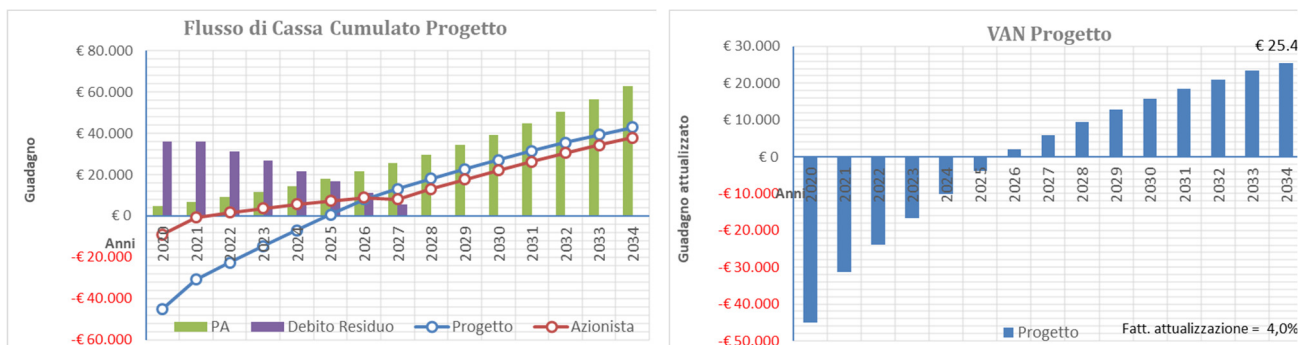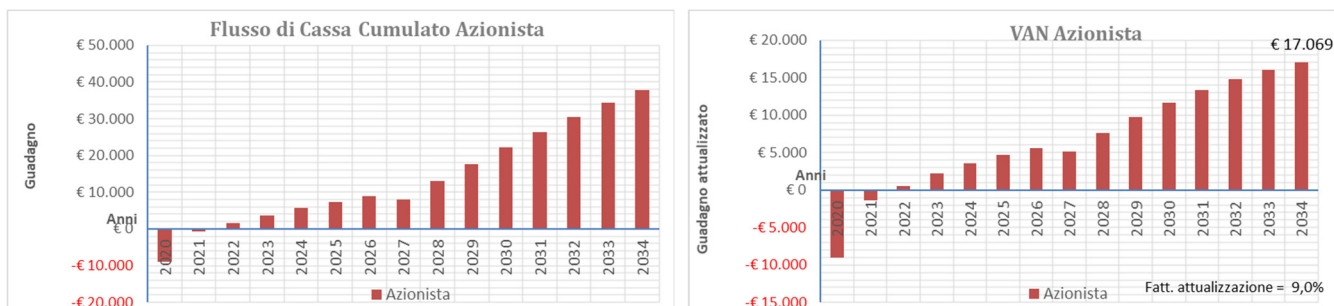Tabella 9.13 – Risultati dell'analisi di redditività e sostenibilità finanziaria della SCN1

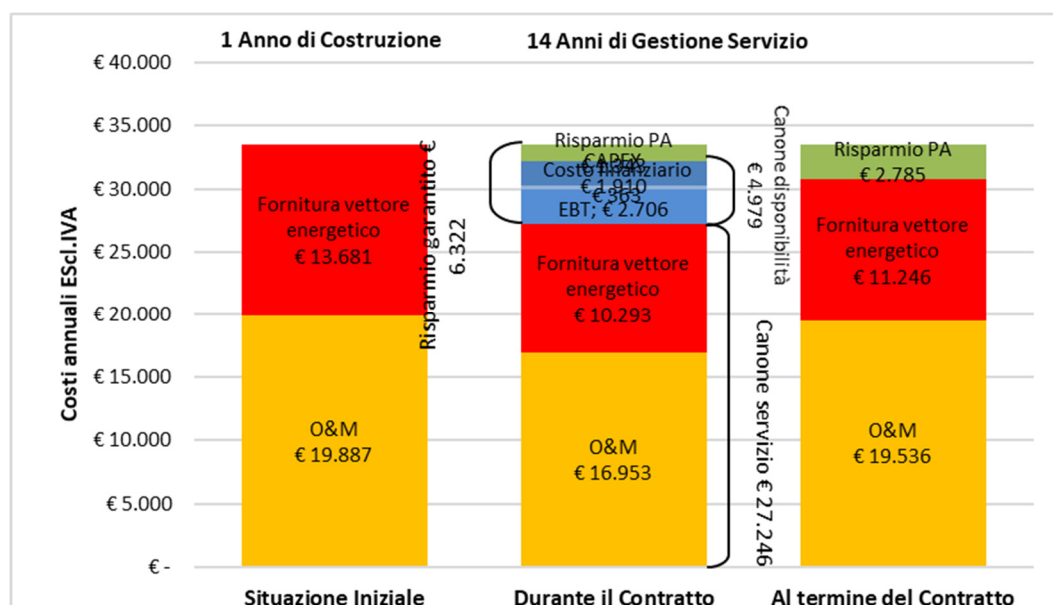
INDICATORI DI REDDITIVITÀ DEL PROGETTO PRE-IMPOSTE		
Tempo di Ritorno Semplice, Spb = Io / FC, Anni	T.R.S.	5,9
Tempo di Ritorno Attualizzato T.R.A., anni	T.R.A.	6,7
Valore Attuale Netto, VAN = VA - Io	VAN > 0	25442
Tasso interno di rendimento del progetto	TIR > WACC	0,14
Indice di Profitto	IP	0,58
INDICATORI DI REDDITIVITÀ DELLA ESCO PRE-IMPOSTE		
Tempo di Ritorno Semplice, Spb = Io / FC, Anni	T.R.S.	2,3
Tempo di Ritorno Attualizzato T.R.A., anni	T.R.A.	2,7
Valore Attuale Netto, VAN = VA - Io	VAN > 0	17.069
Tasso interno di rendimento dell'azionista	TIR > k_e	0,45
Debit Service Cover Ratio	DSCR < 1,3	1,28
Loan Life Cover Ratio	LLCR > 1	2,34
Indice di Profitto Azionista	IP	0,39

Figura 9.10 –SCN1: Flussi di cassa del progetto

Figura 9.11 – SCN1: Flussi di cassa dell'azionista


Dall'analisi effettuata è emerso che lo scenario di interventi risulta conveniente entrambi i soggetti, PA ed ESCO.

Infine si è provveduto all'identificazione del possibile canone applicabile nel caso di attuazione dello scenario ottimale con incentivi attraverso la partecipazione di ESCO secondo lo schema di EPC descritto in Figura 9.12.

Figura 9.12 – SCN1: Flussi di cassa dell'azionista



9.3.2 Scenario 2: EEM1+EEM2+EEM4:

La realizzazione dello scenario 1 consiste nella combinazione delle EEM di seguito elencate:

- EEM1: sostituzione serramenti
- EEM2: sostituzione generatore di calore ed installazione di termovalvole
- EEM4: Controsoffitto isolato

Tabella 9.14 – Combinazione di EEM proposta per lo scenario 2

VOCE INVESTIMENTO	TOTALE		TOTALE
	(IVA ESCLUSA)	IVA AI 22%	(IVA INCLUSA)
	[€]	[€]	[€]
EEM1 Fornitura & Posa	45.035	9.908	54.943
EEM2 Fornitura & Posa	32.575	7.166	39.741
EEM4 Fornitura & Posa	34.136	7.510	41.646
Costi per la sicurezza	3.352	738	4.090
Costi per la progettazione	7.894	1.737	9.631
TOTALE (I₀)	122.992	27.058	150.051
VOCE MANUTENZIONE	C _{MO}	C _{MS}	C _M
	(IVA INCLUSA)	(IVA INCLUSA)	(IVA INCLUSA)
	[€]	[€]	[€]
EEM1 O&M	5.659	1.504	7.163
EEM2 O&M	4.527	1.354	5.881
EEM4 O&M	5.093	1.504	6.597
TOTALE (C_M)	3.961	1.354	5.315
VOCE INCENTIVO	DESCRIZIONE	TOTALE	
		(IVA INCLUSA)	
		[€]	
Incentivi	[Conto termico]	50.067	
Durata incentivi		5	
Incentivo annuo		10.013	

Per lo SCN2 è stato considerato anche il contributo del conto termico relativo alla sostituzione dei serramenti, questo perché congiuntamente si prevede l'installazione delle valvole termostatiche su tutti i terminali di emissione.

Il contributo dato dall'incentivo "Conto Termico" per i serramenti è stato calcolato considerando la seguente relazione

Il contributo dato dall'incentivo "Conto Termico" è stato calcolato considerando la seguente relazione

$$I_{tot} = \%_{spesa} \cdot C \cdot S_{int}$$


Dove si si è indicato con:

- I_{tot} : incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata, che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un'unica soluzione per gli aventi diritto (le PAe le ESCo che operano per loro conto, ad esclusione delle Cooperative di abitanti e delle Cooperative sociali).
- I_{max} : valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale (tabella 5 del Decreto)
- $\%_{spesa}$: percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento (tabella 5 del Decreto)
- S_{int} : superficie oggetto dell'intervento (m2) – pari a circa **203mq**
- $C = \frac{\text{spesa sostenuta in €}}{\text{superficie oggetto di intervento}}$ costo specifico sostenuto – pari a **circa 297 €/mq**
- C_{max} è il valore massimo di C ed è definito dalla tabella 5 del Decreto.

[Tabella 5 – Allegato II - DM 16.02.16]			
Tipologia di intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile ($\%_{spesa}$)	Costo massimo (C_{max})	Valore massimo dell'incentivo I_{max} [€]
Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche	40 (**)	350 €/m ² per le zone climatiche A, B, C	75.000
ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento	40 (**)	450 €/m ² per le zone climatiche D, E, F	100.000


A seguito della modellazione dei due scenari ottimali è stato possibile rappresentare i risultati del bilancio energetico termico nella forma di diagramma di sankey relativo alle situazioni post-intervento.

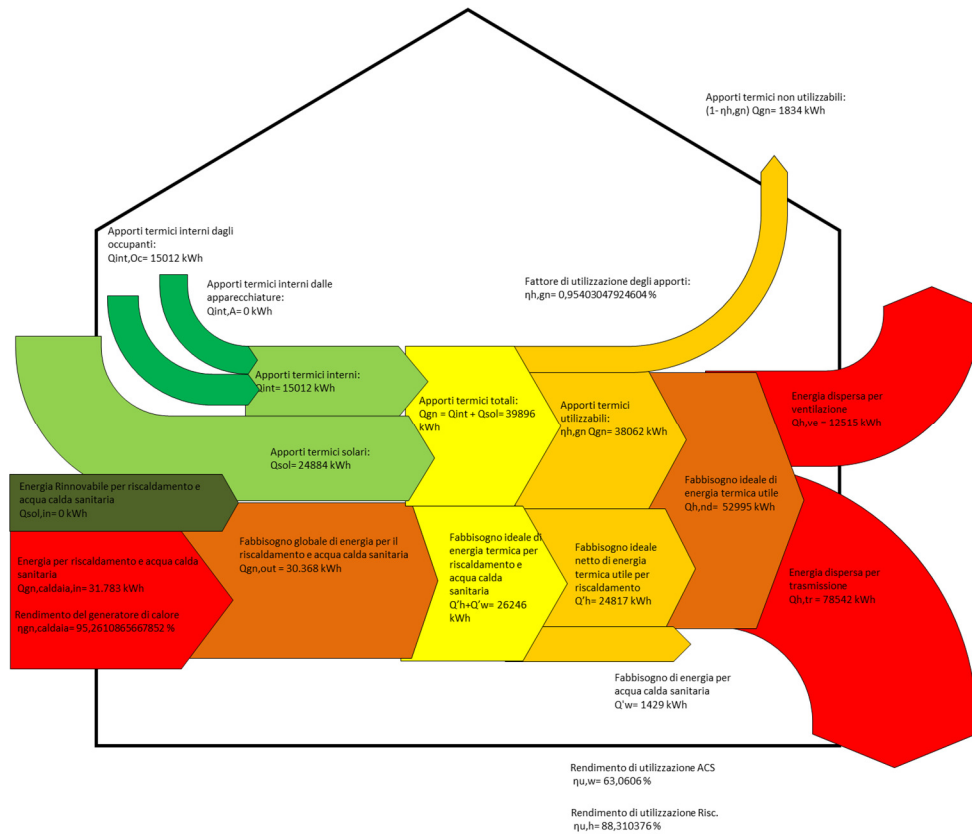Figura 9.13 – SCN2: Diagramma di Sankey relativo al fabbisogno termico post intervento



Dall'analisi dei diagrammi di Sankey relativo al fabbisogno termico dell'edificio post intervento è possibile notare che il contributo relativo all'energia dispersa per trasmissione è notevolmente diminuito, insieme al fabbisogno globale di energia per il riscaldamento.

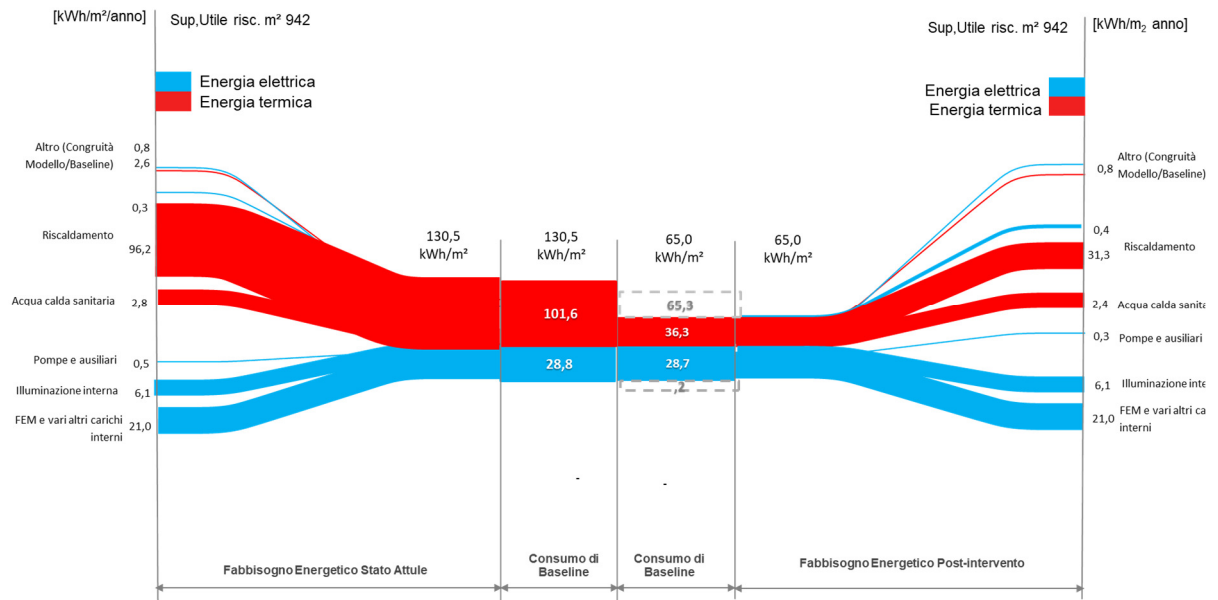Figura 9.14 – SCN2: Bilancio energetico complessivo dell'edificio post intervento




I miglioramenti ottenibili tramite l'attuazione dello Scenario 2 sono riportati nella Tabella 9.15 e nella Tabella 9.15

Tabella 9.15 – Risultati analisi SCN2 – EEM1+EEM2+EEM4

CALCOLO RISPARMIO	U.M.	ANTE-INTERVENTO	POST-INTERVENTO	RIDUZIONE DAL BASELINE
EM1 – Trasmittanza	[W/m²K]	4	1,2	70,0%
EM2 - Rendimento	%	0,983	2,073	-110,9%

EM4 – Trasmittanza	[W/m ² K]	1,8	0,2	88,9%
Q_{teorico}	[kWh]	93.231	31.783	65,9%
EE_{teorico}	[kWh]	26.412	26.256	0,6%
Q_{baseline}	[kWh]	95.682	32.618	65,9%
EE_{baseline}	[kWh]	27.173	27.012	0,6%
Emiss. CO2 Termico	[kgCO ₂]	19.328	6.589	65,9%
Emiss. CO2 Elettrico	[kgCO ₂]	12.690	12.615	0,6%
Emiss. CO2 TOT	[kgCO ₂]	32.017	19.204	40,0%
Fornitura Termica, C_Q	[€]	7.823	2.667	65,9%
Fornitura Elettrica, C_{EE}	[€]	5.858	5.824	0,6%
Fornitura Energia, C_E	[€]	13.681	8.491	37,9%
C_{MO}	[€]	15.711	10.998	30,0%
C_{MS}	[€]	4.176	3.759	10,0%
O&M (C_{MO} + C_{MS})	[€]	19.887	14.756	25,8%
OPEX	[€]	33.568	23.247	30,7%
Classe energetica	[-]	F	D	+2 classi

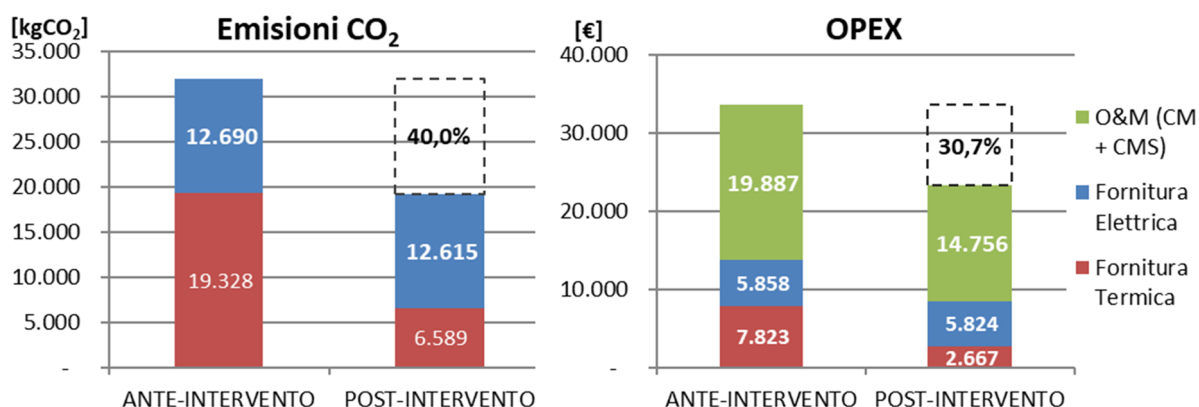 Figura 9.15 – SCN2: Riduzione dei costi operativi (OPEX) e delle emissioni di CO₂ a partire dalla baseline


È stato quindi possibile presentare un modello semplificato di Piano Economico Finanziario (PEF) indicativo, i cui calcoli di dettaglio sono riportati all'Allegato L – Piano Economico Finanziario scenari. I risultati dell'analisi sono riportati nella Tabella 9.16, Tabella 9.17 e Tabella 9.18 e nelle successive figure.

Tabella 9.16 – Parametri finanziari dell'analisi di redditività dello SCN2– EEM1+EEM2+EEM4

PARAMETRI FINANZIARI		
Anni Costruzione	n_i	1
Anni Gestione Servizio	n_s	24
Anni Concessione	n	25
Anno inizio Concessione	n_o	2020
Anni dell'ammortamento	n_A	10
Saggio Cassa Deposito e Prestiti	k_{CdP}	0,02
Costo Capitale Azienda	WACC	0,04
$k_{progetto} = \text{Max}(WACC; k_{CdP})$	$k_{progetto}$	0,04
Inflazione ISTAT	f	0,005
deriva dell'inflazione	f'	0,007
%, interessi debito	k_D	0,038
%, interessi equity	k_E	0,09
Aliquota IRES	IRES	0,24

E1054 - Nido Castello Raggio e Scuola Materna Rossa

Aliquota IRAP	IRAP	0,039
Aliquota fiscale	τ	0,279
Anni debito (finanziamento)	n_D	10
Anni Equity	n_E	24
Costi d'Investimento diretti, IVA incl.	I_D	150.051
Oneri Finanziari (costi indiretti)	%Of	0,03
Costi d'Investimento indiretti, IVA incl.	Of	4.502
Costi d'Investimento (diretti+Indiretti) , IVA incl.	CAPEX	154.552
%CAPEX a Debito	D	0,8
%CAPEX a Equity	E	0,2
Debito	I_D	123.642
Equity	I_E	30.910
Fattore di annualità Debito	FA_D	8
Rata annua debito	q_D	14.893
Costo finanziamento, (D+INT _D)	$q_D * n_D$	148.933
Costi per interessi debito, INT _D	INT_D=$q_D * n_D - D$	25.292

Tabella 9.17 – Parametri Economici dell'analisi di redditività dello SCN2

PARAMETRI ECONOMICI		
Costo annuo energia pre-intervento, IVA escl.	C_{E0}	13.681
Costo annuo O&M pre-intervento, IVA escl.	C_{M0}	19.887
Spesa PA pre-intervento (Baseline)	C_{Baseline}	33.568
Altri costi di gestione ESCo post-intervento, IVA escl.	C_{Altro}	0,000
Riduzione% costi fornitura Energia	%ΔC_E	0,379
Riduzione% costi O&M	%ΔC_M	0,258
Obiettivo riduzione spesa PA	%C_{Baseline}	0,040
Risparmio annuo PA garantito	45,6%	7.953
Risparmio annuo PA immediato durante la gestione	Risp.IM	1.343
Risparmio PA durante la concessione	14%	149.645
Risparmio annuo PA al termine della concessione	Risp.Term.	13.912
N° di Canoni annuali	anni	24
Utile lordo della ESCO	%CAPEX	0,362
Costo Contrattuale ESCO €/anno IVA escl.	C_{ESCO}	2.330
Costi FTT €/anno IVA escl.	C_{FTT}	1.054
Costi CAPEX €/anno IVA escl.	C_{CAPEX}	3.226
Canone O&M €/anno	C_{nM}	15.715
Canone Energia €/anno	C_{nE}	9.900
Canone Servizi €/anno IVA escl.	C_{nS}	25.615
Canone Disponibilità €/anno IVA escl.	C_{nD}	6.610
Canone Totale €/anno IVA escl.	C_n	32.225
Aliquota IVA %	IVA	0
Rimborso erariale IVA	R_{IVA}	27.058
Ricavi da Incentivi, esenti d'IVA	R_B	50.067
Durata Incentivi, anni	n_B	5
Inizio erogazione Incentivi, anno		2022

Tabella 9.18 – Risultati dell'analisi di redditività e sostenibilità finanziaria della SCN12

INDICATORI DI REDDITIVITA DEL PROGETTO PRE-IMPOSTE		
--	--	--

E1054 - Nido Castello Raggio e Scuola Materna Rossa

Tempo di Ritorno Semplice, Spb = Io / FC, Anni	T.R.S.	11
Tempo di Ritorno Attualizzato T.R.A., anni	T.R.A.	16
Valore Attuale Netto, VAN = VA - Io	VAN > 0	20.651
Tasso interno di rendimento del progetto	TIR > WACC	0,06
Indice di Profitto	IP	0,14
INDICATORI DI REDDITIVITA DELLA ESCO PRE-IMPOSTE		
Tempo di Ritorno Semplice, Spb = Io / FC, Anni	T.R.S.	14
Tempo di Ritorno Attualizzato T.R.A., anni	T.R.A.	18
Valore Attuale Netto, VAN = VA - Io	VAN > 0	5.547
Tasso interno di rendimento dell'azionista	TIR > ke	0,12
Debit Service Cover Ratio	DSCR < 1,3	1,03
Loan Life Cover Ratio	LLCR > 1	1,47
Indice di Profitto Azionista	IP	0,04


Figura 9.16 –SCN2: Flussi di cassa del progetto



Figura 9.17 – SCN2: Flussi di cassa dell'azionista



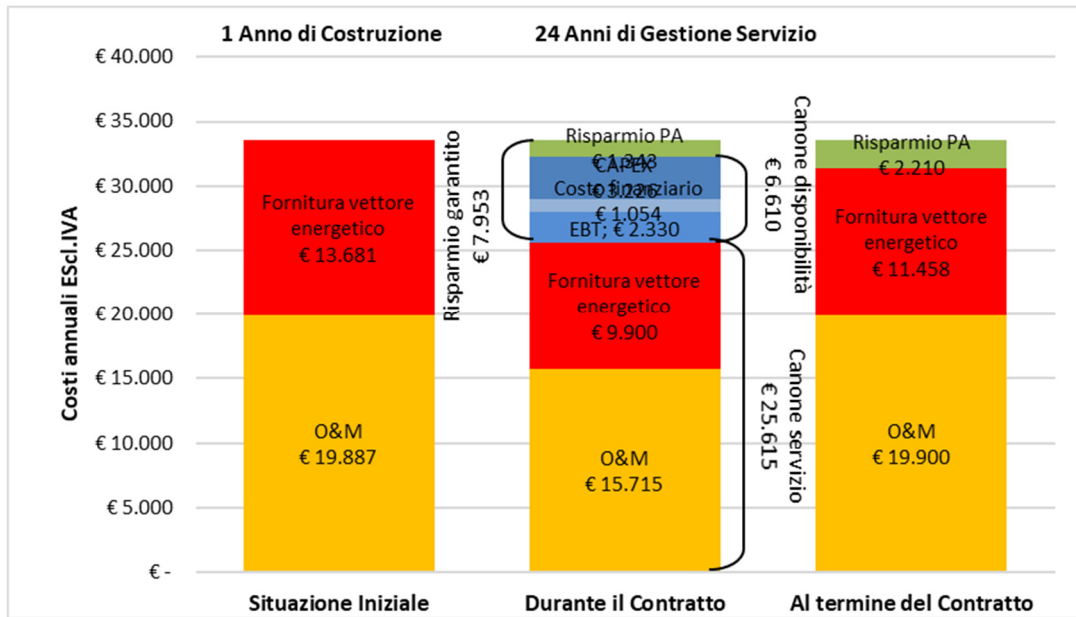Dall'analisi effettuata è emerso che lo scenario di interventi, pur rispondendo alla richiesta iniziale di incrementare di almeno due classi energetiche il fabbricato, risulta conveniente solo per la PA e non per la ESCO.



10 CONCLUSIONI

10.1 RIASSUNTO DEGLI INDICI DI PERFORMANCE ENERGETICA

Dalle analisi e dai sopralluoghi effettuati presso la Scuola *Nido Castello Raggio e Scuola Materna Rossa* è risultato che l'edificio presenta degli indici di performance termica sufficienti dovuti non tanto al reale rendimento degli impianti o alle performance dell'involucro edilizio, quanto al ricondurre i consumi stagionali a dei fabbisogni non reali ma di progetto.

La situazione è invece differente per quanto riguarda gli indici di performance relativi al consumo di energia elettrica, che sono risultati essere insufficienti.

10.2 RIASSUNTO DEGLI SCENARI DI INVESTIMENTO E DEI PRINCIPALI RISULTATI

Gli interventi di efficientamento previsti per la struttura interessano l'involucro e l'impianto di climatizzazione, in particolare per quanto riguarda i sottosistemi di generazione e regolazione.

Tuttavia solo uno degli scenari di intervento proposti riusciva a garantire un miglioramento delle performance energetiche pari a due classi (SCN2) mentre lo scenario 1 che consente un rientro degli interventi in tempi conformi alle richieste della committenza non rispetta le performance minime richieste, con un miglioramento pari solo ad una classe energetica.

10.3 CONCLUSIONI E COMMENTI

La scuola è risultata essere, dal punto di vista impiantistico, in un buono stato manutentivo con componenti però ormai obsoleti e caratterizzati da limitati rendimenti.

Per quanto concerne l'involucro gli standard prestazionali sono decisamente inferiori, con soluzioni costruttive che limitano gli interventi di efficientamento adottabili (muratura esterna portante) ed elementi obsoleti con bassi livelli di isolamento termico; la maggior parte dei serramenti presenti risale infatti agli anni '70 ed è del tipo a vetro singolo e telaio in legno tenero.

Tutti questi fattori fanno sì che l'edificio sia, con riferimento alle numerose superfici finestrate, particolarmente disperdente e che un ulteriore efficientamento del fabbricato non può prescindere dalla sostituzione di questi elementi; questa tipologia di intervento richiede tuttavia elevati importi, spesso non conciliabili con i tempi di ritorno attesi dalla Committenza.

ALLEGATO A – ELENCO DOCUMENTAZIONE FORNITA DALLA COMMITENZA

	Titolo	Data	Nome file
Planimetrie Involucro	TAVOLA DI INQUADRAMENTO	26/11/2017	E01054.dwg
Planimetrie Involucro	TAVOLA PIANO PRIMO EDIFICIO SCOLASTICO/SOCIALE	26/11/2017	PIAN1.dwg
Planimetrie Involucro	TAVOLA PIANO SOTTO STRADA EDIFICIO SCOLASTICO/SOCIALE	26/11/2017	PIAN1SS.dwg
Planimetrie Involucro	TAVOLA PIANO SECONDO EDIFICIO SCOLASTICO/SOCIALE	26/11/2017	PIAN2.dwg
Planimetrie Involucro	TAVOLA PIANO COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO/SOCIALE	26/11/2017	PIANC.dwg
Planimetrie Involucro	TAVOLA PIANO TERRA EDIFICIO SCOLASTICO / SOCIALE	26/11/2017	PIANT.dwg
Planimetrie Termici	CENSIMENTO – CENTRALE TERMICA	26/11/2017	087-S01-001-CENTRALE TERMICA.dwg
Planimetrie Termici	CENSIMENTO – PIANO 00	26/11/2017	L1-042-084-P00.dwg
Planimetrie Termici	CENSIMENTO – PIANO 01	26/11/2017	L1-042-084-P01.dwg
Planimetrie Termici	CENSIMENTO – PIANO 02	26/11/2017	L1-042-084-P02.dwg
Planimetrie Termici	CENSIMENTO – PIANO SOTTO STRADA	26/11/2017	L1-042-084-S01.dwg
Checklist Termici	L1-042-087-P00-Checklist	26/11/2017	L1-042-087-P00-Checklist.xlsx
Checklist Termici	L1-042-087-P01-Checklist	26/11/2017	L1-042-087-P01-Checklist.xlsx
Checklist Termici	L1-042-087-P02-Checklist	26/11/2017	L1-042-087-P02-Checklist.xlsx
Checklist Termici	L1-042-087-PS01-Checklist	26/11/2017	L1-042-087-PS01-Checklist.xlsx
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-10-13 al 31-01-14	08/11/2017	5700065529
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-01-14 al 28-02-14	08/11/2017	5700098243
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-03-14 al 31-03-14	08/11/2017	5700134938
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-04-14 al 30-04-14	08/11/2017	5700176150
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-05-14 al 31-05-14	08/11/2017	5700215025
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-05-14 al 30-06-14	08/11/2017	5700248896
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-08-14 al 31-08-14	08/11/2017	5700291396
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-09-14 al 30-09-14	08/11/2017	5700345865
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-10-14 al 31-10-14	08/11/2017	5700373675
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-11-14 al 30-11-14	08/11/2017	5700411700
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-10-13 al 31-01-14	08/11/2017	5700065502
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-01-14 al 28-02-14	08/11/2017	5700098231
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-02-14 al 31-03-14	08/11/2017	5700134947
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-03-14 al 30-04-14	08/11/2017	5700176175
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-04-14 al 31-05-14	08/11/2017	5700214999
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-06-14 al 30-06-14	08/11/2017	5700248920
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-08-14 al 31-08-14	08/11/2017	5700320256
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-09-14 al 30-09-14	08/11/2017	5700345638
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-09-14 al 30-11-14	08/11/2017	5700411615
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-10-14 al 31-10-14	08/11/2017	5700397633
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-11-14 al 30-11-14	08/11/2017	5700448338
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-01-15 al 31-01-15	08/11/2017	5700493059
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-02-15 al 28-02-15	08/11/2017	5700544451
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-03-15 al 31-03-15	08/11/2017	5750149925
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-04-15 al 30-04-15	08/11/2017	E000140840
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-05-15 al 31-05-15	08/11/2017	E000337518
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-06-15 al 30-06-15	08/11/2017	E000234061
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-08-15 al 31-08-15	08/11/2017	E000386672
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-08-15 al 31-08-15	08/11/2017	E000337518
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-09-15 al 30-09-15	08/11/2017	E000386672
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-10-15 al 30-10-15	08/11/2017	E000432860
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-10-15 al 31-10-15	08/11/2017	E000483579
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-11-15 al 30-11-15	08/11/2017	E000018554
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-01-15 al 31-01-15	08/11/2017	5700493164
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-01-15 al 31-01-15	08/11/2017	5700544358
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-02-15 al 28-02-15	08/11/2017	5750082011



E1054 - Nido Castello Raggio e Scuola Materna Rossa

Titolo		Data	Nome file
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-04-15 al 30-04-15	08/11/2017	E000140853
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-05-15 al 31-05-15	08/11/2017	E000175681
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-06-15 al 30-06-15	08/11/2017	E000234074
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-07-15 al 31-07-15	08/11/2017	E000386685
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-07-15 al 31-07-15	08/11/2017	E000337531
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-08-15 al 31-08-15	08/11/2017	E000337531
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-09-15 al 30-09-15	08/11/2017	E000386685
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-10-15 al 30-10-15	08/11/2017	E000432872
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-11-15 al 30-11-15	08/11/2017	E000483591
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-12-15 al 31-12-15	08/11/2017	E000018566
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-01-16 al 31-01-16	08/11/2017	E000334601
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-04-16 al 30-04-16	08/11/2017	011640025271
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-04-16 al 30-09-16	08/11/2017	011640087925
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-06-16 al 30-06-16	08/11/2017	011640049213
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-07-16 al 31-07-16	08/11/2017	011640060827
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-08-16 al 31-08-16	08/11/2017	011640074901
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-08-16 al 30-11-16	08/11/2017	011640122871
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-10-16 al 31-10-16	08/11/2017	011640108898
Bollette EE	POD:IT001E00096044 Fattura dal 01-12-16 al 31-12-16	08/11/2017	11740001578
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-12-15 al 31-01-16	08/11/2017	E000150599
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-04-16 al 30-04-16	08/11/2017	011640025277
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-04-16 al 30-09-16	08/11/2017	011640087949
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-06-16 al 30-06-16	08/11/2017	011640048520
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-07-16 al 31-07-16	08/11/2017	011640060831
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-08-16 al 31-08-16	08/11/2017	011640074904
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-08-16 al 30-11-16	08/11/2017	011640125737
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-10-16 al 31-10-16	08/11/2017	011640100079
Bollette EE	POD:IT001E00096046 Fattura dal 01-12-16 al 31-01-17	08/11/2017	11740023046
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-01-15 al 31-03-15	08/11/2017	20151864
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-04-15 al 30-06-15	08/11/2017	P150008978
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-07-15 al 31-07-15	08/11/2017	P150012621
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-08-15 al 31-08-15	08/11/2017	P150018601
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-09-15 al 30-09-15	08/11/2017	P150032785
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-10-15 al 31-10-15	08/11/2017	P150041248
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-11-15 al 30-11-15	08/11/2017	P150044516
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-12-15 al 31-12-15	08/11/2017	P160003352
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-01-16 al 31-01-16	08/11/2017	P160009906
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-02-16 al 29-02-16	08/11/2017	P160022665
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-03-16 al 31-03-16	08/11/2017	P160028442
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-04-16 al 30-04-16	08/11/2017	EX15064/2016
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-05-16 al 31-05-16	08/11/2017	EX19105/2016
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-06-16 al 30-06-16	08/11/2017	EX22891/2016
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-07-16 al 31-07-16	08/11/2017	EX26898/2016
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-08-16 al 31-08-16	08/11/2017	EX31008/2016
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-09-16 al 30-09-16	08/11/2017	EX33532/2016
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-10-16 al 31-10-16	08/11/2017	EX38842/2016
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-11-16 al 30-11-16	08/11/2017	EX43771/2016
Bollette GAS	PDR: 03270022978604 Fattura dal 01-12-16 al 31-12-16	08/11/2017	EX03009/2017

ALLEGATO B – ELABORATI

Titolo	Descrizione	Data	Nome file
Fotografie da sopralluogo	Fotografie da sopralluogo	06/2018	ALLEGATO B_Lotto.6 – E1054_Foto da 1 a 15
Estratto PUC	Estratto Piano Urbanistico comunale	06/2018	ALLEGATO B_Lotto.6 – E1054_PUC
Schema impianto	Schema a blocchi impianto elettrico	06/2018	ALLEGATO B_Lotto.6 – E1054_Schema_El
Forniture energetiche	Localizzazione in planimetria dei contatori a servizio del fabbricato	06/2018	ALLEGATO B_Lotto.6 – E1054_Contatori

ALLEGATO C – REPORT DI INDAGINE TERMOGRAFICA

Titolo	Data	Nome file
Report di indagine termografica	06/2018	ALLEGATO C_Lotto.6 – E1054

ALLEGATO D – REPORT RELATIVI AD ALTRE PROVE DIAGNOSTICHE STRUMENTALI

Titolo	Data	Nome file
Report relativi ad altre prove diagnostiche strumentali	06/2018	ALLEGATO D_Lotto.6 – E1054

ALLEGATO E – RELAZIONE DI DETTAGLIO DEI CALCOLI

Titolo	Data	Nome file
Relazione di dettaglio dei calcoli	06/2018	ALLEGATO E_Lotto.6 – E1054

ALLEGATO F – CERTIFICATO CTI SOFTWARE

Titolo	Data	Nome file
Certificato CTI software	06/2018	ALLEGATO F_Lotto.6 – E1054

ALLEGATO G – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Titolo	Data	Nome file
Attestato di prestazione energetica	06/2018	ALLEGATO G_Lotto.6 – E1054

ALLEGATO H – BOZZA DI APE SCENARI

Titolo	Data	Nome file
Bozza di APE scenari	06/2018	ALLEGATO H_Lotto.6 – E1054

ALLEGATO I – DATI CLIMATICI

Titolo	Data	Nome file
Dati climatici	06/2018	GG_Lotto6-E1054

ALLEGATO J – SCHEDE DI AUDIT

Titolo	Data	Nome file
Schede di audit	06/2018	Lotto.6-E1054_Schede-Audit



ALLEGATO K – SCHEDE ORE

Titolo	Data	Nome file
Schede ORE	06/2018	ALLEGATO K_Lotto.6 – E1054



ALLEGATO L – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SCENARI

Titolo	Data	Nome file
Piano economico finanziario scenari	06/2018	Lotto.6-E1054_analisi-PEF



ALLEGATO M – REPORT DI BENCHMARK

Titolo	Data	Nome file
Report di benchmark	06/2018	ALLEGATO M_Lotto.6 – E1054



ALLEGATO N – CD-ROM

[Allegare CD-ROM o altro supporto di archiviazione digitale contenente tutta la documentazione relativa al Rapporto di Diagnosi Energetica e suoi allegati, in formato WORD, EXCEL e PDF con firma digitale certificata per gli elaborati documentali e formato DWG compatibile con i più diffusi software CAD per gli elaborati grafici.]

